



この取扱説明書は、必ずご使用
される方にお渡してください。

エバラ雑排水用水中ポンプ

DN 型

DNA 型

DNJ 型

DNH 型



取扱説明書

お願い

このたびは、エバラ雑排水用水中ポンプをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。当社では、この製品を安心してご使用いただけますよう細心の注意をはらって製作しておりますが、その取扱いを誤りますと思わぬ事故を引き起こすこともありますので、この取扱説明書に従い、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

なお、この説明書はお使いになる方がいつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

本取扱説明書に掲載した製品及び技術情報については、外国為替及び外国貿易法に定められた貨物や役務に該当する場合があります。

本製品を輸出する場合及び本取扱説明書に掲載した技術情報の国外への持ち出し、または国内外で提供する場合、経済産業大臣の許可が必要となる場合がありますのでご注意ください。

設備工事を行う皆様へ

この説明書は、ポンプの操作・保守・点検を行うお客様に必ずお渡してください。

目次

① 警告表示について	2	⑦ 保守	11
② 安全上の注意	3	1. 日常の点検	11
③ はじめに	5	2. 定期点検	11
1. ポンプと附属品の確認	5	3. 運転休止時の注意	12
2. 銘板の確認	5	4. 消耗品について	12
④ 製品仕様	6	⑧ 故障の原因と対策	13
⑤ 据付	7	⑨ 構造	14
1. 据付前の確認	7	1. 斜傾図・標準付属品	
2. 据付	7	φ40～φ50 自動形	14
3. 電気配線	9	2. 斜傾図・標準付属品	
⑥ 運転	10	2. 2kW～3.7kW 自動形	15
1. 始動する前に	10	⑩ 分解・組立	16
2. 3. 試運転	10	⑪ 保証	17
4. 運転	11	⑫ 修理・アフターサービス	17

1 警告表示について

ここに示した注意事項は、ポンプを安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される危害や損害の内容を「警告」「注意」に区別しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示の説明

警告用語	意味
 警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合に使用します。
 注意	取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合に使用します。
注記	とくに注意を促したり、強調したい情報について使用します。

図記号の説明

	禁止（してはいけないこと）を表示します。 具体的な禁止内容は、記号の中や近くに絵や文章で指示します。
	強制（必ずすること）を表示します。 具体的な強制内容は、記号の近くに絵や文章で指示します。

2 安全上の注意

 警告	<p>ポンプの取扱い及び施工時は外形図、カタログなどから質量及び形状を確認し安全に作業をしてください。落下及びけがの危険があります。</p>	
	<p>吊り上げ状態での使用及び部品の取付作業は危険ですので絶対に行わないでください。落下及びけがの危険があります。</p>	
	<p>電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、振じったり、束ねたり、又 重い物を載せたりしないでください。火災・感電の原因となります。</p>	
	<p>配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って、専門技術者により正しく行ってください。無資格者による誤った配線工事は法律違反だけでなく、感電や火災を起こす恐れがあります。</p>	
	<p>接地工事は必ず行ってください。緑色の線は接地線です。絶対電源に接続しないでください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。</p>	
	<p>感電防止のため、専用の漏電遮断器を設置してください。感電や火災を起こす恐れがあります。</p>	
	<p>電源プラグの刃及び刃の取付面に、ほこりが付着している場合は乾燥した布でよく拭いてください。火災の原因となります。</p>	
	<p>運転中はポンプの吸込口に手足等を入れないでください。 回転部がありけがをする恐れがあります。</p>	
	<p>人のいる水中では絶対にポンプを使用しないでください。 万一、漏電した場合感電する恐れがあります。</p>	
	<p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 感電・発火または異常動作・破損などにより、けがをすることがあります。</p>	
	<p>点検・修理の際は必ず電源を切ってください。感電したり、自動運転などでポンプが急に始動してけがをすることがあります。</p>	
	<p>運転を休止する場合は、電源スイッチを切ってください。 絶縁劣化すると感電や漏電・火災の原因となります。</p>	
	<p>標準品をお買い上げのお客様は標準仕様の欄を参照してください。その他に、お客様のご希望により特殊仕様として仕様変更したものもあります。取扱液や設置場所・電源等、仕様から外れた範囲ではご使用にならないでください。ポンプ故障やけが・感電・漏電・火災の原因となります。</p>	
	<p>気中での空運転は行わないでください。絶縁劣化による感電や漏電の原因となります。</p>	
	<p>絶縁抵抗値が 1MΩ 以下に低下した場合、すぐ電源スイッチを切り、ご注文先もしくは当社に点検・修理をご依頼ください。電動機が焼損したり、感電や火災を起こす恐れがあります。</p>	
	<p>電動機の結線部と制御盤の一次側及び二次側、制御盤内の動力機器の接続部・結線部のゆるみのないことを確認し、ほこりを除去してください。配線接続部のゆるみによる接続不良、端子部へのほこりの付着などを放置すると発火し、火災の危険があります。</p>	
	<p>当社純正以外の部品の取付けや改造は行わないでください。感電・発火または異常動作・破損などにより、けがをすることがあります。また、正常な機能を発揮できない場合があります。</p>	
	<p>ポンプの取扱い及び施工は、専門技術者により、適用される法規定（電気設備技術基準、内線規程、建築基準法等）に従ってください。法規定に反するだけでなく、火災・けがなどの事故を発生する恐れがあります。</p>	
	<p>本製品専用に漏電遮断器を設置してください。漏電警報出力付配線用遮断機を取付ける事を推奨致します。感電や火災を起こす恐れがあります。</p>	

⚠注意	50Hz 仕様のポンプを 60Hz で運転しないでください。過大圧力によるポンプなどの破損 過負荷による電動機などの焼損事故につながります。	⊘
	60Hz 仕様のポンプを 50Hz で運転しないでください。ポンプの性能が低下します。	
	食品加工・食品移送等の用途には使用できません。雑菌の発生や異物が混入する恐れが あります。	⊘
	生き物（養魚場・生け簀・水族館等）の設備には使用しないでください。漏洩電流又はメ カニカルシール漏れにより封入液が流出するなどにより、生物が死滅する恐れがありま す。	⊘
	重要設備（コンピュータ冷却設備・冷凍庫冷却設備等）には使用しないでください。	⊘
	ポンプ製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などが扱い液に混入しますので設備によっ ては十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後ご使用ください。	⚠
	水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。 ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。	⊘
	本ポンプは設備排水用水中ポンプです。長時間連続運転或いは激しい始動反復条件下では 使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短期間で故障に至 る場合があります。	⊘
	動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のためすぐ電源スイッチを切り、ご注文先 もしくは当社に必ず点検・修理をご依頼ください。誤った操作や作業により事故が発生す る恐れがあります。	⚠
	万一のポンプの停止に備えポンプの予備機を設置してください。断水し設備が停止する恐 れがあります。	⚠
	消耗部品は定期的に交換を行ってください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや 焼付き・破損などの重大故障につながります。定期点検、部品交換などは、ご注文先もし くは当社にご依頼ください。	⚠
	水位信号線と動力線を同一電線管に収納しないでください。ノイズにより誤動作する恐 れがあります。	⊘
導電部の接続ネジの締め付けは、確実に行ってください。発熱や故障及び焼損の恐れが あります。	⚠	

3 は じ め に

ポンプがお手元に届きましたら、すぐに下記の点について調べてください。


1. ポンプと附属品の確認

- 1) 輸送中の事故で破損個所がないか、ボルトやナットがゆるんでないかどうか、確認してください。
- 2) 附属品がすべてそろっているかどうか、確認してください。
(標準附属品は、9 構造の項を参照してください。)

2. 銘板の確認

- 1) 銘板にはこのポンプの基本的な仕様が記載されています。注文通りのものかどうか、銘板を見て確認してください。特に 50Hz 用と 60Hz 用の区別に注意してください。

 注意	<p>50Hz 仕様のポンプを 60Hz で運転しないでください。過大圧力によるポンプなどの破損、過負荷による電動機などの焼損事故につながります。</p> <p>60Hz 仕様のポンプを 50Hz で運転しないでください。ポンプの性能が低下します。</p>	
---	--	---

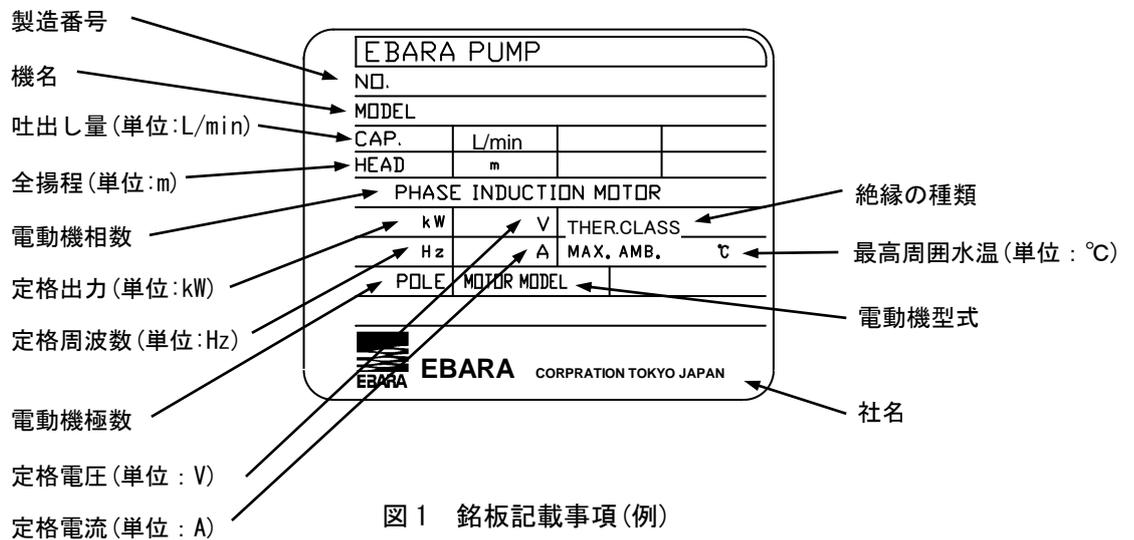

4 製品仕様

お買い上げいただきましたポンプの全揚程(HEAD)、吐出し量(CAP.)、定格電圧(V)、定格電流(A)などの性能は銘板を参照してください。その他の仕様を下の表に示します。

⚠警告	標準品をお買い上げのお客様は標準仕様の欄を参照してください。その他に、お客様のご希望により特殊仕様として仕様変更したものもあります。取扱液や設置場所・電源等、仕様から外れた範囲ではご使用にならないでください。ポンプ故障やけが・感電・漏電・火災の原因になります。	⊘
	本製品専用に漏電遮断器を設置してください。漏電警報出力付配線用遮断機を取付ける事を推奨致します。感電や火災を起こす恐れがあります。	⚡
⚠注意	食品加工・食品移送等の用途には使用できません。雑菌の発生や異物が混入する恐れがあります。	⊘
	生き物(養魚場・生け簀・水族館等)の設備には使用しないでください。漏洩電流又はメカニカルシール漏れにより封入液が流出するなどにより、生物が死滅する恐れがあります。	⊘
	重要設備(コンピュータ冷却設備・冷凍庫冷却設備等)には使用しないでください。	⊘
	ポンプ製造時の切削油、ゴムの離型剤、異物などが扱い液に混入しますので設備によっては十分フラッシングを行い、異物がないことを確認後ご使用ください。	⚡
	水以外の液体・油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。	⊘
	本ポンプは設備排水用水中ポンプです。長時間連続運転或いは激しい始動反復条件下では使用しないでください。メカニカルシールからの漏れによってポンプが短期間で故障に至る場合があります。	⊘
	万一のポンプの停止に備えポンプの予備機を設置してください。断水し設備が停止する恐れがあります。	⚡

■標準仕様

口		径	40	50	65	80
取扱液	液質	質	多少異物を含む汚水・雑排水 (PH 5~9, 遊離残留塩素濃度:10mg/L 以下 塩素イオン濃度:200mg/L 以下)			
	液温	温	0~40°C : 非自動形、自動運転形(A) 0~32°C : 自動交互形(J)			
	異物の大きさ 最大(mm)	球状の径	16	20(0.4, 0.75kW) 25(1.5, 2.2kW)	35	
		繊維の長さ	40	50	60	60
ポンプ水没最大水深			4m:1.5kW 以下 8m:2.2kW 以上			
ポンプ	構造	羽根車 軸封 軸受	セミノンクログ ワンコイルダブルメカニカルシール 密封玉軸受(電動機内)			
	材料	ケーシング 吸込カバー 羽根車 ストレーナ 軸封	FC200 SUS304 FC200 SPCC(メッキ) SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料 軸封部封入液 タービン油 ISO VG 32			
電動機 *1,*2	型式・極数 電圧		乾式水中・2極 単相・100V:0.25~0.4kW 三相・200/220V:0.25kW 以上			
	内蔵保護装置		電動機焼損防止装置(オートカット)			
	材料	フレーム 主軸 ケーブル	FC200 SUS403 VCT:1.5kW 以下 耐熱 VCT:2.2kW 以上			
フランジ(配管との接続)			特殊フランジ:口径 40, 50 の 1.5kW 以下 JIS 10 K 形(薄):上記以外の機種			
据付環境			腐食性ガスおよび蒸気がないこと			
据付方法			立置			

- *1 電動機の運転出力は定格出力の90%以下としてください。
- *2 電圧変動の許容値は±10%以内、周波数変動の許容値は±1%以内です。電圧、周波数の同時変動は双方絶対値の和が10%以内です。ただし、いずれの場合も電動機の特長、温度上昇などは定格値に準じません。また、相間電圧の不均衡は2%以内です。従いまして、制御盤の設定値により過負荷保護装置（サーマルリレー）が作動する可能性もありますのでご注意ください。

■ 特殊仕様

材料変更	羽根車材料 CAG406(BC6) 又は SCS13 ストレーナ材料 SUS
電動機変更	異電圧 400/440V: 三相のみ
高液温仕様 (DNH型)*3	70°C以下: 三相 0.4~0.75kW 80°C以下: 三相 1.5~3.7 kW
軸封部挿入液	流動パラフィン ISO VG 32

*3 非自動形のみ

5 据 付

1. 据付前の確認

絶縁抵抗の測定: 電動機およびケーブル(電源接続部を除く)を水に浸した状態で絶縁抵抗計を用いて大地及び接地線と各相間の絶縁抵抗を測定してください。各々の絶縁抵抗値が20MΩ以上あれば問題ありません。なお測定中はケーブルの電源接続部を地面から離してください。

2. 据付

 警告	ポンプの取扱い及び施工時は外形図、カタログなどから質量及び形状を確認し安全に作業をしてください。落下及びけがの危険があります。	!
	吊り上げ状態での使用及び部品の取付作業は危険ですので絶対に行わないでください。落下及びけがの危険があります。	⊘
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、振じったり、束ねたり、又重い物を載せたりしないでください。火災・感電の原因となります。	⊘
	ポンプの取扱い及び施工は、専門技術者により、適用される法規定（電気設備技術基準、内線規程、建築基準法等）に従ってください。法規定に反するだけではなく、火災・けがなどの事故を発生する恐れがあります。	!
	フライホイール付きポンプは設置時以外、ポンプを横置きしてください。倒れてけがをする恐れがあります。	!

注 記	ご使用環境に応じた期間で補修塗装を実施してください。ネジ部、防錆剤を湿布した加工部、錆止め部などは、ご使用環境により、錆びが発生する場合があります。
------------	--

- 1) 運搬ならびに据付時には、ケーブルを絶対に引っ張らないでください。取手にチェーンまたはロープを取付けて行ってください。
- 2) ポンプは横置きあるいは、宙づりでの使用はできません。底に立置きでご使用ください。
- 3) ポンプはできるだけ槽内の乱流のない場所に設置してください。なお、フロートが取付られているポンプは、フロートの保護のため落下する流入水に当たらない範囲となる様にご注意ください。
- 4) 槽内の流れがある場合には適当な配管を支持してください。(図2参照)
- 5) 配管は途中に空気だまりのできないようにしてください。
- 6) 配管末端は水中に入れないでください。ポンプを停止した時逆流します。
- 7) 配管にはポンプ1台毎に汚物チェック弁を取付けてください。

- 8) 非自動形ポンプ (DN 型) は、フロートによる自動運転装置が内蔵されていませんので、ポンプ運転水位には十分注意してください。なお運転可能な最低水位付近で 10 分以上の連続運転で使用しますと、電動機内蔵のオートカットが作動しますのでご注意ください。必ず自動運転装置を図 3 の如く設け、空運転がないように停止水位を運転可能最低水位より高く設定してください。また、始動水位はポンプが完全に水没する水位より高く設定してください。

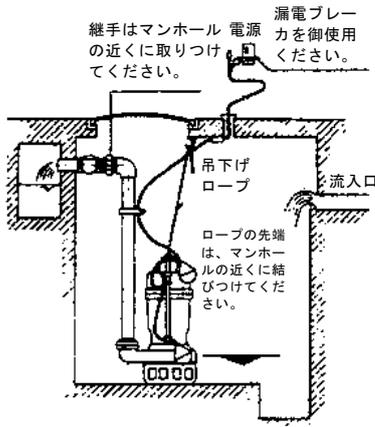


図 2

表 1 運転可能最低水位:Lmm

口径	0.25	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
40	97					
50		108	109	134	147	
65.80				155	168	168

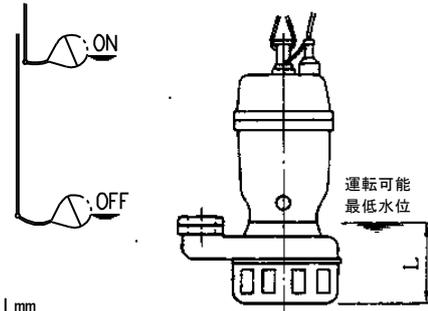


図 3

注記 運転可能な最低水位での連続運転は 10 分以内にしてください。これより長く運転しますと電動機内蔵のオートカットが作動し、ポンプが停止します。

- 9) 自動形ポンプ (DNA 型) は図 4 の通りにフロート位置を設定してください。なお、フロートスイッチが水槽の壁面や配管などに接触すると、フロートが動かなくなり、ポンプが始動停止しない事がありますので障害物から離してください。
- 10) 自動交互形ポンプ (DNJ 型) は、DNJ 型と DNA 型を組にしてはじめて自動交互運転が行われます。図 5 の通りにフロートの位置を設定してください。フロートの位置関係が狂いますと正常な動作をしなくなる場合があります。
- 11) 槽内に満水警報の設置を推奨します。当社にて警報盤と水位制御用フロートスイッチを用意していますのでご用命ください。
- 12) 自動運転装置に電極棒をご使用の場合は汚物が電極棒にからんだり油の付着により誤動作を起こす場合がありますのでご注意ください
- 13) 着脱装置付の据付は着脱装置に付属の「水中ポンプ用着脱装置」の取扱説明書により、行ってください。

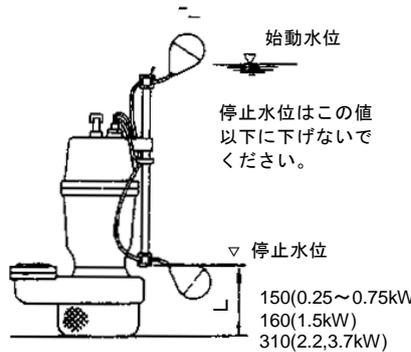


図 4

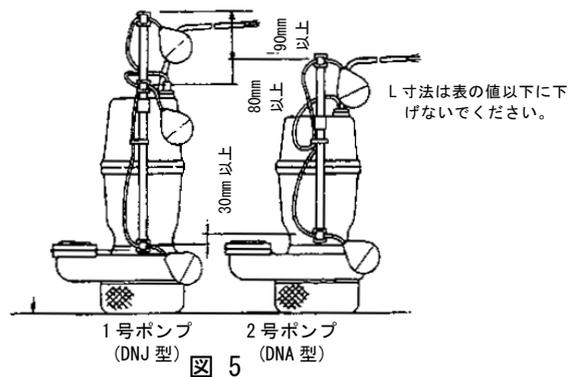


図 5

注記 据付後不要となりました梱包材及び点検・修理などで廃品となりました潤滑油脂類、部品などは専門の業者へ処置を依頼して戴くなど、法規及び御使用地域の規制に従って処分してください。

注意 万一のポンプの停止に備えポンプの予備機を設置してください。断水し設備が停止する恐れがあります。

3. 電気配線

電動機の電源設備や配線工事などは、電気設備技術基準及び内線規程に従い正しく施行してください。無資格者による不完全な配線工事、接地(アース)などは法律違反だけでなく非常に危険ですから絶対に行わないでください。なお、感電事故防止のため、法律により漏電遮断器の取付けが義務付けられています。

⚠警告	配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って、専門技術者により正しく行ってください。無資格者による誤った配線工事は法律違反だけでなく、感電や火災を起こす恐れがあります。	⚠
	接地工事は必ず行ってください。緑色の線は接地線です。絶対電源に接続しないでください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。	⚠
	感電防止のため、専用の漏電遮断器を設置してください。感電や火災を起こす恐れがあります。	⚠
	電源プラグの刃及び刃の取付面に、ほこりが付着している場合は乾燥した布でよく拭いてください。火災の原因となります。	⚠
	電動機の結線部と制御盤の一次側及び二次側、制御盤内の動力機器の接続部・結線部のゆるみのないことを確認し、ほこりを除去してください。配線接続部のゆるみによる接続不良、端子部へのほこりの付着などを放置すると発火し、火災の危険があります。	⚠
⚠注意	導電部の接続ネジの締め付けは、確実に行ってください。発熱や故障及び焼損の恐れがあります。	⚠
	水位信号線と動力線を同一電線管に収納しないでください。ノイズにより誤動作する恐れがあります。	⊘

1) 結線

図6に示される結線を行ってください。また、この時、ポンプのケーブルと盤の端子の接続が確実に行われていることを確認してください。

2) ケーブル

- ケーブル端末は絶対に水につけないでください。
- ケーブル延長接続する場合、接続部を水中に入れないでください。
- ケーブルは吐出し配管にテープ又は、ビニールバンドなどで支持してください。
- ケーブルは過熱に注意して布設してください。重ね巻きをしたり、直射日光にさらしたりすると過熱の原因となります。

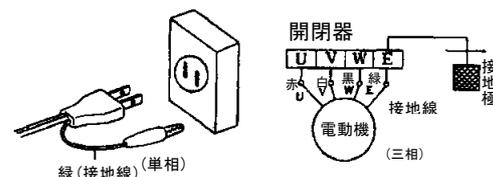


図 6

3) 接地

- 単相の場合は図7のワグクリップを利用して接地してください。
- 三相の場合は図7に示すように四芯のうち緑色の線(ラベルE)を接地してください。また緑色を絶対に電源につながないでください。接地は電気設備技術基準に従って、確実に行ってください。
- ケーブル長が長い場合などで、モータのメガーチェックを行って絶縁が十分あるにもかかわらず、漏電遮断器が作動する場合があります。これはケーブルと大地間の静電容量によるもので、特に始動時の突入電流によって、漏電遮断器が作動し易くなります。この様な場合、漏電遮断器は感度電流が低感度のものを御使用いただく必要があります。尚、感度電流を低感度のものにする場合、接地を確実にするなど、電気的安全性に配慮してください。

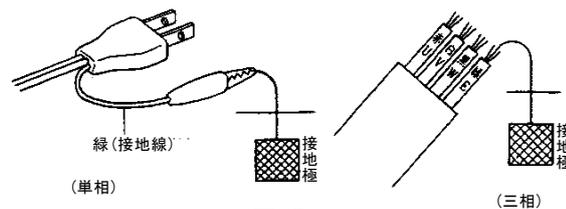


図 7

⚠ 警告	運転中はポンプの吸込口に手足等を入れないでください。 回転部がありけがををする恐れがあります。	⊘
	人のいる水中では絶対にポンプを使用しないでください。 万一、漏電した場合感電する恐れがあります。	⊘
	気中での空運転は行わないでください。 絶縁劣化による感電や漏電の原因となります。	⊘

1. 始動する前に

- 据付工事が終わったら [5]-1) 据付前の確認に基づき再度絶縁抵抗を測定してください。
- 水位が十分あるか確認してください。ポンプを空運転または運転可能最低水位付近で長時間運転しますと、電動機内蔵のオートカットが作動し、これを繰り返しますとポンプ寿命が短くなります。なお、オートカットが作動した後は電動機が冷却されるまで始動しません。
- ポンプはチャート範囲で使用してください。(オートカット作動中は、ポンプまで通電されています。警告なく再始動しますので電源を切ってから点検してください。)
- 頻繁な始動停止はポンプを早く傷めます。始動頻度を次のようにおさえてください。

電動機出力	3.7kW 以下
始動頻度	1時間に10回

2. 試運転 … 非自動形ポンプ (DN 型)
自動形ポンプ (DNA 型)

- 仕切り弁を少し開いた状態でスイッチを1~2度入れたり切ったりして始動に異常のないことをご確認ください。なお、この時 DNA 型ポンプにおいては、上部ポートが上向になっていないと始動しませんのでご注意ください。
- 次に回転方向を確認してください。ポンプを運転し、吐出し量が少なく異常音を発する場合は逆回転ですから、三相のうち二相を入れ替えてください。(図8参照)

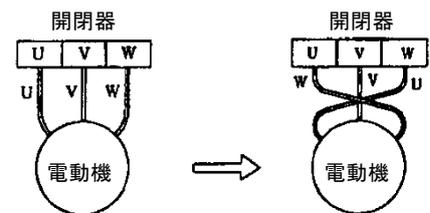


図 8

3. 試運転 … 自動交互運転装置内蔵形ポンプ (DNJ 型)

1号ポンプ (DNJ 型) と 2号ポンプ (DNA 型) が自動交互運転を行うか次の点をご確認ください。(図9参照)

- 水位が1号始動水位に達すると、1号ポンプが始動し、1号停止水位まで排水を行います。なお、1号始動水位に達しても1号ポンプが始動しない場合は、1号ポンプに内蔵されている自動交互運転回路によって一回休止になっている状態です。この場合には水位が2号始動水位に達して2号ポンプが始動され、2号停止水位まで排出を行います。再び水位が1号ポンプ始動水位に達すると1号ポンプが始動します
- 水位が2号始動水位に達して2号ポンプが始動し排水が行われても、槽への流量がこれを上まわり(異常増水時)については水位が1号異常始動水位に達しますと、1号ポンプも始動し、同時に2台が運転される並列運転となります。

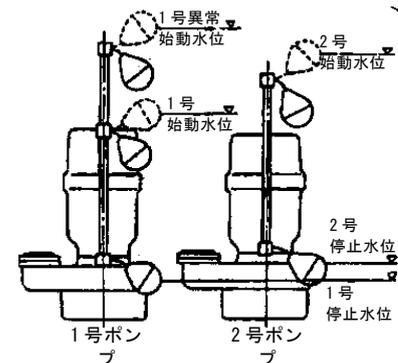


図 9

- ※ それぞれ1号ポンプ、2号ポンプが運転されている時に、2項の2)と同じ方法で回転方向の確認を行ってください。
- 正しい回転方向になったら仕切り弁を徐々にあけ、圧力、吐出し量ならびに電流値など ([8] 故障の原因と対策の項参照) に異常がないか確認してください。なお、仕切り弁のない場合に電流値が定格値を超えている時にはご計画の再検討が必要です。

4. 運 転

試運転が完了したら、ただちに運転にはいることができます。なお、仕切り弁を全開にしての運転はしないでください。

注 記	設備に適した吐出し量で運転してください。 (過小、過大運転は騒音、振動の原因となります。また、無駄な電力を消費することになります。)
------------	---

7 保 守

 警 告	修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。感電・発火または異常動作・破損などによりけがをすることがあります。	
	当社純正以外の部品の取付けや改造は行わないでください。感電・発火または異常動作・破損などにより、けがをすることがあります。また、正常な機能を発揮できない場合があります。	
	点検・修理の際は必ず電源スイッチを切ってください。感電したり、自動運転などでポンプが急に始動してけがをすることがあります。	
	運転を休止する場合は、電源スイッチを切ってください。絶縁劣化すると感電や漏電・火災の原因となります。	
	絶縁抵抗値が 1MΩ 以下に低下した場合、すぐ電源スイッチを切り、ご注文先もしくは当社に点検・修理をご依頼ください。電動機が焼損したり、感電や火災を起こす恐れがあります。	
 注 意	動かなくなったり、異常がある場合は、事故防止のため、すぐ電源スイッチを切り、ご注文先もしくは当社に必ず点検・修理をご依頼ください。誤った操作や作業により、事故が発生する恐れがあります。	
	消耗部品は定期的に交換を行ってください。劣化・摩耗したままご使用になると、水漏れや焼付き・破損などの重大故障につながります。定期点検、部品交換などは、ご注文先もしくは当社にご依頼ください。	

圧力、吐出し量、電圧、電流などについて点検し、平常と異なる場合は事故の前兆ですので **8** 故障の原因と対策の項を参照し早めに処理することが大切です。そのために運転日誌をつけてください。なお、万一に備えて予備のポンプをご用意くださるようおすすめします。

注 記	ポンプの標準性能表は当社にて用意しておりますのでご用命ください。
------------	----------------------------------

1. 日常の点検

- 1) 電流値、電流計のふれを毎日点検してください。電流値が定格値以内であっても、ふれの大きい場合は異物をかみ込んでいる恐れがあります。
- 2) 吐出量が急激に減少している場合には、吸込口に異物がつまっている恐れがあります。

2. 定期点検


1) 1ヶ月に1回。

絶縁抵抗の測定を行ってください。絶縁抵抗値は 1MΩ 以上あれば運転に支障はありませんが、1MΩ 以上あっても、急に低下し始めているものは異常と考えられますので修理が必要です。

2) 6ヶ月に1回

メカニカル室のオイルの交換は 6ヶ月毎に行ってください。この際、オイルに水が異状に混入し、白濁が激しい場合は、メカニカルを交換してください。又、浸水検知器付仕様の場合は、浸水検知器室にオイル等が侵入しているかどうか確認してください。この際少々のオイルが出てきても問題ありません。油又は水を含んだオイルが多量に出てくる場合、メカニカルを交換してください。オイルの注油時には図 10 のように、注油プラグを真上にし、ポンプを水平に置いて必ず規定量注油してください。注油後はプラグをパッキンを介し十分に締め付けてください。

規定量注油した後は注油プラグを十分に締め付けてください



3) 1年に1回

メカニカルシールは1年又は総運転時間 6000 時間のいずれか短い期間毎に交換してください。ポンプ耐用年数が長くなります。

4) 2～5年に1回

ポンプをオーバーホールすることにより長時間にわたって安心してお使いいただけます。運転頻度が高い場合は早めにオーバーホールしてください。

3. 運転休止時の注意

1) 水中に設置したまま長時間運転を休止する場合、時々、電動機の絶縁抵抗を測定して異常がなければ、1週間に1回以上ポンプを2～3分程度運転して摺動部の錆付防止をはかってください。運転を再開する場合は、**6** 運転の項に従ってください。

2) 陸上に引上げ保管する場合

ポンプを清掃し乾燥した場所に保管してください。再使用の際は、**5** 据付及び**6** 運転の項に従ってください。

4. 消耗品について

1) 下の表のような状態になったときその部品を交換してください。

消耗部品	メカニカルシール	シートパッキン	シールワッシャ	潤滑油	Oリング	パワーリレー	フオートスイッチ
交換時のめやす	カ室の中のオイルが白濁しているとき	分解点検ごとに交換	オイル交換点検のとき	白濁又は黒ずんでいるとき	分解点検ごとに交換	動作回数 2万回	動作回数 10万回
おおよその交換時期	1年又は総運転時間 6000時間 いずれか短い方	_____	_____	6ヶ月に1度	_____	_____	_____

上記交換時期は、正常に使用されたときの標準値です。

注 記

据付後不要になりました梱包材及び点検・修理などで廃品となりました潤滑油脂類、部品などは専門の業者へ処置を依頼して頂くなど、法規及びご使用地域の規則に従って処分して下さい。

2) 消耗品の寸法表を次に示します

部品名 \ 出力	0.25kW	0.4kW	0.75kW	1.5kW	2.2kW	3.7kW
メカニカルシール	13φ	15φ		20φ	30φ	
シートパッキン	PCD134	PCD150		PCD170(口径 50) PCD180(口径 65, 80)	PCD170(口径 50) PCD180(口径 65, 80)	
シールワッシャ	φ11.8×φ22(内径×外径) 呼び W12 (SUS)					
潤滑油(タービン油)	油量は外形寸法図を参照してください。					
Oリング	G80	G95	G105		3φ×170φ	


なお、各部品の型式等の詳細に関しましては、ご注文先もしくは当社にお問い合わせください

8 故障の原因と対策

現象	原因	対策
始動しない。 始動するが、すぐとまって しまう。	<ul style="list-style-type: none"> ○フロートに障害物が当たっている ○停電している ○電源電圧のアンバランスが大きい ○電圧降下が大きい ○欠相している ○電源回路の接続不良 ○制御回路の誤配線 ○ヒューズが溶断している ○マグネットスイッチの不良 ○レベルスイッチなどの誤動作、故障 ○漏電ブレーカが作動している ○ポンプの異物かみこみ ○電動機焼損 ○電動機軸受破損 ○メカニカルシールの固着 	<ul style="list-style-type: none"> ○障害物を除去する ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○結線部、マグネットスイッチの点検 ○電源回路の点検 ○正しく配線する ○適切なものに交換する ○適切なものに交換する ○修理または交換 ○漏電箇所を修理する ○異物を除去する ○修理または交換する ○修理または交換する ○修理または交換する
しばらく運転したあととま ってしまう。	<ul style="list-style-type: none"> ○露出運転が長く、オートカット作動 ○液温が高く、オートカット作動 	<ul style="list-style-type: none"> ○停止水位を上げる ○液温を下げる
サーマルプロテクター 作動。	<ul style="list-style-type: none"> ○液温が高い ○気中運転が長い ○過電流 	<ul style="list-style-type: none"> ○液温を下げる ○停止水位を上げる ○過電流の項参照
揚水しない 揚水量不足	<ul style="list-style-type: none"> ○逆回転している ○仕切り弁が破損している ○電圧降下が大きい ○60Hz 用を 50Hz 用で使用している ○吐出揚程が高い ○配管損失が大きい ○運転水位が低く空気を吸込む ○吐出し管から漏れている ○吐出し管が詰まっている ○ストレーナに異物が付着している ○ポンプ内部に異物が詰まっている ○羽根車が摩耗してる 	<ul style="list-style-type: none"> ○正回転にする(〔6〕-2-2)参照) ○修理または交換する ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○銘板を調べる ○計画を再検討する ○計画を再検討する ○水位をあげるかポンプ位置を下げる ○点検、修理する ○異物を除去する ○異物を除去する ○分解し、異物を除去する ○羽根車を交換する
過電流になる。	<ul style="list-style-type: none"> ○電源電圧のアンバランスが大きい ○電圧降下が大きい ○欠相している ○50Hz 用を 60Hz で使用している ○逆回転している ○揚程が低い。水量が流れすぎている ○ポンプが異物をかみこんでいる ○電動機軸受破損 	<ul style="list-style-type: none"> ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○電力会社へ連絡し、対策を講ずる ○結線部、マグネットスイッチの点検 ○銘板を調べる ○正回転にする(〔6〕-2-2)参照) ○仕切弁を絞る。仕切弁のない場合は、ポンプを揚程の低いものと交換する ○分解し、異物を除去する ○修理または交換する
振動する。 運転音大きい。	<ul style="list-style-type: none"> ○逆回転している ○ポンプが異物をかみこんでいる ○配管が共振している ○締付けボルトのゆるみ 	<ul style="list-style-type: none"> ○正回転にする(〔6〕-2-2)参照) ○分解し、異物を除去する ○配管を改良する ○各部の締付けボルトを十分に締付ける

9 構 造

1. 斜傾図 φ40～φ50 自動形

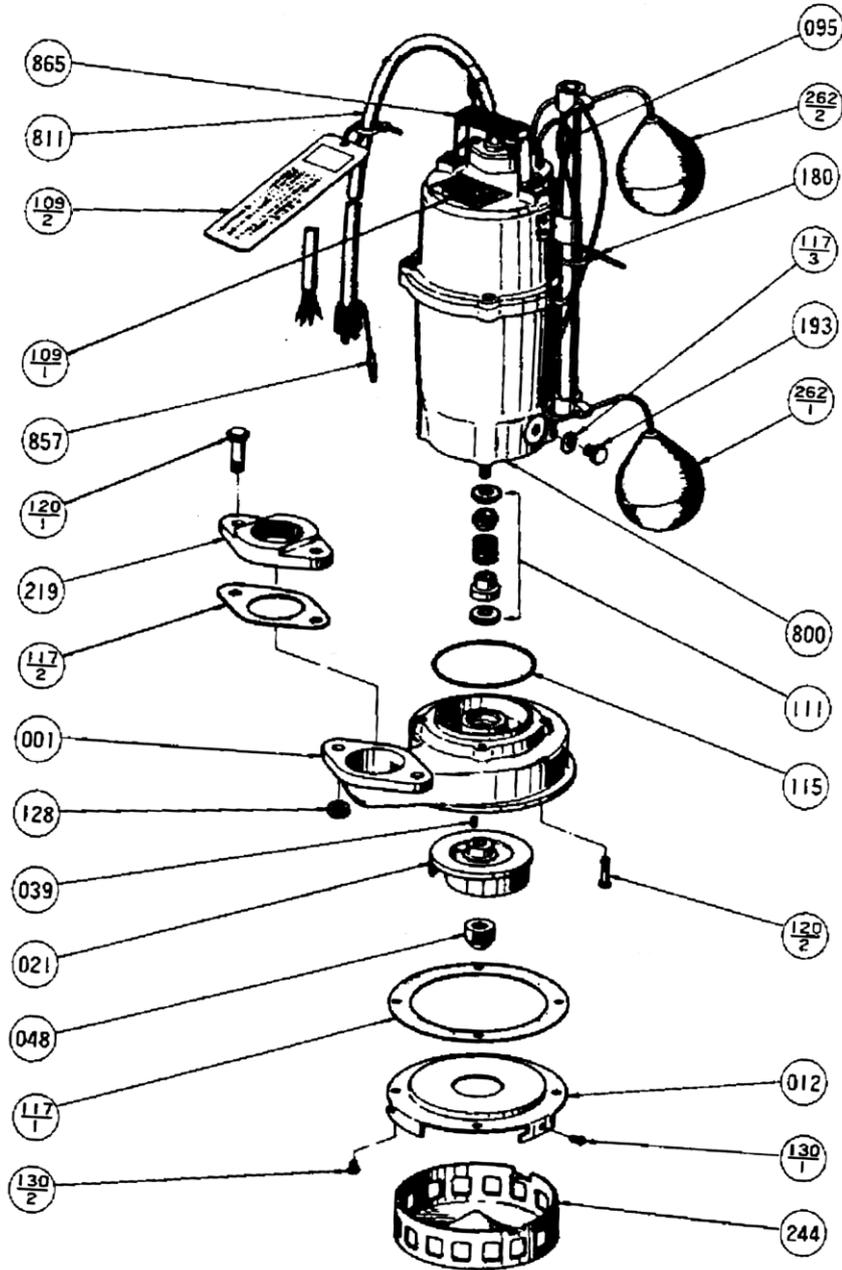

865	取 手	1
857	アースクリップ	1
811	水中ケーブル	6m
800	電動機	1
262-2	フロートスイッチ	1
262-1	フロートスイッチ	1
244	ストレーナ	1
219	相フランジ	1
193	注油プラグ	1
180	束線バンド	1
130-2	吸込カバー取付ビス	3 or 4
130-1	ストレーナ取付ビス	1
128	相フランジ締付ナット	2
120-2	ケーシング締付ボルト	3 or 4
120-1	相フランジ締付ボルト	2
117-3	シールワッシャ	1
117-2	相フランジ用ガスケット	1
117-1	吸込カバー用ガスケット	1
115	“O” リング	1
111	メカニカルシール	1 set
109-2	地上銘板	1
109-1	機名銘板	1
095	フロート支柱	1
048	羽根車ナット	1
039	羽根車キー	1
021	羽根車	1
012	吸込カバー	1
001	ポンプケーシング	1
番号	部品名	個数


・標準附属品

相フランジ 1 セット

地上銘板 1 枚

注 記	構成部品の材料名を明記した図面を当社にて用意しておりますのでご用命ください。
------------	--

2. 斜傾図 2. 2kW~3. 7kW 自動形

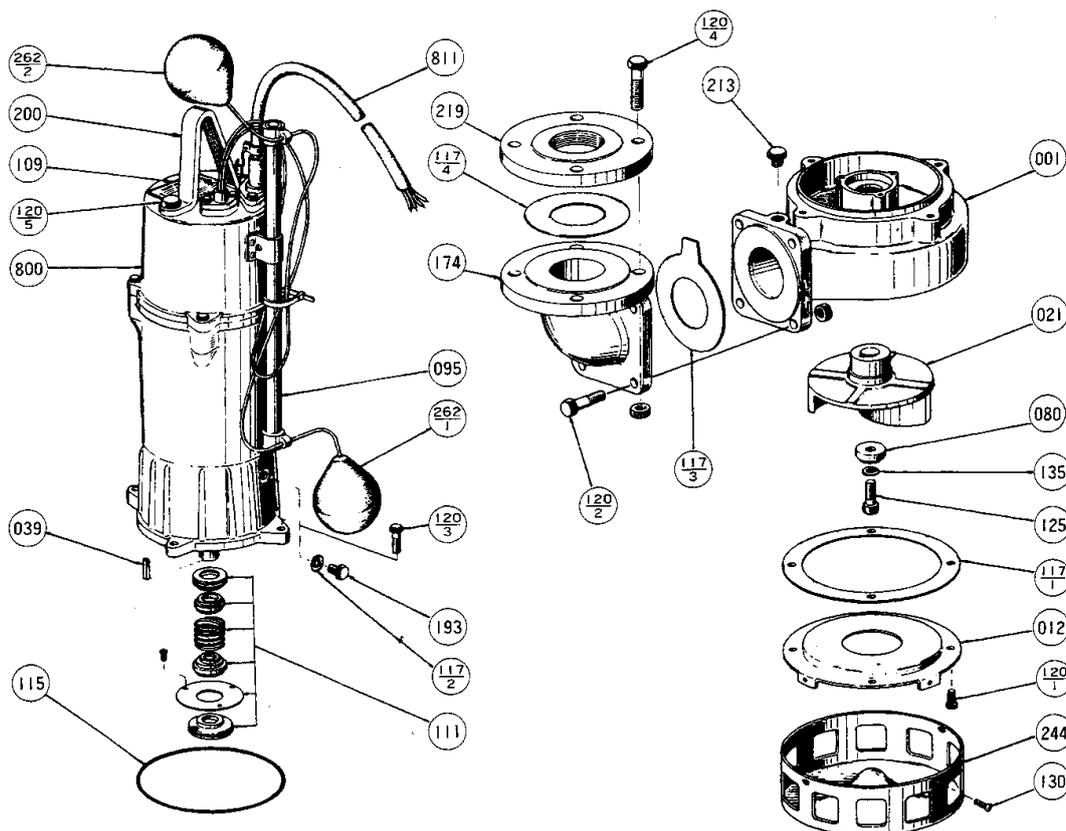

120-3	ポンプケーシング締付ボルト	4
120-2	吐出曲管締付ボルト	4
120-1	吸込カバー締付ボルト	4
117-4	相フランジ用ガスケット	1
117-3	吐出曲管用ガスケット	1
117-2	シールワッシャ	1
117-1	吸込カバー用ガスケット	1
115	“O” リンゲ	1
111	メカニカルシール	1 set
109	機名銘板	1
095	フロート支柱	1
080	軸頂ブッシュ	1
039	羽根車キー	1
021	羽根車	1
012	吸込カバー	1
001	ポンプケーシング	1
番号	部品名	個数

811	水中ケーブル	1
800	電動機	1
275	羽根車ボルト	1
262-2	フロートスイッチ	1
262-1	フロートスイッチ	1
244	ストレーナ	1
219	相フランジ	1
213	空気抜弁	1
200	吊り具	1
193	注油プラグ	1
174	吐出曲管	1
135	パネ座金	1
130	ストレーナ取付ビス	3
120-5	吊り具締付ボルト	2
120-4	相フランジ締付ボルト	4 or 8
番号	部品名	個数

・標準附属品

- 吐出曲管 1セット
- 地上用銘板 1セット

注 記	構成部品の材料名を明記した図面を当社にて用意しておりますのでご用命ください。
------------	--

10 分解・組立

斜傾図をご参照ください。

1. 分解

(1) 0.25～1.5kW の場合

- 1) スレーナ止めビス (130-1) を外し、スレーナ (244) を取り外します。
- 2) 吸込カバー止めビス (130-2) を外し、吸込カバー (012) を取り外します。
- 3) 羽根車ナット (048) を外し、ケーシング (001) と羽根車 (021) の間にドライバ等を入れて羽根車を抜き取ります。
- 4) 注油プラグ (193) を外し、潤滑油を回収します。
- 5) 六角穴付ボルト (120-2) を外し、ケーシング (001) を注意深く取り外します。
- 6) メカニカルシール (111) を摺動面及びモータ軸に傷を付けないように慎重に取り外します。

(2) 2.2～3.7kW の場合

- 1) スレーナ止めビス (130) を外し、スレーナ (244) を取り外します。
- 2) 吸込カバー締付ボルト (120-1) を外し、吸込カバー (012) を注意深く取り外します。
- 3) 羽根車ボルト (275) を外し、ケーシング (001) と羽根車 (021) の間にドライバ等を入れて羽根車を抜き取ります。
- 4) 注油プラグ (193) を外し、潤滑油を回収します。
- 5) ケーシング締付ボルト (120-3) を外し、ケーシング (001) を注意深く取り外します。
- 6) メカニカルシール (111) を、摺動面及びモータ軸に傷を付けないように慎重に取り外します。

2. 組立

組立は分解の逆の手順で行ってください。この際がケット、Oリング等は新品と交換してください。

- (注1) 再組立時、羽根車の取付け 3) が終了しましたら、羽根車を手回しし回転が滑らかである事を確認してください。滑らかでない場合は再度 4)～6)の手順を行ってください。
- (注2) 羽根車ボルト締付時、ゆるみ防止の為、ボルトに必ず用接着剤(ロクタイト#263)を塗布してください。
- (注3) 再組立 1) まで終了しましたら、吸込口から羽根車を手回しし、吸込カバーとの当たりがなく、滑らかに回転する事を確認の上、ポンプをご使用ください。

11 保

証

当社はこのポンプについてつぎの保証をいたします。ただし、当該保証は日本国内で使用される場合に限ります。

1. この製品の保証期間は納入の日から1年間といたします。
2. 保証期間中、正常なご使用にも拘わらず当社の設計・工作等の不備により故障、破損が発生した場合は、故障破損箇所を無償修理いたします。この場合、当社は修理部品代および修理のための技術員の派遣費用を負担いたしますが、その他の費用の負担は免除させていただきます。
3. ただし、以下のいずれかに該当する場合は故障、破損の修理および消耗品※は有償とさせていただきます。
 - (1) 保証期間経過後の故障、破損
 - (2) 正常でないご使用、または保存により生じた故障、破損
 - (3) 火災、天災、地震等の災害および不可抗力による故障、破損
 - (4) 当社指定品以外の部品をご使用の場合の故障、破損
 - (5) 当社および当社指定店以外の修理、改造による故障、破損
 ※消耗品とは潤滑油脂、パッキン、カニカルールなど当初より消耗の予想される品のことです。
4. 保証についての当社の責任は上記の無償修理に限られるものとし、その他の費用の負担、損害についての責任は免除させていただきます。
5. 補修用部品の保有期間は製造中止後7年間です。

12 修理・アフターサービス

この製品のご使用中に異常を感じたときは、直ちに運転を停止して故障か否かご点検ください。(8 故障の原因と対策参照) 故障の場合は、すみやかに本取扱説明書末尾記載の当社の営業窓口へご連絡ください。ご連絡の際、銘板記載事項と故障(異常)の状況をお知らせください。

注 記

据え付け後不要となりました梱包材料及び点検、修理等で廃品となりました潤滑油脂類、部品などは専門の業者へ処置を依頼して戴くなど、法規及び御使用地域の規制に従って処分してください。

その他にお買い上げの製品について不明な点がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。