

エバラRQ型自吸式渦流ポンプ

EBARA SELF PRIMING REGENERATIVE PUMPS

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 20RQE5.2SB

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.2 kW

電動機定格
MOTOR RATING

100 V 5.7 A 1440 min⁻¹ 0.2 kW 形式 防滴保護形 O.D.P.

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 単相誘導電動機 MOTOR | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|--|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (100V) | | | 出力 OUTPUT | |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | | |
| L/min | m | % | A | kW | % | kW | | |
| 1 | 5.00 | 23.0 | 14.9 | 5.219 | 0.247 | 50.7 | 0.125 | |
| 2 | 7.00 | 20.2 | 20.2 | 5.177 | 0.234 | 48.8 | 0.114 | |
| 3 | 10.00 | 15.8 | 26.2 | 5.123 | 0.216 | 45.4 | 0.098 | |
| 4 | 14.00 | 10.2 | 31.0 | 5.066 | 0.190 | 39.4 | 0.075 | |
| 5 | 17.00 | 6.0 | 28.6 | 5.041 | 0.172 | 33.8 | 0.058 | |

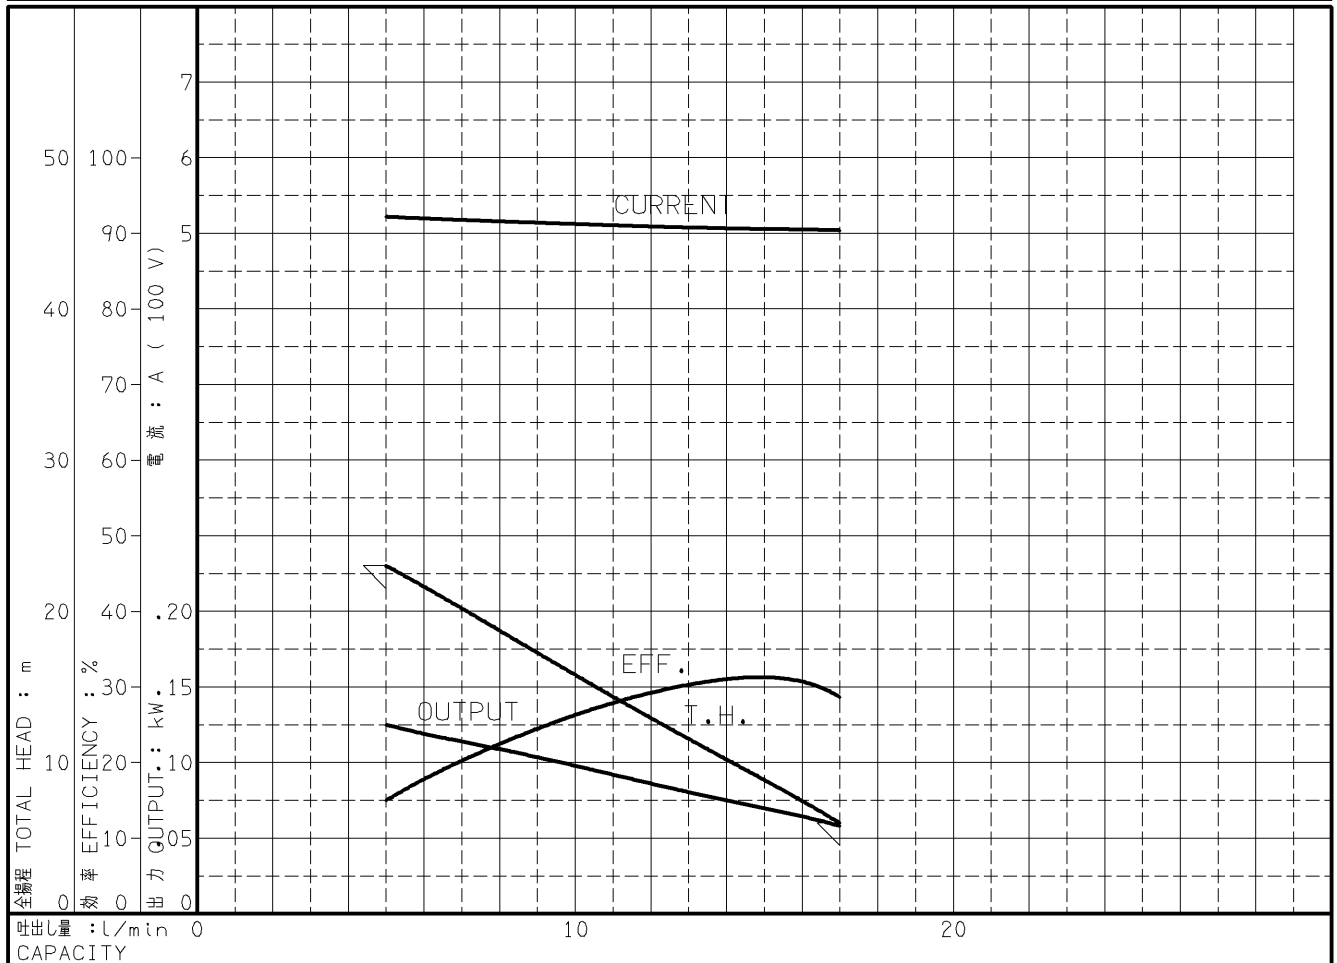

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.00 MPa

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | |
| | | | | min ⁻¹ | | | |

図番 DWG.NO. P20RQE5.2SB 000



EBARA CORPORATION

A4-201A
150317