

エバラLFU型消音ボックス付ラインファン

EBARA LINE FAN WITH SILENCER BOX

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 3LFU6.45

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.45 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 2.1 A 1600 min⁻¹
400 V 1.1 A 1600 min⁻¹

0.45 kW 形式 TYPE 全閉防雨形 T.E.R.P

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY m ³ /min	静圧 STATIC PRESS. Pa	全圧 TOTAL PRESS. Pa	効率 EFF. %	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT kW	吸込口 SUCTION dB(A)	周辺 AMBIENT dB(A)
					電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %	電流 CURRENT A	入力 INPUT kW	効率 EFF. %			
1	0.00	586	586	0.0	1.750	0.474	70.8	0.875	0.474	70.8	0.336	59.0	48.5
2	2.50	569	569	7.1	1.730	0.468	71.0	0.865	0.468	71.0	0.332	58.0	48.0
3	5.00	552	553	14.0	1.720	0.464	70.9	0.860	0.464	70.9	0.329	57.0	47.5
4	19.80	464	474	47.3	1.720	0.467	70.9	0.860	0.467	70.9	0.331	53.0	44.5
5	37.40	372	411	67.0	1.930	0.547	69.8	0.965	0.547	69.8	0.382	53.5	43.5
6	62.10	29	134	37.0	1.910	0.538	70.0	0.955	0.538	70.0	0.377	57.0	48.0

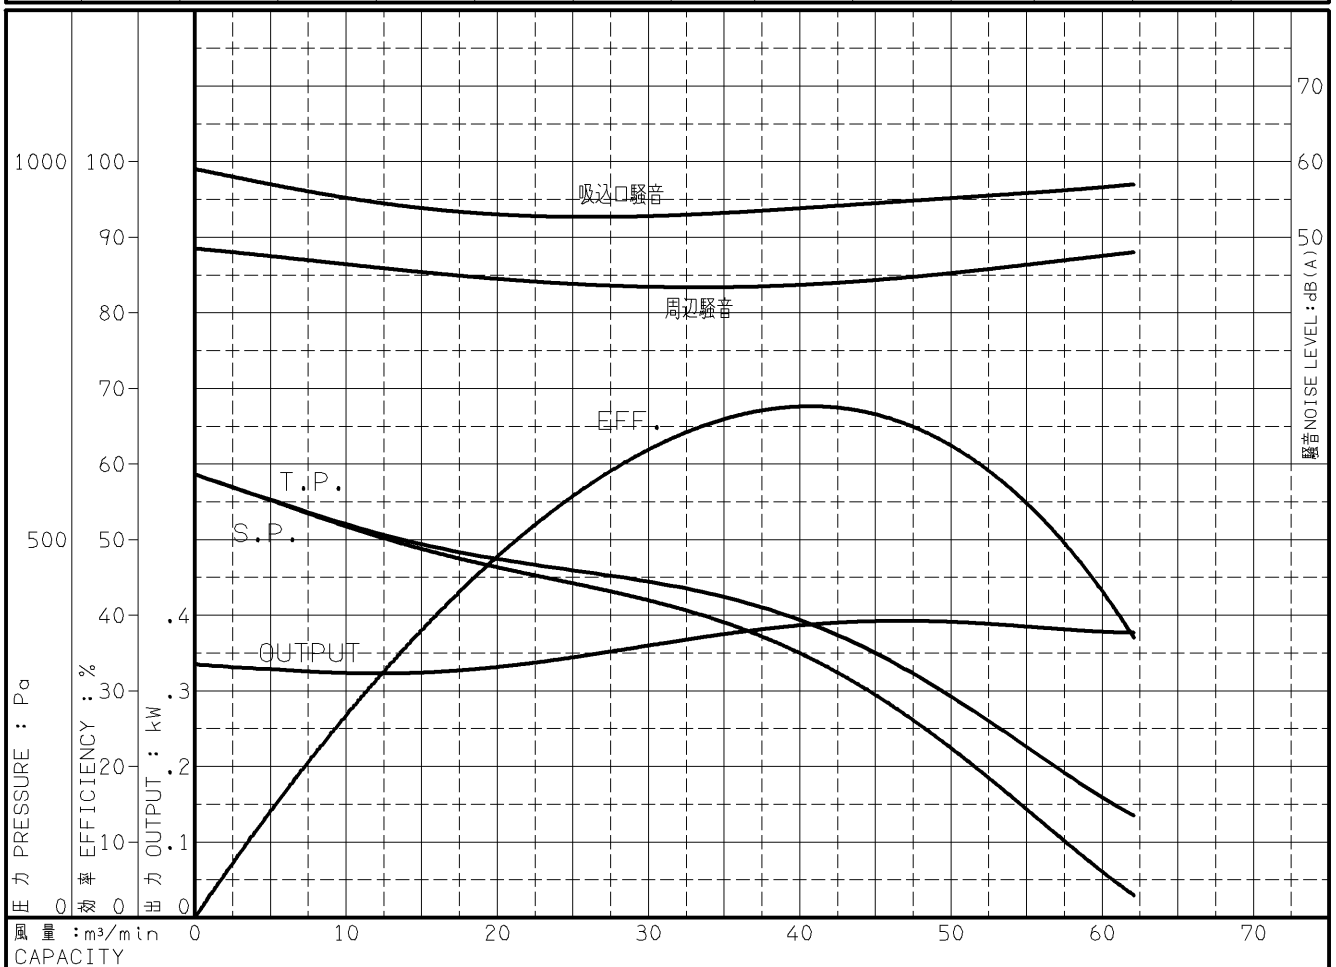

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B)) に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.						
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME						
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY	
				min ⁻¹			



図番 DWG.NO. P3LFU6.45

000

A4-207

040930