

エバラDL型汚水汚物用水中ポンプ

EBARA SUBMERSIBLE SEWAGE PUMPS


代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 300DL522 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 22 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 84 A 1460 min⁻¹ 形式 TYPE 乾式水中形 DRY TYPE 22 kW 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | 出力 OUTPUT kW |
|----------------|--|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY m ³ /min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | |
| 1 | 0.00 | 19.0 | 0.0 | 85.70 | 26.77 | 84.1 | 42.90 | 26.77 | 84.1 | 22.51 |
| 2 | 4.00 | 14.4 | 43.4 | 82.40 | 25.75 | 84.0 | 41.20 | 25.75 | 84.0 | 21.63 |
| 3 | 8.50 | 10.0 | 67.8 | 78.40 | 24.36 | 83.8 | 39.20 | 24.36 | 83.8 | 20.41 |
| 4 | 11.00 | 7.6 | 69.2 | 76.10 | 23.53 | 83.7 | 38.10 | 23.53 | 83.7 | 19.69 |
| 5 | 12.50 | 5.8 | 64.9 | 70.90 | 21.85 | 83.3 | 35.50 | 21.85 | 83.3 | 18.20 |

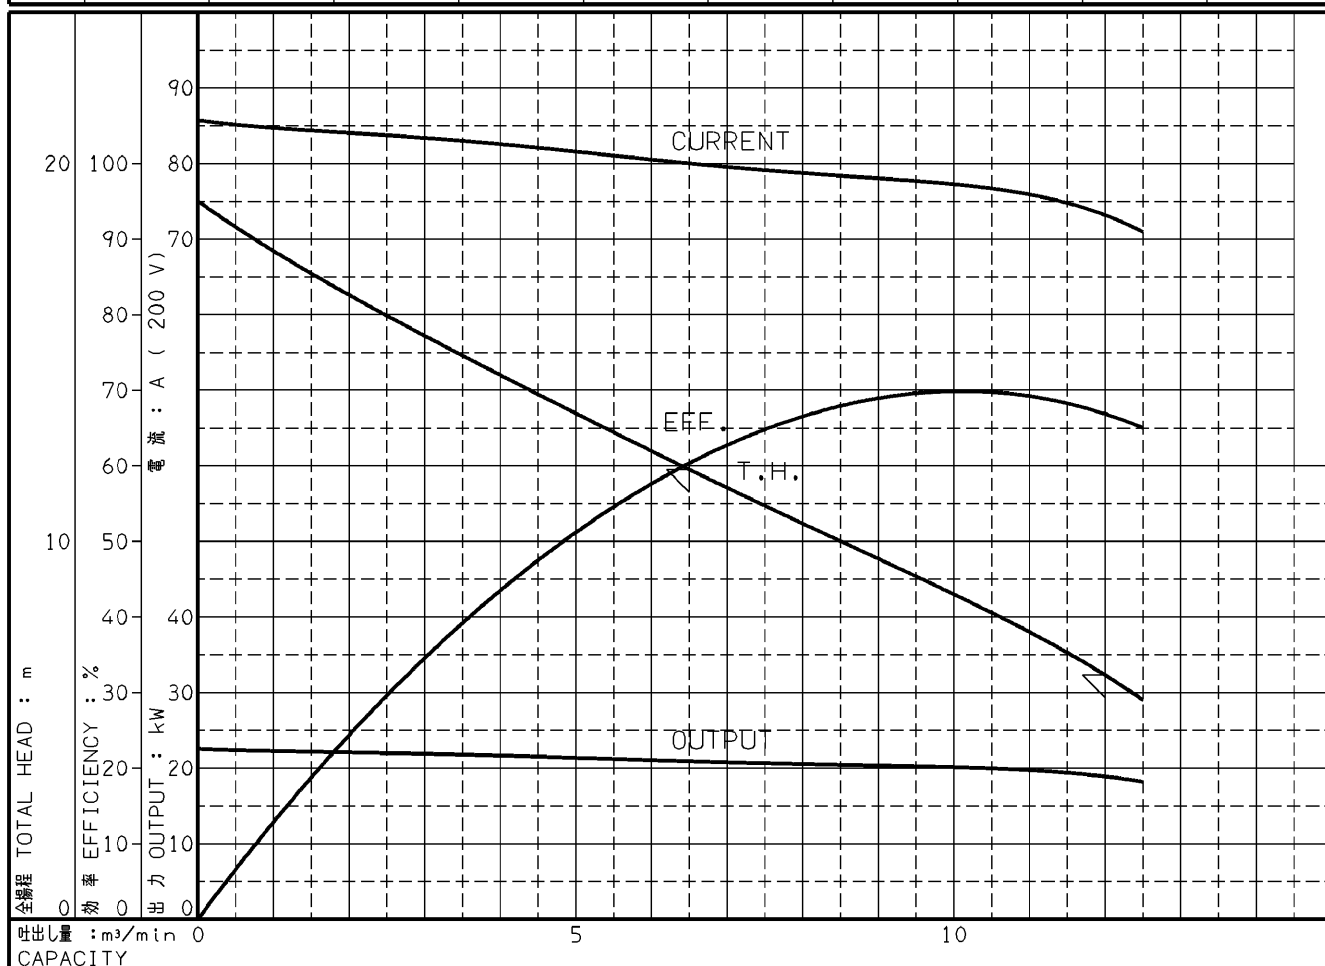

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

284

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY |
| | | | | min ⁻¹ | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P300DL522

001

A4-2021

940418