

エバラLPD型ラインポンプ

EBARA IN LINE PUMPS

代表性能曲線

PERFORMANCE CURVE


機名 MODEL 40LPD5.4S

周波数 FREQUENCY 50 Hz

出力 OUTPUT 0.4 kW

電動機定格 MOTOR RATING 100 V 7.6 A 2840 min⁻¹ 0.4 kW 形式 TYPE 防滴保護形 O.D.P. 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 単相誘導電動機 MOTOR | | | | 出力 OUTPUT kW |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--------------------|
| | 吐出量 CAPACITY L/min | 全揚程 TOTAL HEAD m | 効率 EFF. % | 電圧 VOLTS (100V) | | | | |
| | | | | 電流 CURRENT A | 入力 INPUT kW | 効率 EFF. % | | |
| 1 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 5.140 | 0.284 | 61.1 | | 0.173 |
| 2 | 70.0 | 11.9 | 46.1 | 6.230 | 0.447 | 65.8 | | 0.294 |
| 3 | 150.0 | 9.5 | 60.9 | 7.190 | 0.573 | 66.5 | | 0.381 |
| 4 | 250.0 | 4.6 | 48.0 | 7.300 | 0.586 | 66.6 | | 0.390 |
| 5 | 280.0 | 2.6 | 31.8 | 7.090 | 0.561 | 66.5 | | 0.373 |

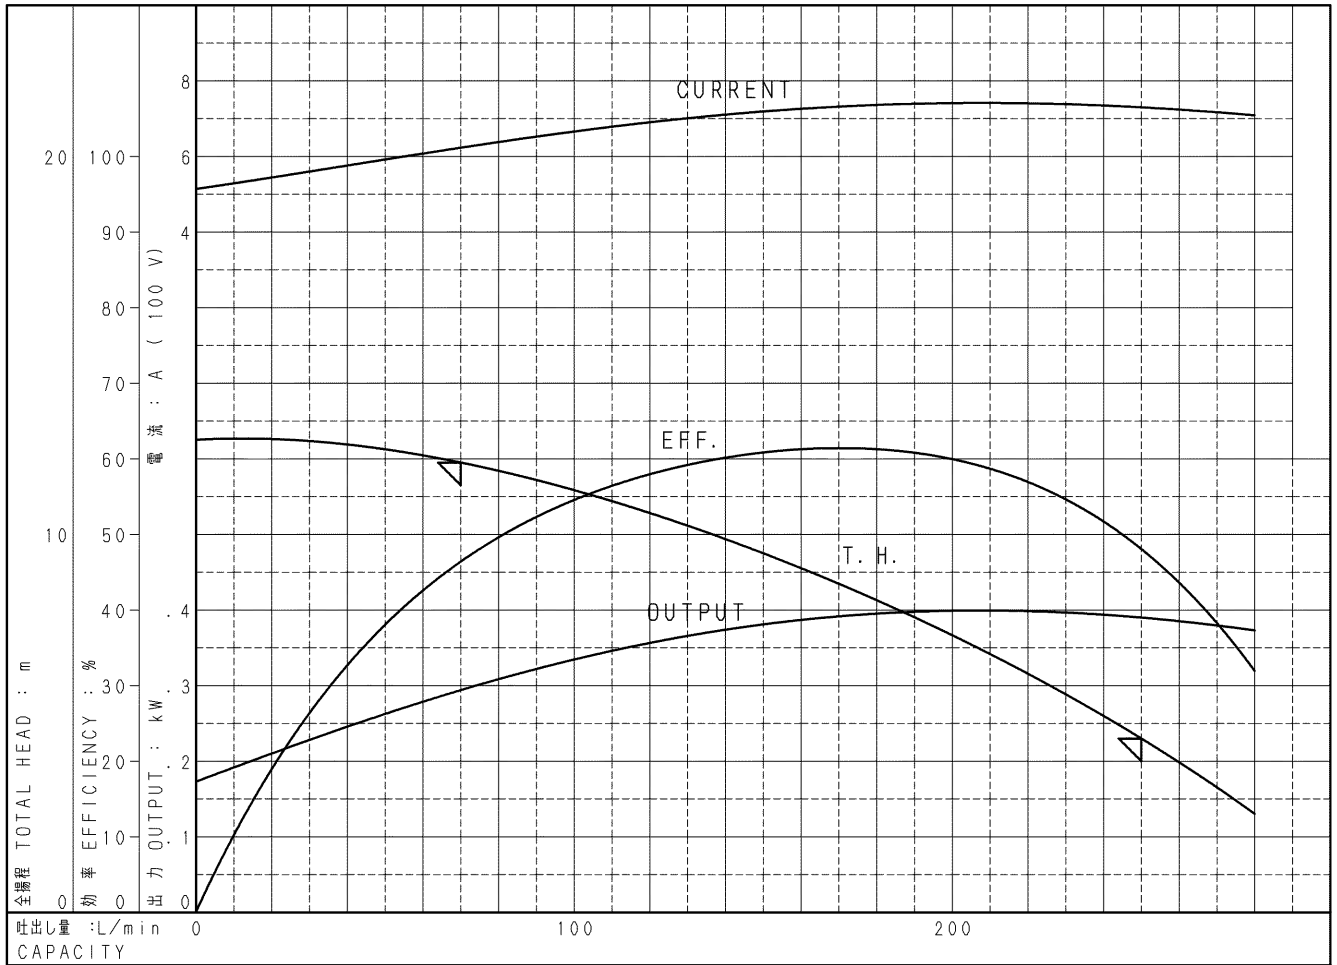

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. P40LPD5.4S

000

A4-201A
220604