

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 41/2AIR2

周波数 FREQUENCY 60 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.4 A 1730 min⁻¹
400 V 1.7 A 1730 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形
TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	503	503	0.0	3.776	1.029	84.6	1.888	1.029	84.6	0.871	81.5	73.5
2	46.6	218	232	33.3	2.738	0.631	86.0	1.369	0.631	86.0	0.542	75.5	69.5
3	79.9	260	302	57.7	3.188	0.814	85.7	1.594	0.814	85.7	0.697	73.5	67.0
4	96.2	209	270	62.1	3.188	0.814	85.7	1.594	0.814	85.7	0.697	71.5	65.0
5	112.5	124	208	62.0	2.979	0.731	85.9	1.489	0.731	85.9	0.628	71.5	65.0
6	128.8	13	122	47.0	2.786	0.651	86.0	1.393	0.651	86.0	0.560	73.0	66.5

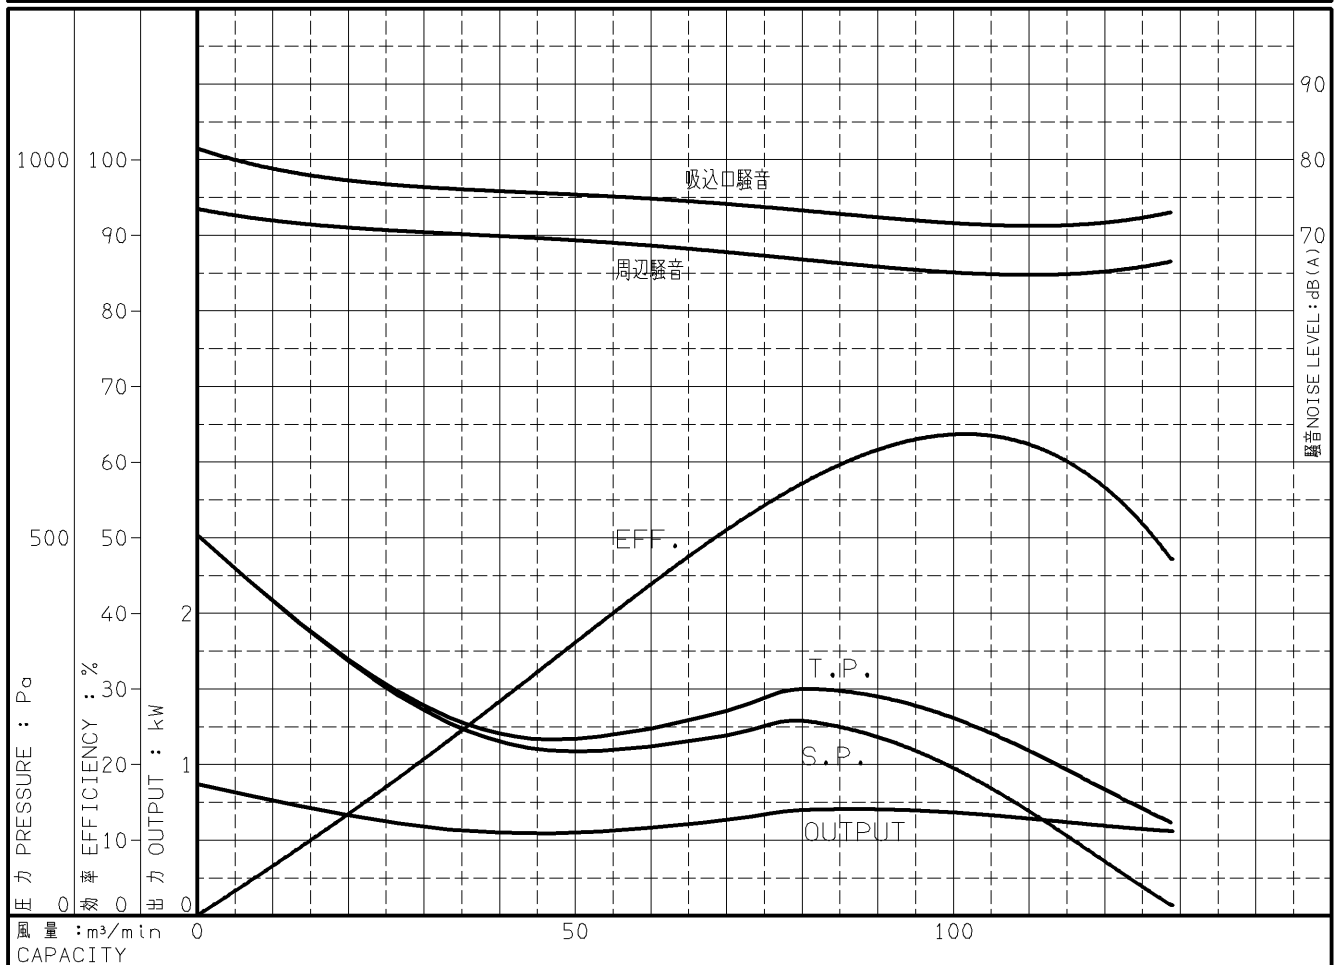

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME	機名 MODEL NO.	機名 MODEL NO.	機名 MODEL NO.	機名 MODEL NO.	機名 MODEL NO.
荏原製番 SER.NO.				min ⁻¹		



図番 DWG. NO. P41/2AIR2-1630-6.75 000

A4-207T

171121