


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 50X40FS2G65.5F 周波数 FREQUENCY 60 Hz 出力 OUTPUT 5.5 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 21 A 3500 min⁻¹ 5.5 kW 形式 TYPE 全閉外扇形 T. E. F. C 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 63.4 | 0.0 | 9.24 | 2.644 | 90.0 | 4.627 | 2.644 | 90.0 | 2.380 |
| 2 | 125.0 | 62.0 | 35.8 | 12.72 | 3.891 | 90.5 | 6.360 | 3.891 | 90.5 | 3.523 |
| 3 | 250.0 | 58.2 | 52.3 | 16.04 | 5.035 | 90.1 | 8.019 | 5.035 | 90.1 | 4.538 |
| 4 | 375.0 | 51.3 | 58.7 | 18.76 | 5.964 | 89.6 | 9.385 | 5.964 | 89.6 | 5.343 |
| 5 | 397.0 | 49.7 | 58.9 | 19.16 | 6.097 | 89.5 | 9.582 | 6.097 | 89.5 | 5.457 |

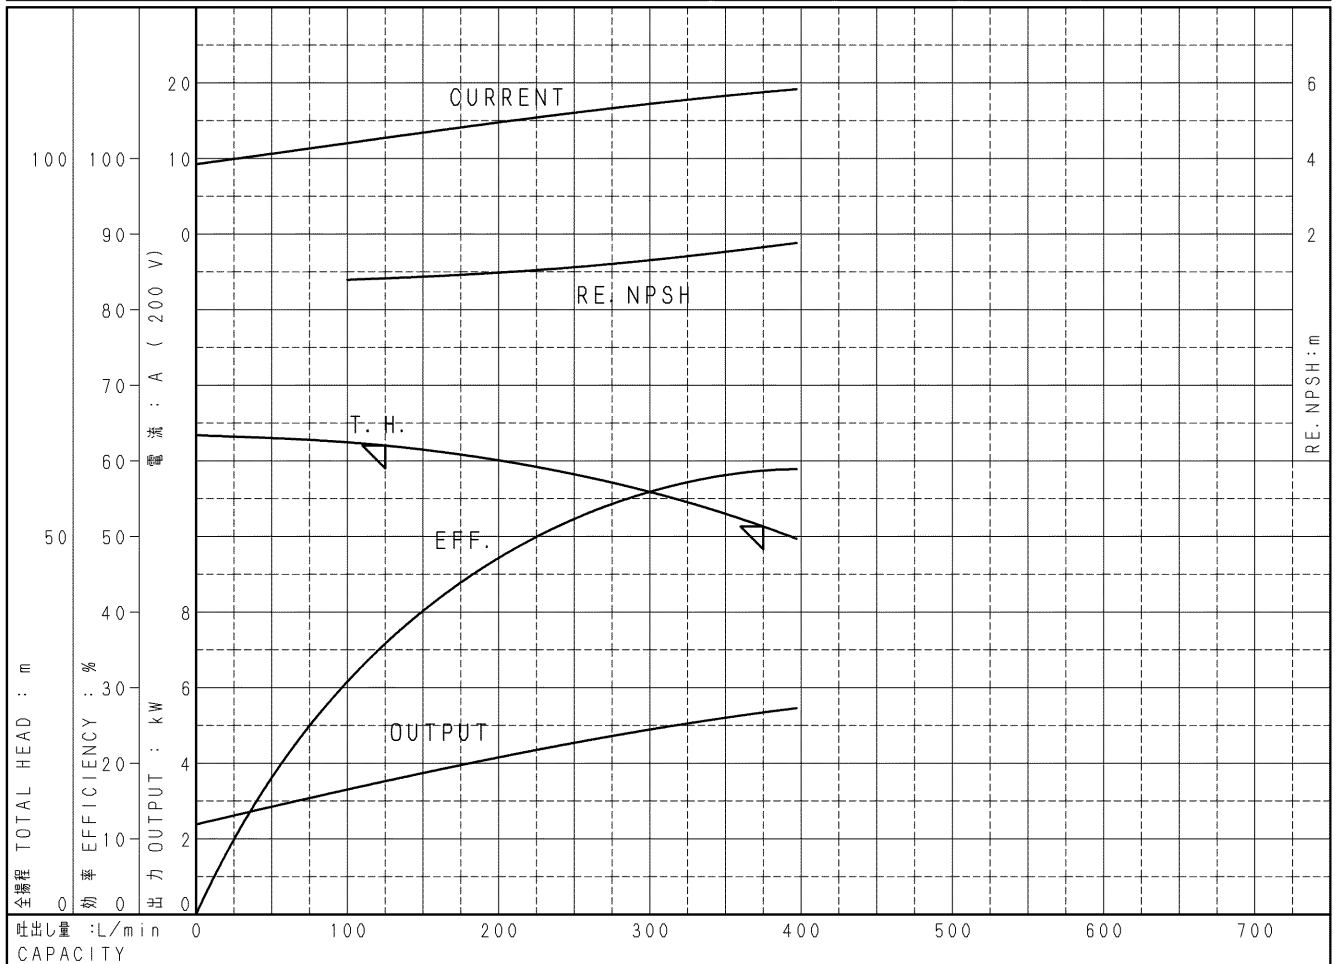

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.

1.50 Mpa

| | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | |
| 荏原製番 SER. NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 呼び出力 OUTPUT |
| | | | | min ⁻¹ | 数量 QTY |