


代表性能曲線
PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL 65X50FSED5.75B 周波数 FREQUENCY 50 Hz 出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING 200 V 3.2 A 2875 min⁻¹ 0.75 kW 形式 TYPE 全閉防まつ屋外形 T.E.F.C. OUT 本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

| 番号 TEST NO. | ポンプ PUMP | | | 三相誘導電動機 MOTOR | | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|------------|-----------------|-------------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 効率 EFF. | 電圧 VOLTS (200V) | | | 電圧 VOLTS (400V) | | | 出力 OUTPUT |
| | | | | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | 電流 CURRENT | 入力 INPUT | 効率 EFF. | |
| L/min | m | % | A | kW | % | A | kW | % | kW | |
| 1 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 2.187 | 0.554 | 82.1 | 1.093 | 0.554 | 82.1 | 0.455 |
| 2 | 208.0 | 10.2 | 59.2 | 2.540 | 0.711 | 82.1 | 1.272 | 0.711 | 82.1 | 0.584 |
| 3 | 417.0 | 7.5 | 73.7 | 2.881 | 0.850 | 81.3 | 1.444 | 0.850 | 81.3 | 0.691 |
| 4 | 540.0 | 4.9 | 59.9 | 2.980 | 0.888 | 81.0 | 1.494 | 0.888 | 81.0 | 0.720 |
| 5 | 560.0 | 4.4 | 55.6 | 2.991 | 0.891 | 81.0 | 1.499 | 0.891 | 81.0 | 0.722 |

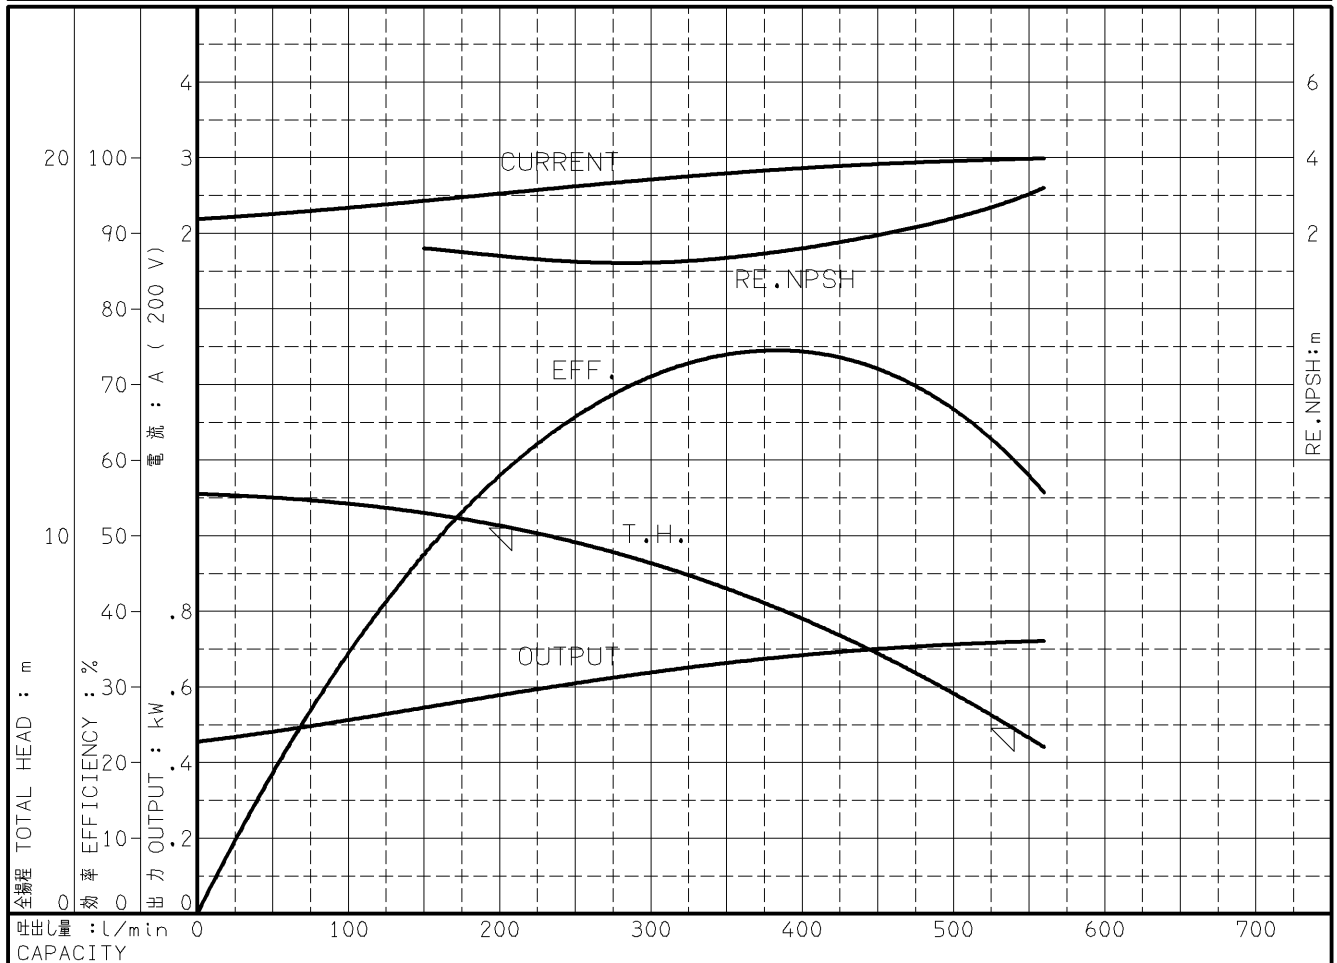

注) 性能試験はJIS B 8301, B 8302によります。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8301, B 8302).

93

ケーシング試圧
CASING TEST PRESS.
1.50 MPa

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-----------|--------|--|--|--|
| 御注文主 CUSTOMER | 機器番号 ITEM NO. | | | | | | | | |
| 御使用先 FINAL USER | 機器名称 ITEM NAME | | | | | | | | |
| 荏原製番 SER.NO. | 機名 MODEL | 吐出量 CAPACITY | 全揚程 TOTAL HEAD | 同期速度 SPEED | 出力 OUTPUT | 数量 QTY | | | |
| | | | | min ⁻¹ | | | | | |

図番 DWG.NO. P65X50FSED5.75B 000

