

エバラAIR2型低騒音軸流ファン

EBARA VANE AXIAL FAN

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

代表性能曲線 PERFORMANCE CURVE

機名 MODEL NO. 6AIR2

周波数 FREQUENCY 50 Hz


出力 OUTPUT 0.75 kW

電動機定格 MOTOR RATING
200 V 3.8 A 1440 min⁻¹
400 V 1.9 A 1440 min⁻¹

0.75 kW 形式 全閉外扇形 TYPE T.E.F.C

本図はエバラ標準電動機を使用した場合のデータです

番号 TEST NO.	送風機 FAN				三相誘導電動機 MOTOR						騒音(1.5m) NOISE LEVEL		
	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	全圧 TOTAL PRESS.	効率 EFF.	電圧 VOLTS (200V)			電圧 VOLTS (400V)			出力 OUTPUT	吸込口 SUCTION	周辺 AMBIENT
					電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.	電流 CURRENT	入力 INPUT	効率 EFF.			
	m ³ /min	Pa	Pa	%	A	kW	%	A	kW	%	kW	dB(A)	dB(A)
1	0.0	333	333	0.0	4.044	1.035	82.7	2.022	1.035	82.7	0.856	79.0	70.0
2	73.0	146	155	35.7	3.131	0.640	83.2	1.565	0.640	83.2	0.532	73.0	66.0
3	125.3	176	203	62.2	3.520	0.822	83.1	1.760	0.822	83.1	0.683	71.0	63.5
4	150.8	142	181	66.6	3.523	0.823	83.1	1.761	0.823	83.1	0.684	69.0	61.5
5	176.3	86	140	66.5	3.345	0.744	83.2	1.672	0.744	83.2	0.619	69.5	62.0
6	201.9	12	82	50.7	3.168	0.659	83.2	1.584	0.659	83.2	0.548	70.5	63.0

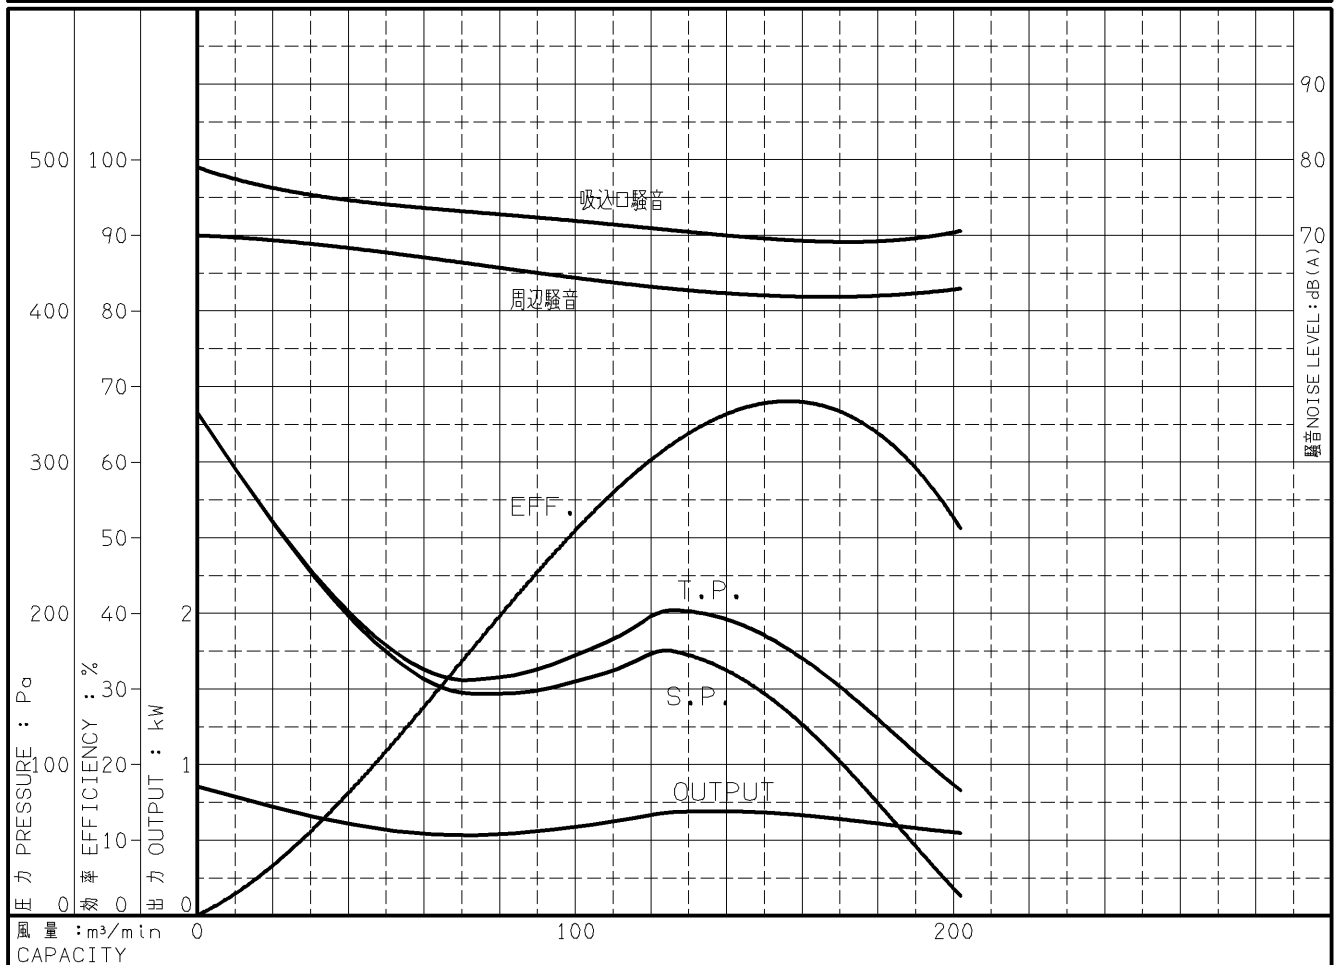

注) 性能試験はJIS B 8330 (図1(B))に準拠します。

この性能曲線は標準吸込状態(20°C, 1.2kg/m³)におけるものです。

NOTE THIS CURVE IS BASED ON JIS TESTING CODE (B 8330).

THIS CURVE IS BASED ON STANDARD SUCTION CONDITION(20°C, 1.2kg/m³).

御注文主 CUSTOMER	機器番号 ITEM NO.								
御使用先 FINAL USER	機器名称 ITEM NAME								
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL NO.	風量 CAPACITY	静圧 STATIC PRESS.	回転速度 SPEED	出力 OUTPUT	数量 QTY			
				min ⁻¹					



図番 DWG.NO. P6AIR2-935-5.75

000

A4-207T

150319