

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップラナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図



DIMENSIONS

3台ローテーション
2台並列交互運転方式

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 75PNEMN5.5E
75PNEMN7.5E

ポンプ個別漏電しゃ断器付
ノイズフィルタ付

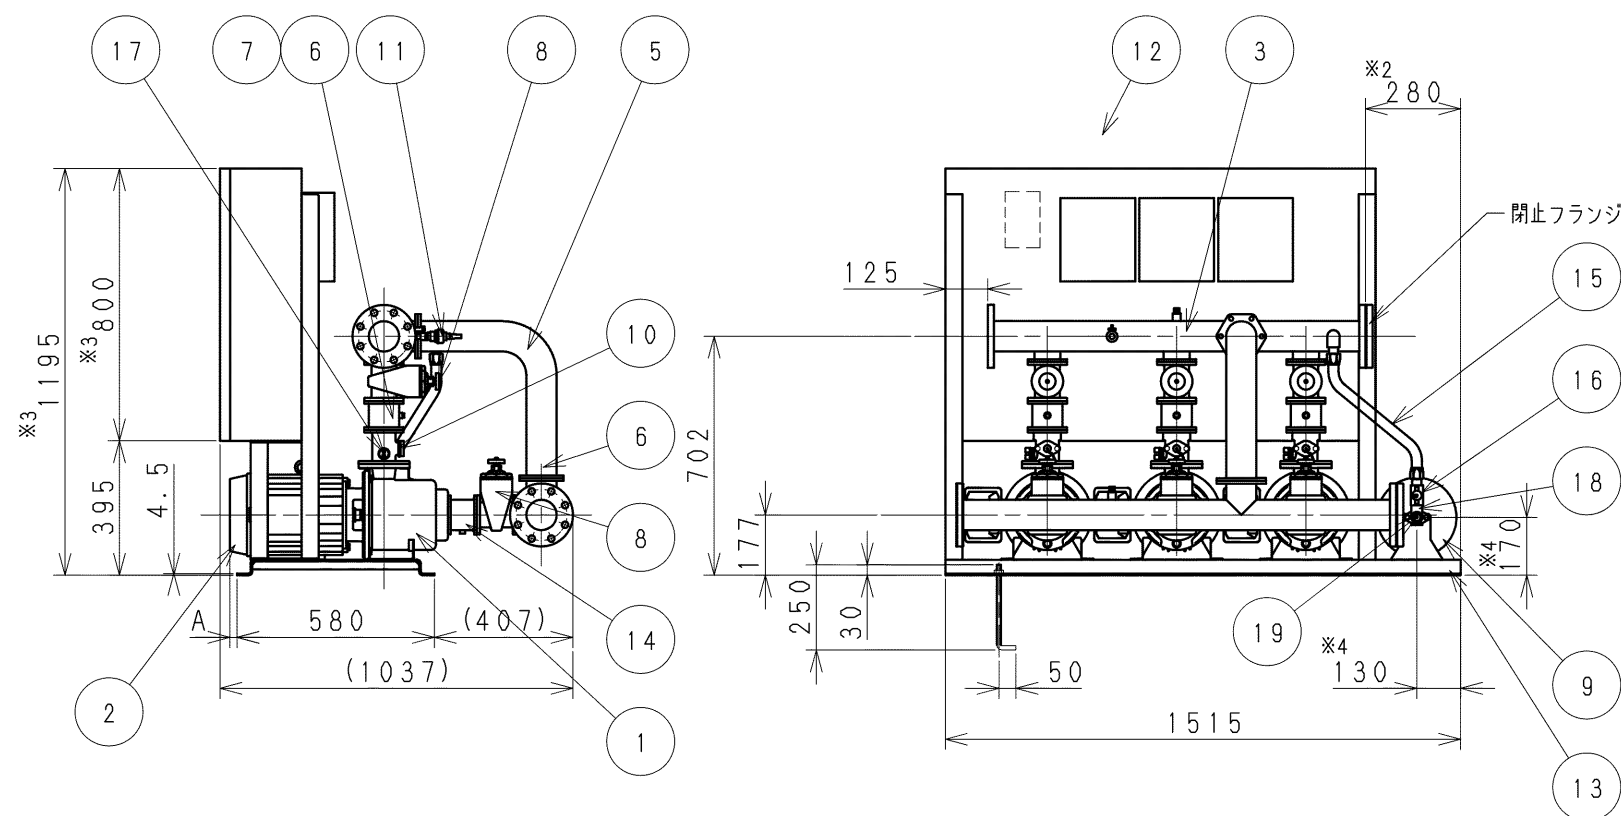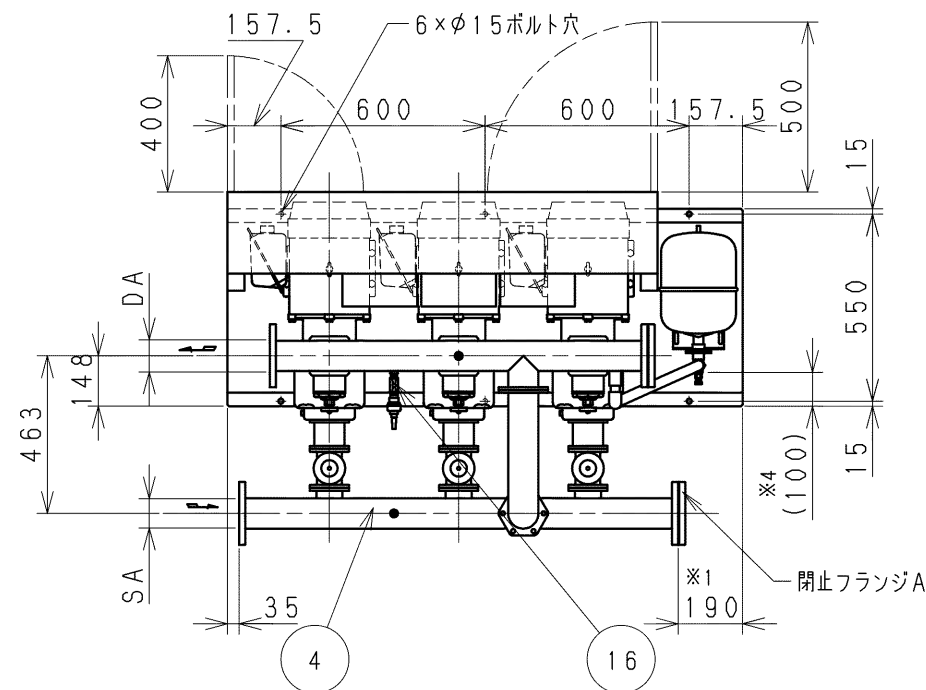


機 名	使用ポンプ 型式	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吐出口径 DA	A	質量 kg
75PNEMN5.5E	50MDPE365.5	5.5×2	80A	80A	-4	500
75PNEMN7.5E	50MDPE367.5	7.5×2	80A	80A	31	525

※ 逆流防止装置を除いた質量となります。

注)

1. 吸込方向をポンプ吸込側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジAを取外し、取付面を交換してください。
この時、吸込面は※1の寸法となります。
2. 吐出し方向をポンプ吸込側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジBを取外し、取付面を交換してください。
この時、吐出し面は※2の寸法となります。
3. ※3は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、
詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
4. ※4はドレン位置を示しています。
5. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。
配管径は3/8Bとなります。

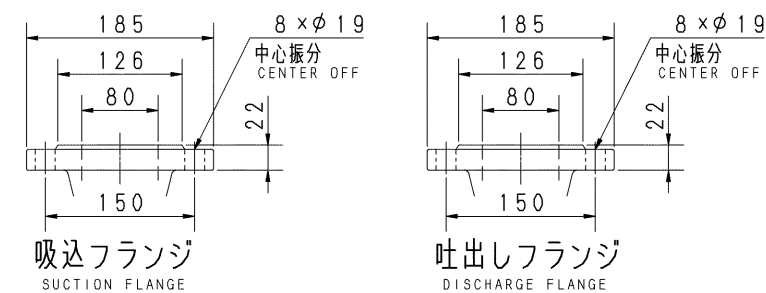

SUCKER FLANGE		DISCHARGE FLANGE		特別附属品	
構成機器 ASSEMBLY PARTS				SPECIAL ACCESSORIES	
1	ポンプ（3台）	9	圧力タンク	17	呼吸栓（3個）
2	電動機（3台）	10	フロースイッチ（3個）	18	チース配管
3	吐出しヘッダ	11	圧力センサ（吐出し側）	19	水抜き弁
4	吸込ヘッダ	12	制御盤	20	
5	パイパス管	13	ユニットベース	21	
6	チェック弁（内蔵）（4個）	14	吸込管（3個）	22	
7	チェック弁配管（3個）	15	フレキシブルチューブ	23	
8	仕切弁（3個）	16	ボールバルブ（2個）	24	

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
住 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q' T Y
				min ⁻¹		

図番 DWG. NO.	U75PNEMNE1	000
-------------	------------	-----

U75PNEMNE1	000
------------	-----

220927
A3-305



EBARA CORPORATION