

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

トッランナーモータ搭載
with top runner motor

BNEME







外形寸法図 DIMENSIONS

BNLME

適用範圍
APPLICATION





(口径40/50 3.7kW以下機種)

3台□-テーション

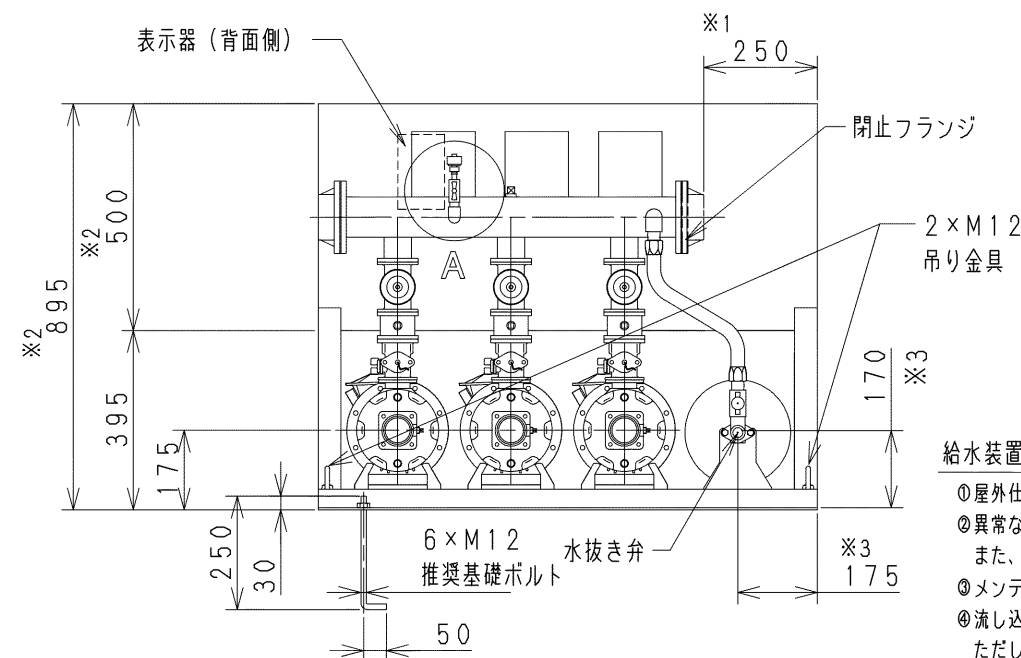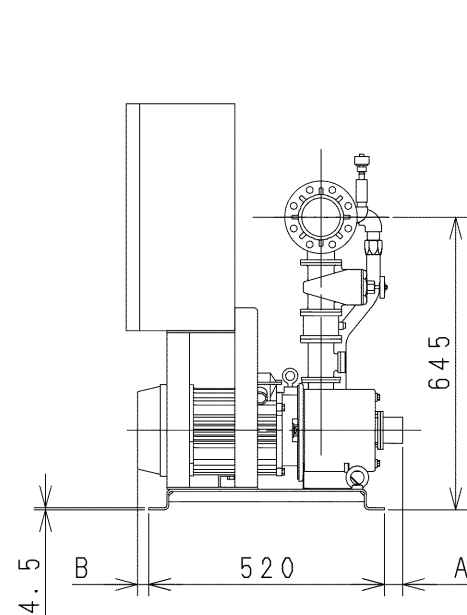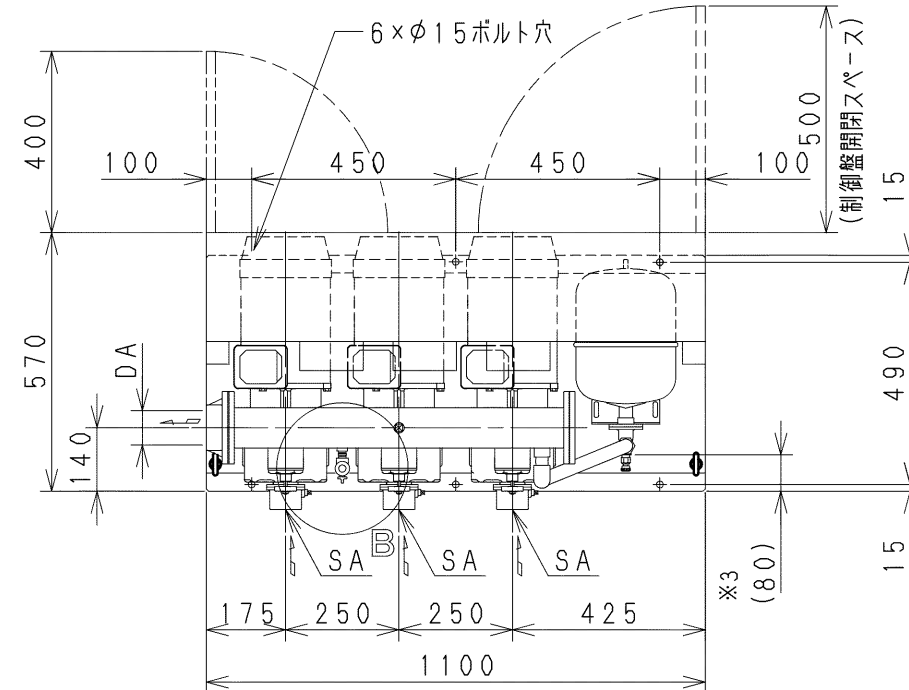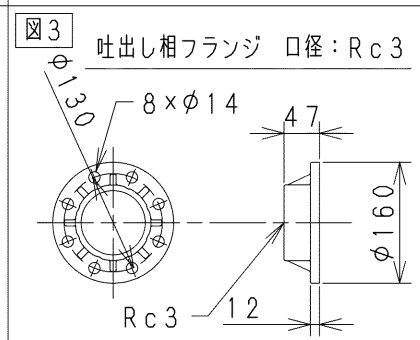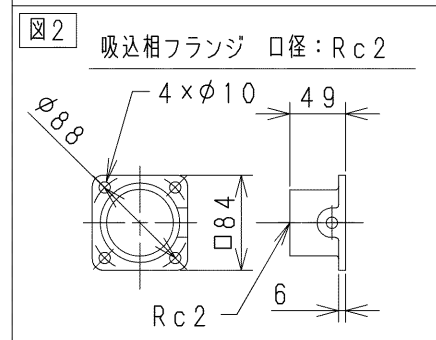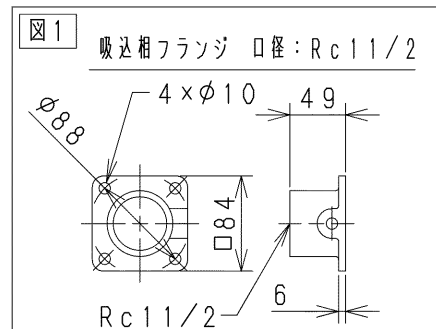

給水装置据付時の注意

- ① 屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
- ② 異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。
また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
- ③ メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
- ④ 流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
- ⑤ その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

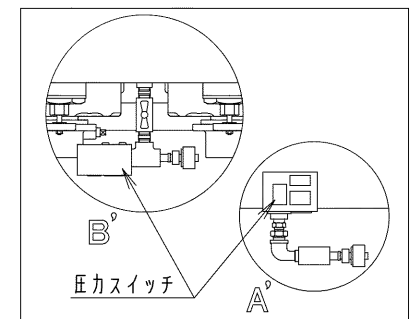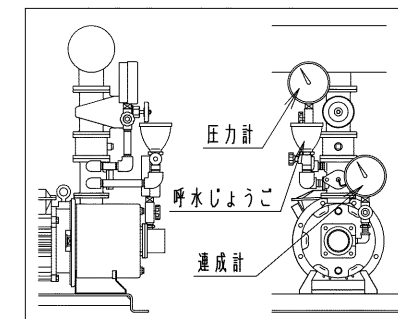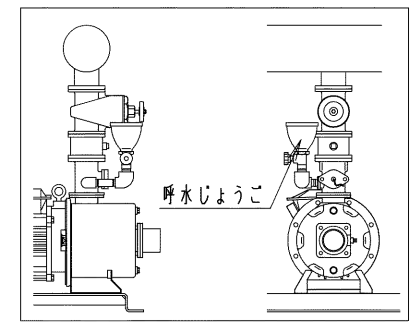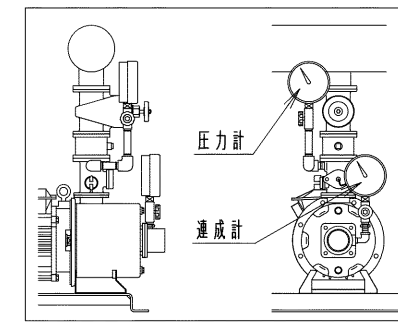

i) 圧力計・連成計ポンプ毎（特殊仕様）の場合 ii) 呼水じょうご付（特殊仕様）の場合

iii) 圧力計・連成計ポンプ毎+呼水しようご付 (特殊仕様) の場合 iv) 商用ハ" ックアップ° 回路付 (特殊仕様) の場合

3台ローテーション2台並列運転形

機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	吐出し フランジ図	A	B	質量 kg
40BNEME1.1N	1.1×2	Rc11/2	図1	Rc3	図3	-2	-65	270
40BNEME1.5N	1.5×2	Rc11/2	図1	Rc3	図3	-2	-53	290
40BNEME2.2N	2.2×2	Rc11/2	図1	Rc3	図3	40	-33	305
40BNEME3.7N	3.7×2	Rc11/2	図1	Rc3	図3	40	41	340
50BNEME2.2N	2.2×2	Rc2	図2	Rc3	図3	-2	-33	300
50BNEME3.7N	3.7×2	Rc2	図2	Rc3	図3	-2	41	330

3 台 □ - テ - シ ョ ン 3 台 並 列 運 転 形

機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	吐出し フランジ図	A	B	質量 kg
40BNLME1.1N	1.1×3	Rc11/2	図1	Rc3	図3	-2	-65	270
40BNLME1.5N	1.5×3	Rc11/2	図1	Rc3	図3	-2	-53	290
40BNLME2.2N	2.2×3	Rc11/2	図1	Rc3	図3	40	-33	305
40BNLME3.7N	3.7×3	Rc11/2	図1	Rc3	図3	40	41	340
50BNLME2.2N	2.2×3	Rc2	図2	Rc3	図3	-2	-33	300
50BNLME3.7N	3.7×3	Rc2	図2	Rc3	図3	-2	41	330

特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

御注文主 CUSTOMER			機器番号 ITEM NO.			
御使用先 FINAL USER			機器名称 ITEM NAME			
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min ⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数量 QTY

図番 DWG. NO.	UBN3MEN1	001
-------------	----------	-----

UBN3MEN1	001
----------	-----

240329



EBARA CORPORATION