

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN





トップラナーモータ搭載
with top runner motor

適用範圍
APPLICATION

BNGME
BNKME
(型式65-3.7)

外形寸法図 DIMENSIONS

4 台 □ - テ - シ ョ ン

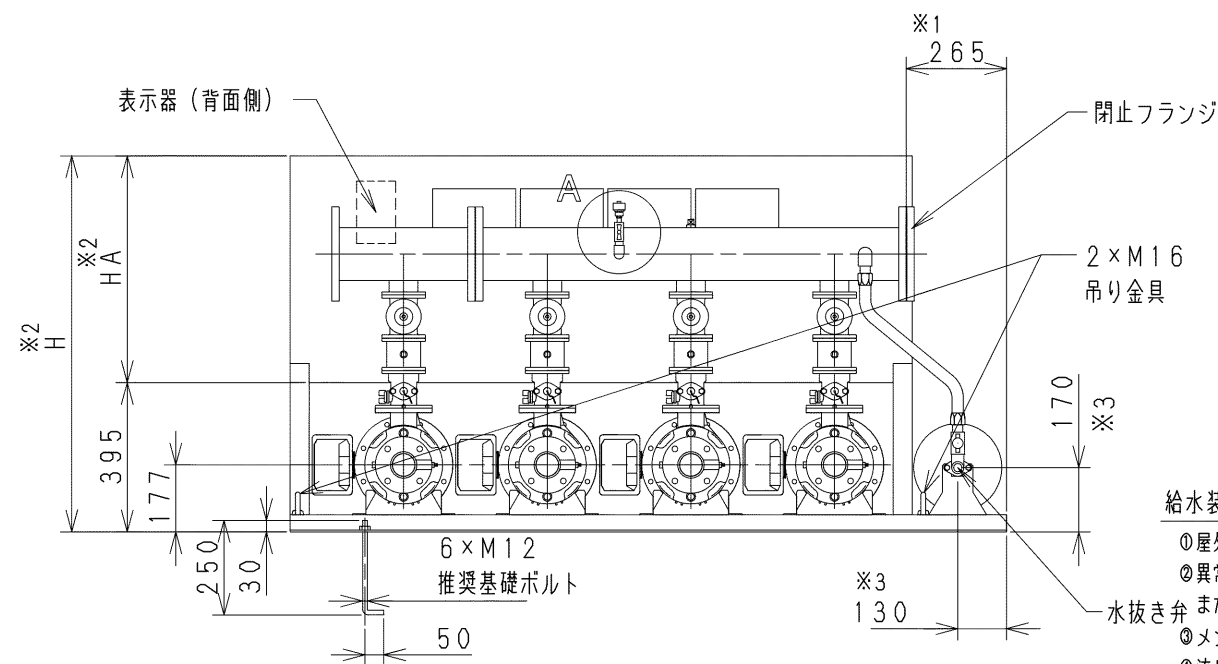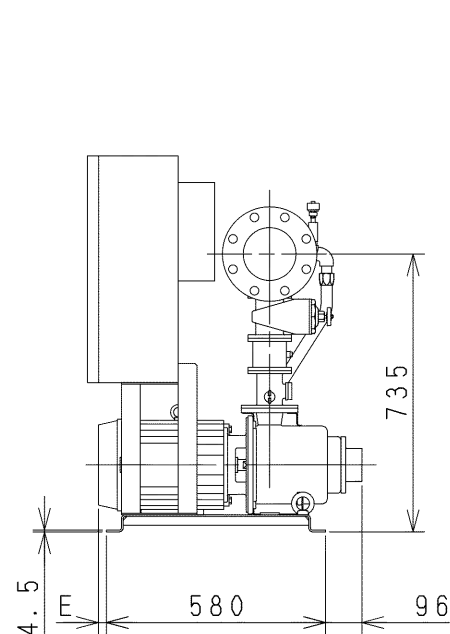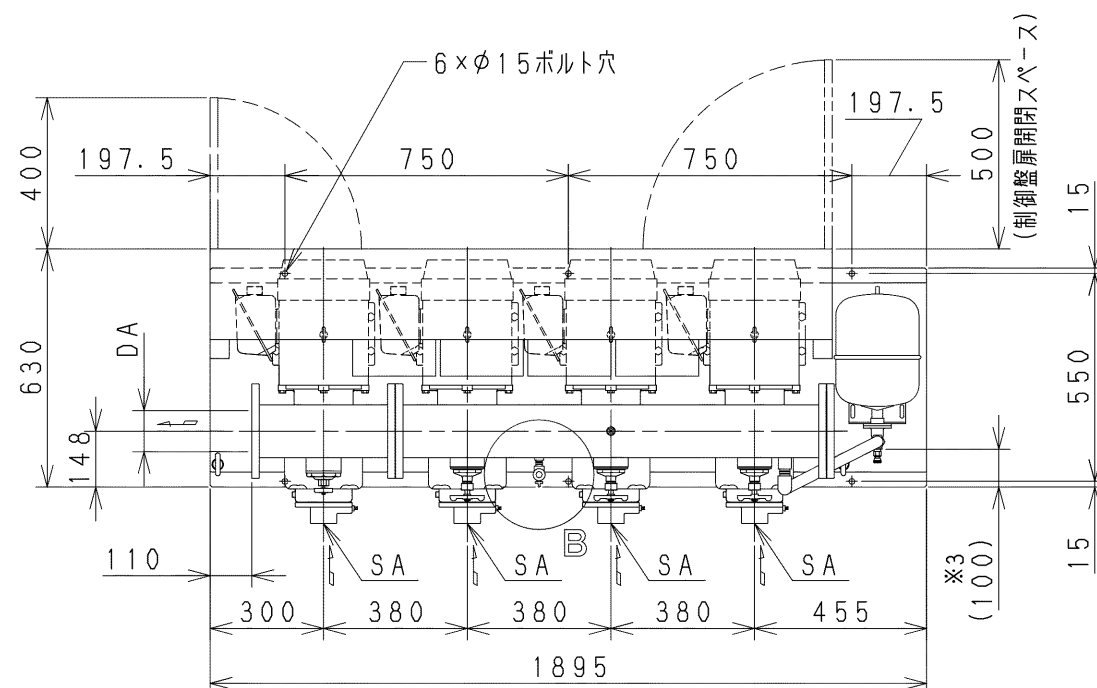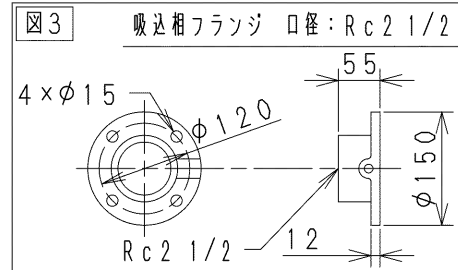

給水装置据付時の注意

- ① 屋外仕様である場合を除き、屋外あるいは被水する場所には設置しないでください。
- ② 異常な水漏れに備え、設置場所には排水・防水処理を行ってください。
- また、給水装置の基礎の周囲には、排水用の溝を設けてください。
- ③ メンテナンス用として、吐出し側の配管には必ず仕切弁を設置してください。
- ④ 流し込みの場合、吸込配管にメンテナンス用として、仕切弁の設置を推奨します。
- ただし、吸上げの場合は吸込配管に仕切弁を設置しないでください。
- ⑤ その他給水装置の据付、配管、配線、運転、保守等の取扱いは取扱説明書に従い、正しくご使用ください。

注)

- ①吐出し方向をポンプ吸込み側から見て右側に変更する場合は、閉止フランジを取り外し取付け面を交換してください。この時、吐出し面は※1の寸法となります。
- ②※2は標準仕様制御盤の高さ寸法を示しています。特殊仕様制御盤は寸法が異なる場合がありますので、詳細の寸法は制御盤の外形図を参照してください。
- ③※3はドレン位置を示しています。ドレン配管を施工する場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。
- 配管径は ϕB となります。また、() 寸法は概略値となります。
- ④特殊仕様の「圧力計・連成計ポンプ毎」、「呼水じょうご付」の場合は、ポンプ毎の配管が i) ~ iii) となります。
- ⑤特殊仕様の「商用ハックアップ®回路付」の場合は、圧力スイッチが追加されるので、A・B部が A'・B' となります。iv) 参照。

4台ローテーション3台並列運転形

吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります



機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	H	HA	E	質量 kg
65BNGME3.7N	3.7×3	Rc21/2	図3	125	895	500	5	585

4台ローテーション4台並列運転形



吐出しフランジは「JIS 10K 並形」となります

機 名	呼び出力 kW	吸込口径 SA	吸込 フランジ図	吐出し口径 DA	H	HA	E	質量 kg
65BNKME3.7N	3.7×4	Rc21/2	図3	125	895	500	5	585

i) 圧力計・連成計ポンプ毎（特殊仕様）の場合 ii) 呼水じょうご付（特殊仕様）の場合

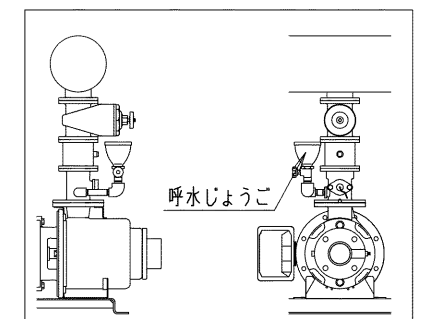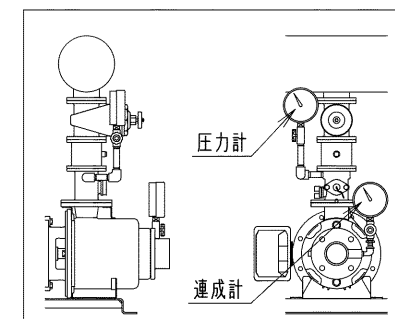

iii) 圧力計・連成計ポンプ毎+呼水じょうご付 (特殊仕様) の場合 iv) 商用ハックアップ[®] 回路付 (特殊仕様) の場合

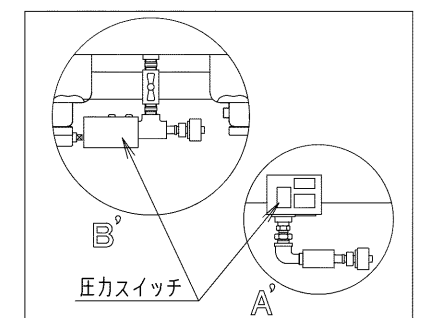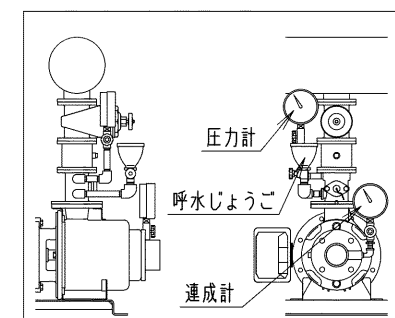

特殊仕様・特別附属品

SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

御 注 文 主 C U S T O M E R 御 使 用 先 F I N A L U S E R			機 器 番 号 I T E M N O . 機 器 名 称 I T E M N A M E			
往 原 製 番 S E R . N O .	機 名 M O D E L	給水量 C A P A C I T Y	全揚程 T O T A L H E A D	同期速度 S P E E D m i n ⁻¹	呼び出力 O U T P U T	数 量 Q ' T Y



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO.	UBN4MEN3	002
-------------	----------	-----

UBN4MEN3	002
	240329