

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

適用機名

BNBME (IBRE2, 75)
BNBME (IBRE21, 1)
BNBME (IBRE21, 5)
BNBME (IBRE22, 2)
BNBME (IBRE23, 7)

結線
WIRING


満 減 水 警 報
ポンプ個別漏電しゃ断器付
リアクトル、ノイズフィルター付

適用範圍 BNBME (三相)

並列交互運転方式

標準仕様

リアクトル、ノイズフィルター付

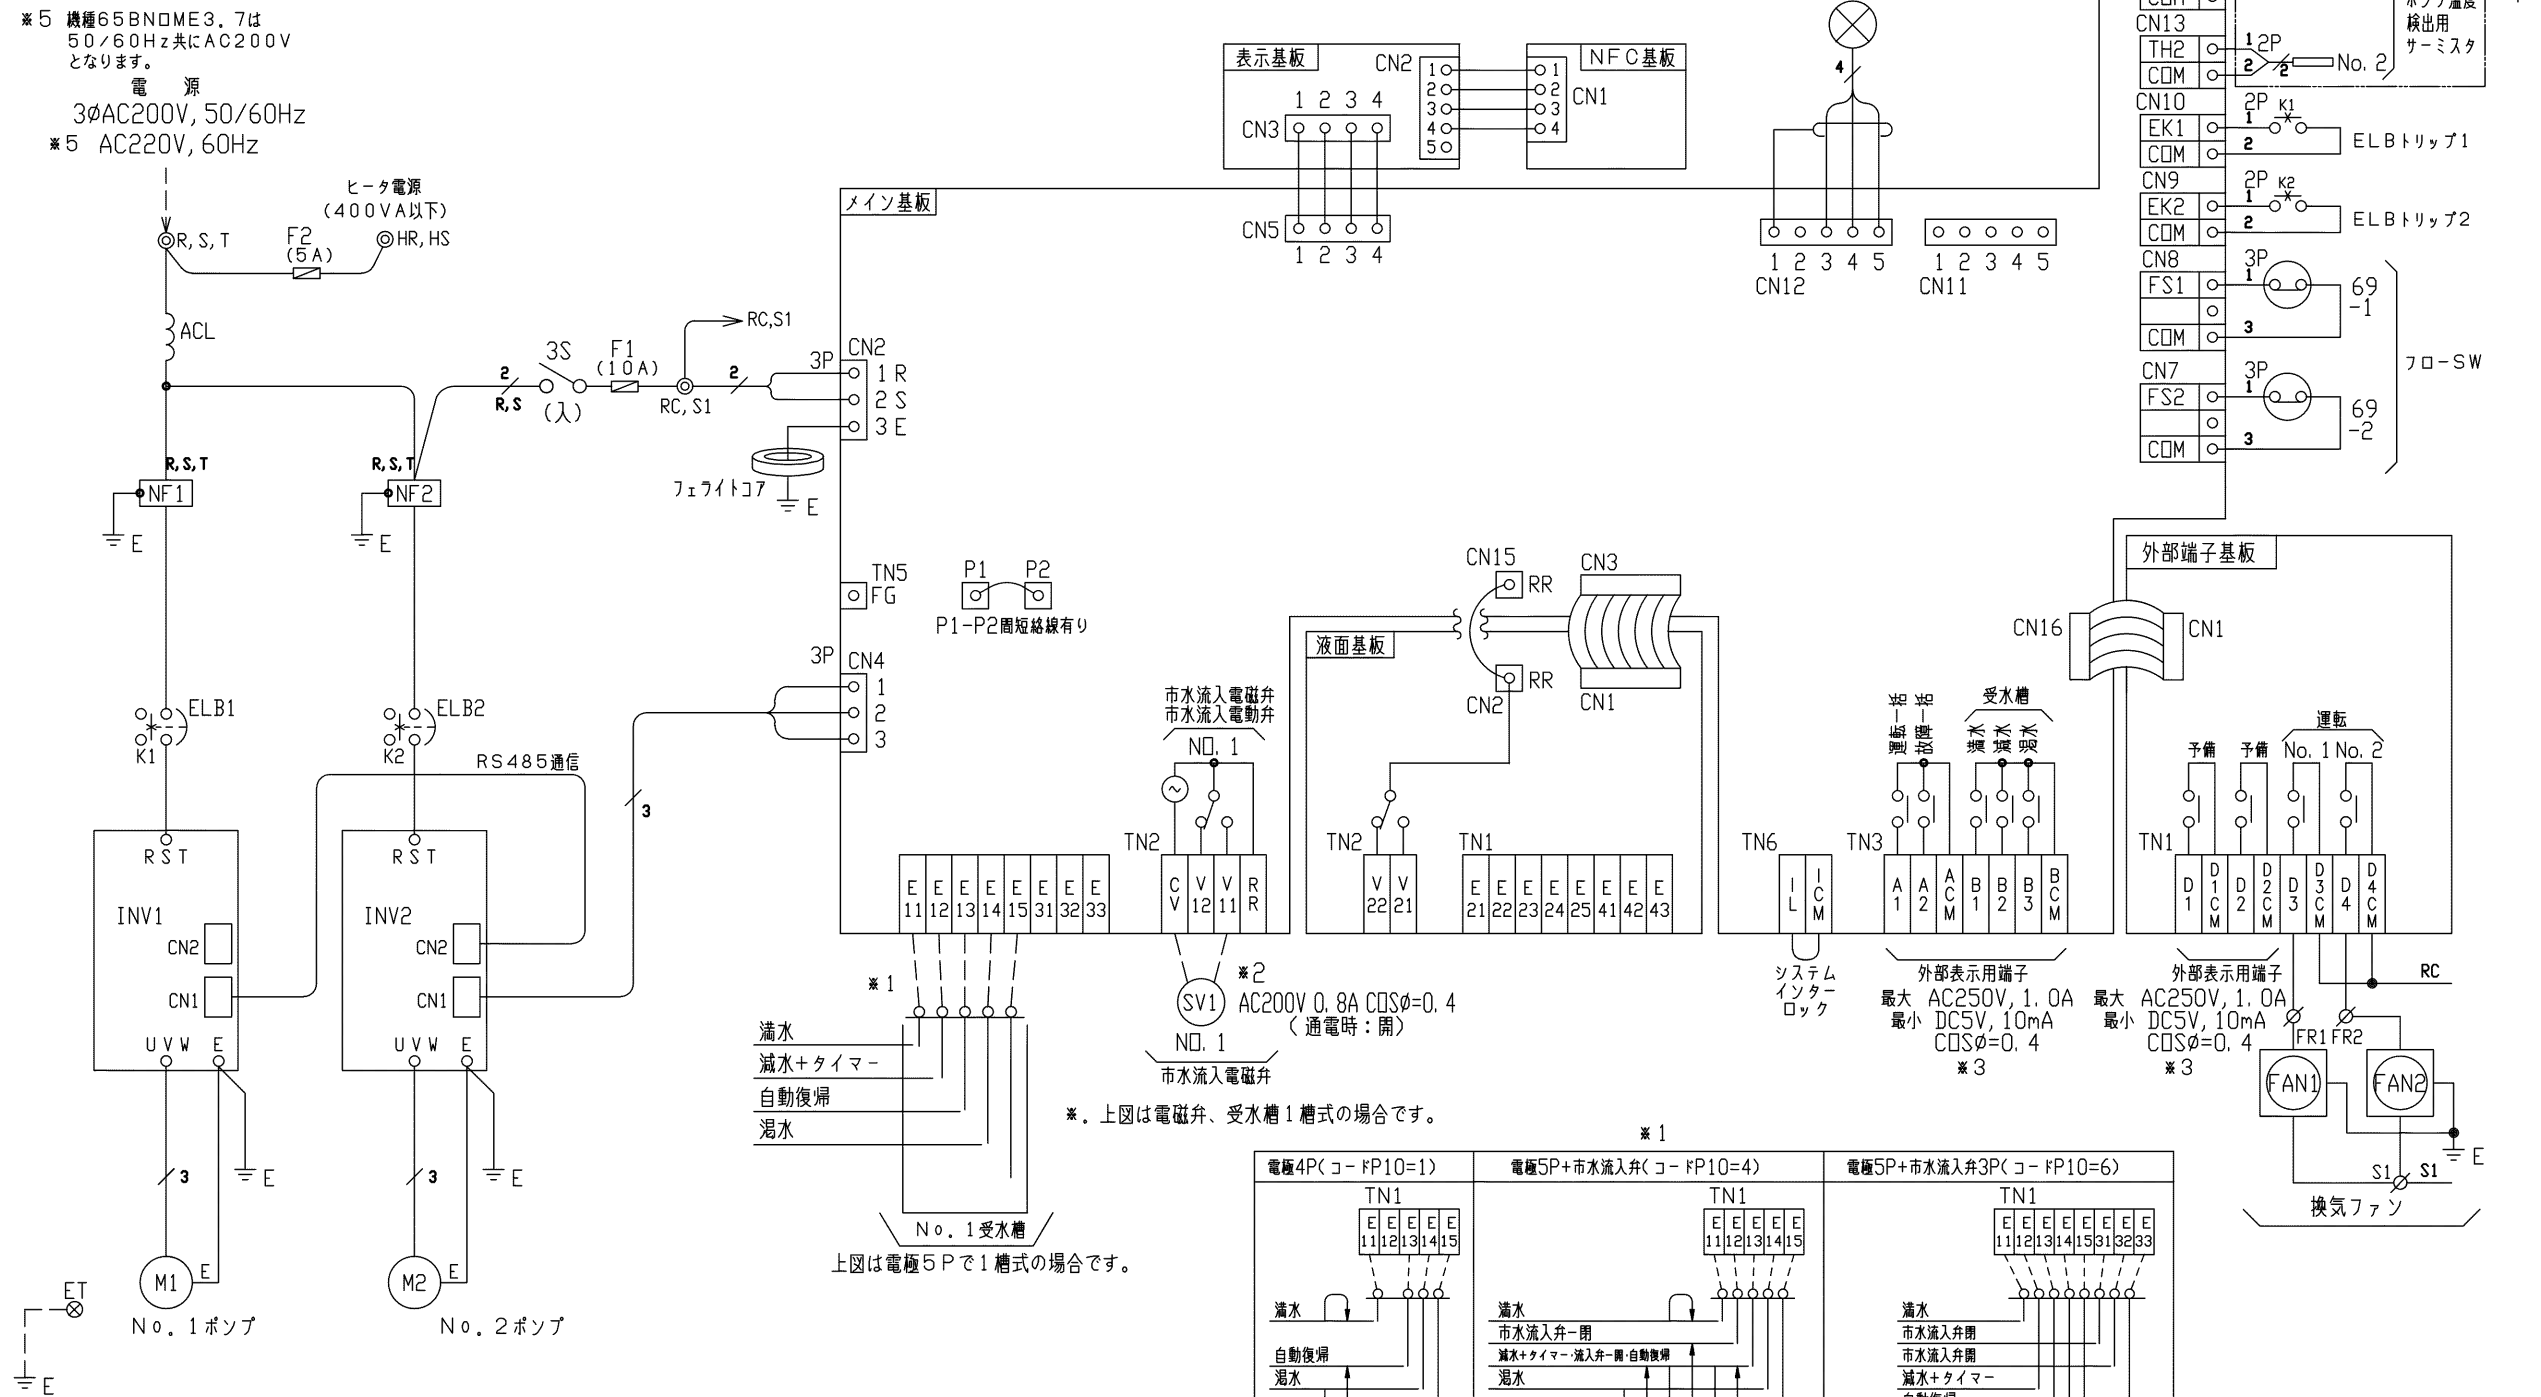

- 注) 1. ※1 水位制御選択は上図の方式からも選択でき、それぞれの2槽式も選択できます(受水槽結線図参照)。選択方法については、取扱説明書を参照してください。(設定コードP10の変更が必要となります。)
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けして御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V, 1.0A, 最小DC5V, 10mA, COSφ=0.4となります。
4. ※4 給湯加圧形(Max 80℃)の場合、サーミスタは付きません。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

御 注 文 主 CUSTOMER			機 器 番 号 ITEM NO.			
御 使 用 先 FINAL USER			機 器 名 称 ITEM NAME			
荏 原 製 番 SER. NO.	機 名 MODEL	給 水 量 CAPACITY	全 揚 程 TOTAL HEAD	同 期 速 度 SPEED	出 力 OUTPUT	数 量 Q ³ /TY
				min ⁻¹		