

自動給水装置 エバラフレッシャー2000

小水量運転時定圧制御（フロースイッチ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BT

高効率設計電動機搭載  
with high efficiency design motor

外形寸法図

DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名

MODEL 32BTSME6.4S

単独運転方式

受水槽 薄形 500L



耐震仕様 1 G

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

| 特殊仕様 |             | 加算質量<br>kg |
|------|-------------|------------|
|      | 屋外カバー付      | 20         |
|      | 受水槽サンドイッチ構造 | 10         |
|      | 外ハシゴ付       | 7          |
|      | 内ハシゴ付       | 3          |
|      |             |            |
|      |             |            |

| 公共建築工事標準仕様 |          |                 | 加算質量<br>kg |
|------------|----------|-----------------|------------|
| 追加仕様       | ボールタップ   | 銅玉              | 25         |
|            | 受水槽      | サンドイッチ構造        |            |
|            | 圧力計      | φ100 JIS規格 赤指針付 |            |
|            | 外ハシゴ付    |                 |            |
|            | 内ハシゴ付    |                 |            |
|            | 吸込側スルース弁 | JIS規格           |            |
|            | ドレン弁     | JIS規格           |            |


- 注） 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。  
2. 質量には水質量を含みません。  
3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。  
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。  
5. ※1 制御盤扉開放面。  
6. ※2 保護構造 JIS C0920 保護等級3（防雨形）準拠品  
7. 単相0.6kWの電圧は、200Vです。

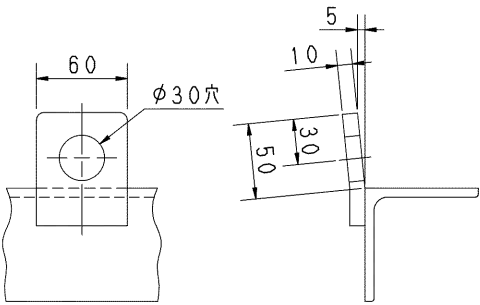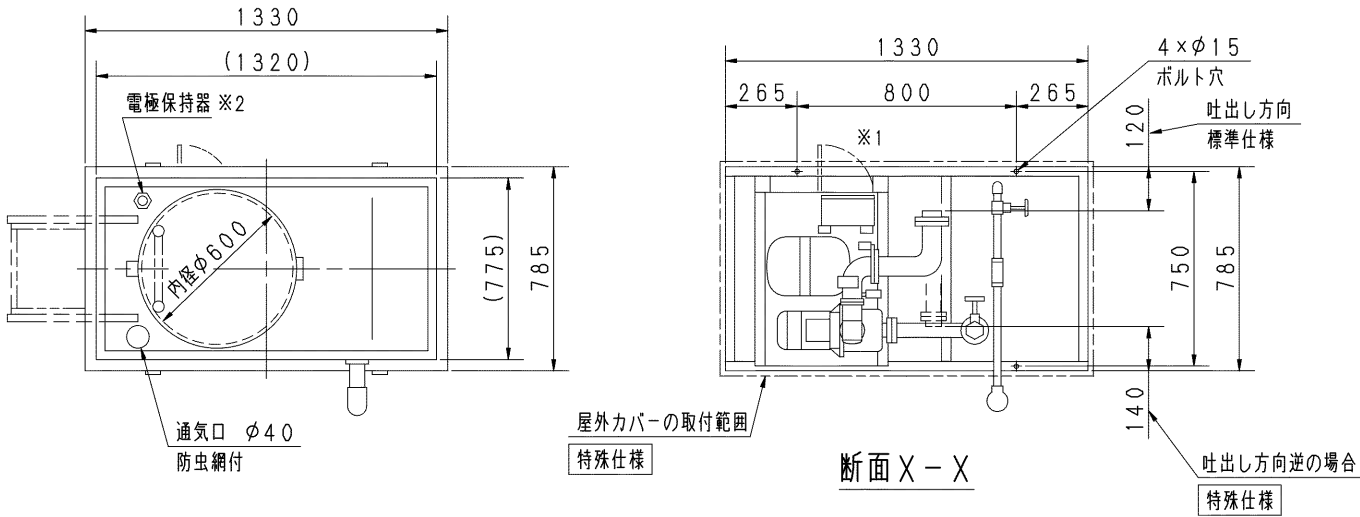

図Y 吊り部詳細

| 呼び出力<br>kW | 相<br>PHASE |
|------------|------------|
| 0.4 X1     | 単相         |

| 質量 | 200 | kg |
|----|-----|----|
|----|-----|----|

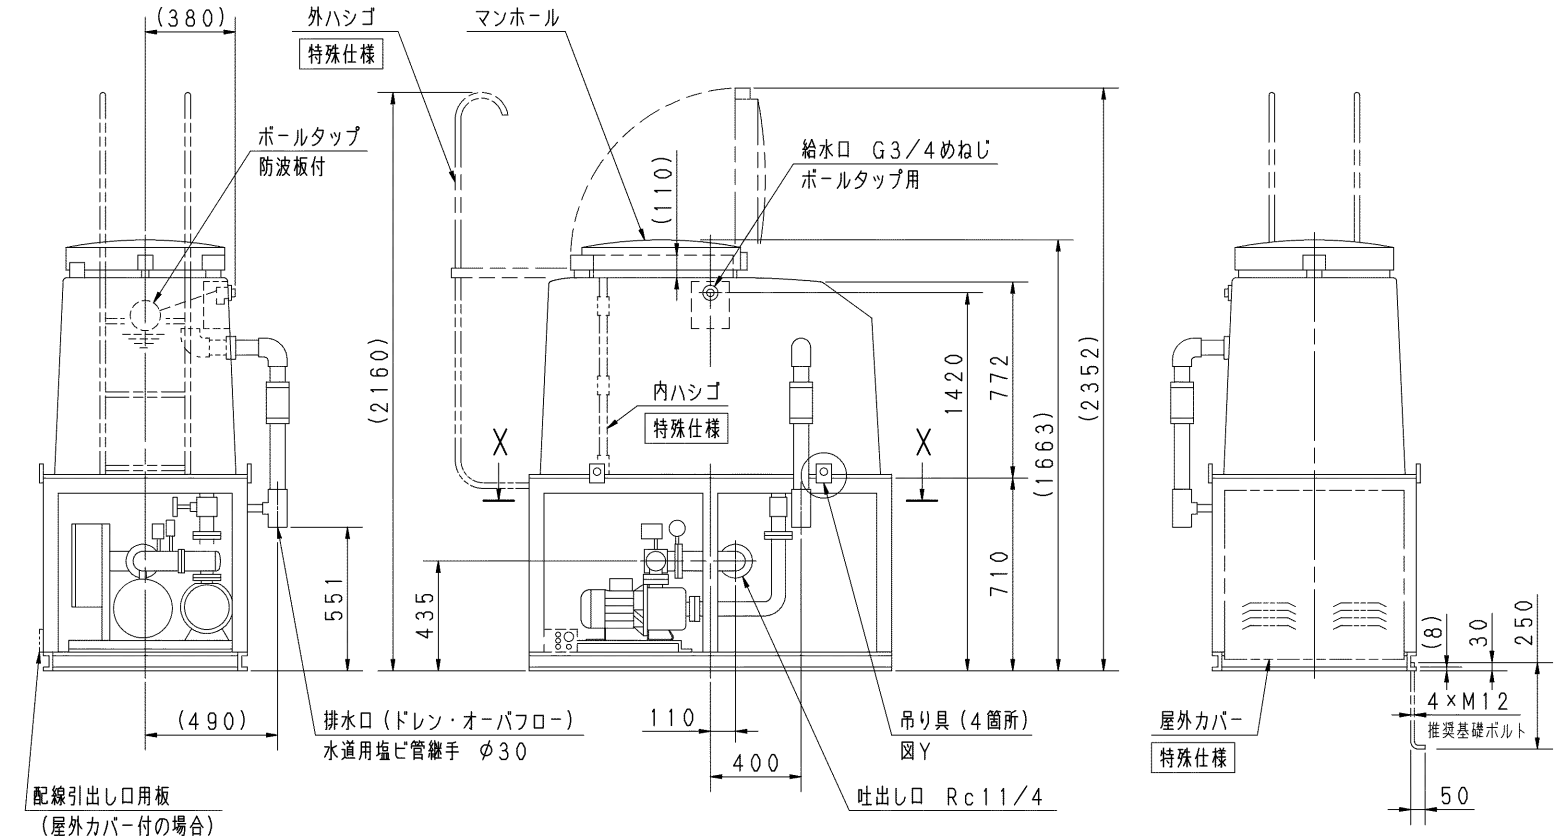

| 構成機器<br>ASSEMBLY PARTS |                     |    |              | 特殊仕様・特別附属品<br>SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES |             |
|------------------------|---------------------|----|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1                      | ポンプ                 | 10 | 通気口（防虫網付）    | 19                                        | 圧カスイッチ      |
| 2                      | 電動機                 | 11 | 満減水警報用電極     | 20                                        | 圧力計         |
| 3                      | FRP製受水槽（FB3型）       | 12 | オーパフロ-配管     | 21                                        | 吐出し曲管       |
| 4                      | 受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付） | 13 | ドレン配管（ドレン弁付） | 22                                        | 制御盤         |
| 5                      | 圧力タンク（10L）          | 14 | ストレーナ        | 23                                        | 相フランジ（吐出し用） |
| 6                      | 水抜き弁                | 15 | 吸込側スルース弁     | 24                                        |             |
| 7                      | タンク用ボール弁            | 16 | フレキシブルパイプ    | 25                                        |             |
| 8                      | ボールタップ              | 17 | フロースイッチ      | 26                                        |             |
| 9                      | 防波板                 | 18 | チェック弁（内蔵）    | 27                                        |             |

|                    |             |                   |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |             | 機器番号<br>ITEM NO.  |                   |
| 御使用先<br>FINAL USER |             | 機器名称<br>ITEM NAME |                   |
| 生産製番<br>SER. NO.   | 機名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY   | 全揚程<br>TOTAL HEAD |
|                    |             |                   | 同期速度<br>SPEED     |
|                    |             |                   | 呼び出力<br>OUTPUT    |
|                    |             |                   | 数量<br>Q'TY        |