自動給水装置　エバラフレッシャー3200

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

トップランナーモータ搭載
with top runner motor

外形寸法図
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

適用範囲 APPLICATION　BKAME

単独交互運転方式

耐震仕様　1 G
受水槽　角形1000ℓ

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

	特殊仕様	加算質量 kg
	屋外カバー付	24
	受水槽サンドイッチ構造	25
	外ハシゴ付	7
	内ハシゴ付	4

	公共建築工事標準仕様		加算質量 kg
追加仕様	ボールタップ	銅玉	37
	受水槽	サンドイッチ構造	
	外ハシゴ付		
	内ハシゴ付		
	吸込側スルース弁	JIS規格	
	ドレン弁	JIS規格	
	受水槽架台	亜鉛メッキ	
	吐出側スルース弁	ポンプ毎	

周波数 Hz	機名 MODEL	呼び出力 OUTPUT kW	相 PHASE	吐出し口 DA	質量 MASS kg
50/60	32BKAME 0.75SA	0.75	単相	Rc11/4	287
	32BKAME 1.1SC	1.1		Rc11/4	301
	32BKAME 1.1SD	1.1		Rc11/4	305
	40BKAME 1.1SA	1.1		Rc11/2	313
	40BKAME 1.5SA	1.5		Rc11/2	322
	32BKAME 0.75A	0.75	三相	Rc11/4	287
	32BKAME 1.1C	1.1		Rc11/4	301
	32BKAME 1.1D	1.1		Rc11/4	305
	40BKAME 1.1A	1.1		Rc11/2	313
	40BKAME 1.5A	1.5		Rc11/2	322
	40BKAME 2.2A	2.2		Rc11/2	336
	40BKAME 3.7A	3.7		Rc11/2	355
	50BKAME 2.2A	2.2		Rc11/2	330
	50BKAME 3.7A	3.7		Rc11/2	350

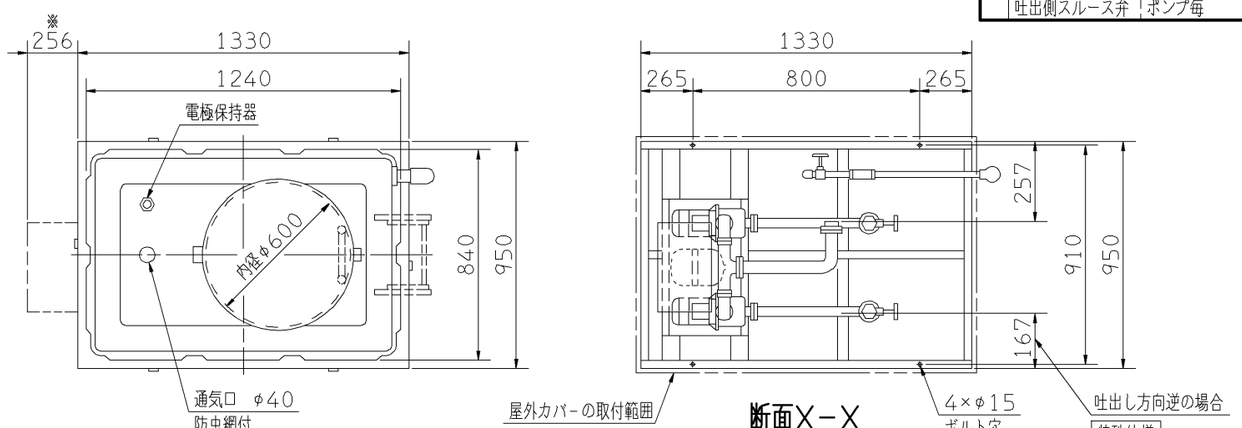

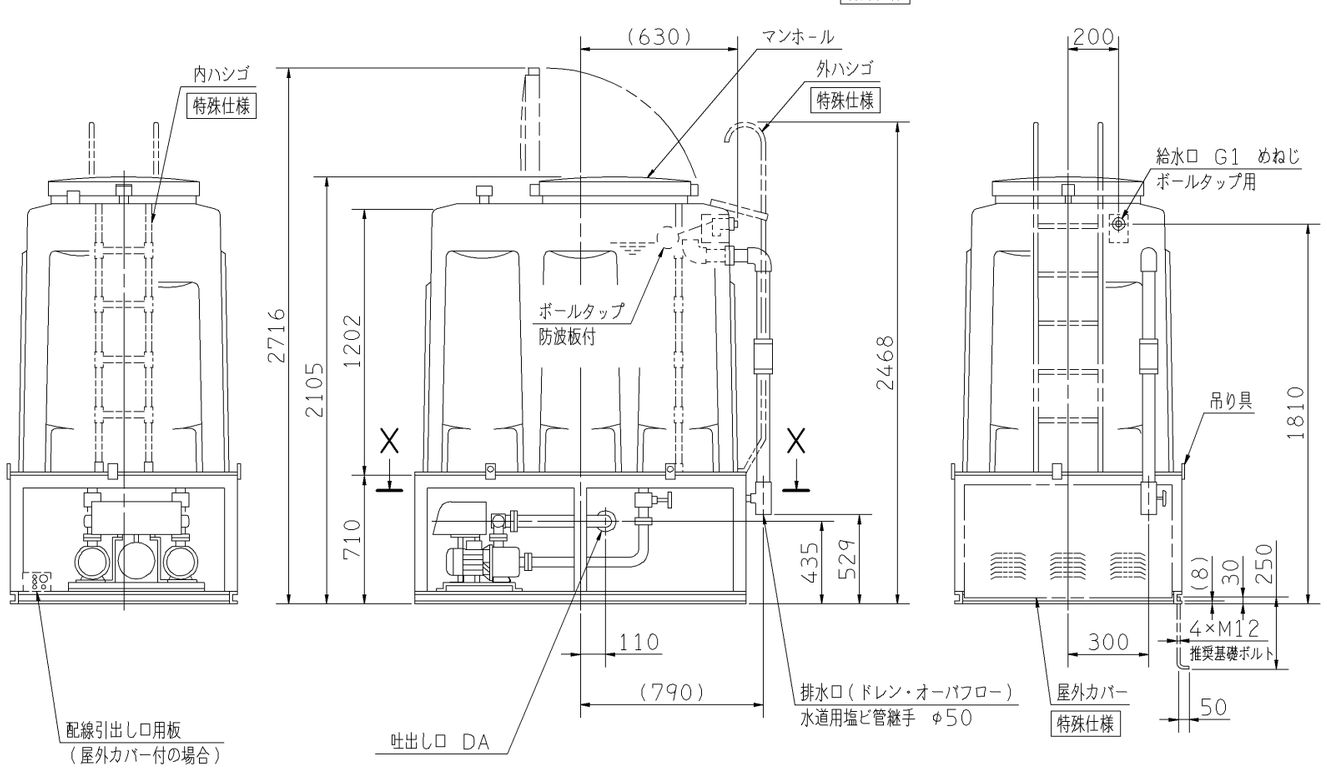

注）1．質量には水質量を含みません。
2．公共建築工事標準仕様以外の場合、ユニット内には吐出し側の仕切弁を付属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として必ず仕切弁を設置してください。
3．ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。
4．※　制御盤カバー開閉スペースを示します。

構成機器 ASSEMBLY PARTS						特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC.& ACCESSORIES	
1	ポンプ（2台）	10	通気口（防虫網付）	19	圧力センサ	1	
2	電動機（2台）	11	満減水警報用電極	20	吐出し集合管	2	
3	FRP製受水槽	12	オーバフロー配管	21	制御盤	3	
4	受水槽架台（吊り具付）	13	ドレン配管（ドレン弁付）	22	相フランジ　（吐出し用）	4	
5	圧力タンク（10ℓ）	14	ストレーナ（2個）	23		5	
6	水抜き弁	15	吸込側スルース弁（2個）	24		6	
7	タンク用ボール弁	16	フレキシブルパイプ（2個）	25		7	
8	ボールタップ	17	フロースイッチ（2個）	26		8	
9	防波板	18	チェッキ弁（内蔵）（2個）	27		9	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.				
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME				
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED min⁻¹	呼び出力 OUTPUT	数量 Q'TY

EBARA

EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO.　YBKAMEK1000　000

YBKAMEK1000

131003