

自動給水装置 エバラフレッシャー3200 推定末端圧力一定制御 (インバータ方式)  
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK


## 外形寸法図 DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名 MODEL 40BKBME2.2E

## 並列交互運轉方式

受水槽 薄形 2000 L  
耐震仕様 1 G

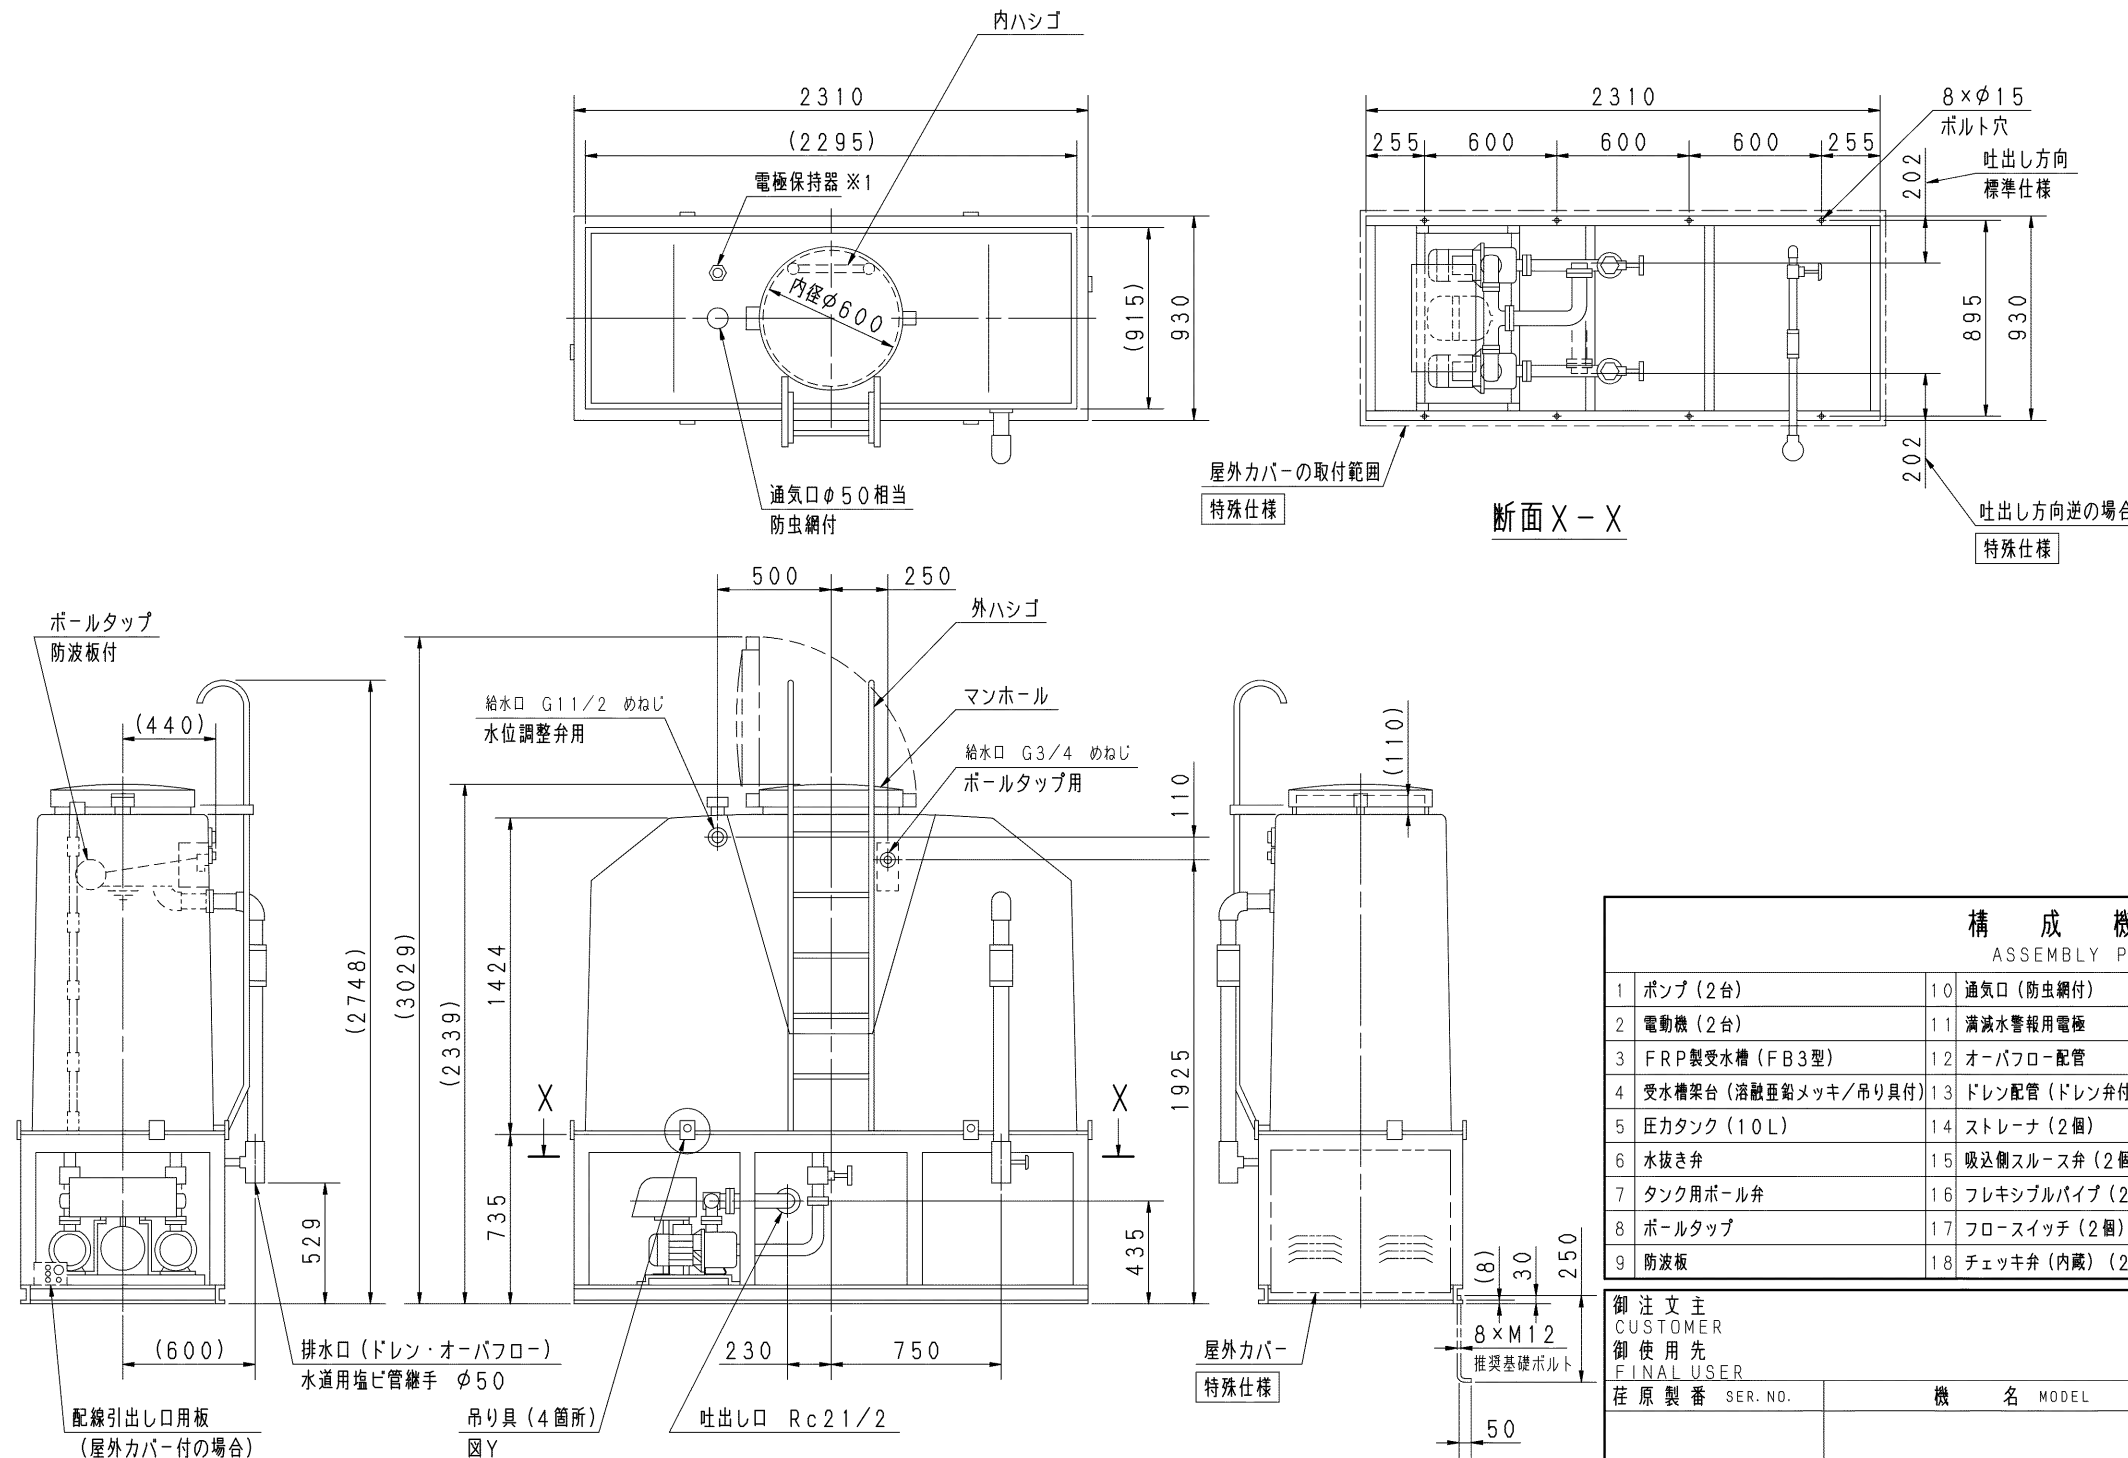

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

|         |             |            |
|---------|-------------|------------|
| 特 殊 仕 様 |             | 加算質量<br>kg |
|         | 屋外カバー付      | 25         |
|         | 受水槽サンドイッチ構造 | 25         |
|         |             |            |
|         |             |            |

|                  |          |            |
|------------------|----------|------------|
| 公共建築工事標準仕様       |          | 加算質量<br>kg |
| 追<br>加<br>仕<br>様 | ボールタップ   | 銅玉         |
|                  | 受水槽      | サンドイッチ構造   |
|                  | 吸込側スルース弁 | JIS規格      |
|                  | ドレン弁     | JIS規格      |
|                  | 吐出側スルース弁 | ポンプ毎       |
|                  |          | 30         |

注) 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。  
2. 質量には水質量を含みません。  
3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。  
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)  
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。  
5. ※1 保護構造 JIS C920 保護等級3(防雨形)準拠品  
6. 单相0.6kWの電圧は、200Vです。

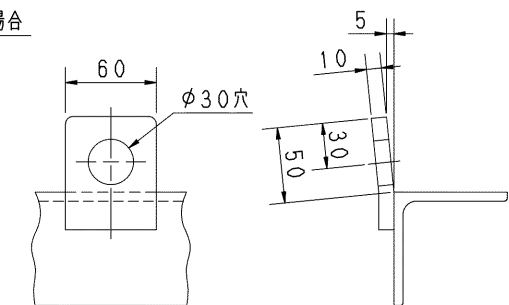


図 Y 吊り部詳細

|            |            |
|------------|------------|
| 呼び出力<br>kW | 相<br>PHASE |
| 2.2 X 2    | 三相         |

|     |     |    |
|-----|-----|----|
| 質 量 | 445 | kg |
|-----|-----|----|

| 構 成 機 器<br>ASSEMBLY PARTS |                     |    |               | 特殊仕様・特別附属品<br>SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES |             |
|---------------------------|---------------------|----|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| 1                         | ポンプ（2台）             | 10 | 通気口（防虫網付）     | 19                                        | 圧力センサ       |
| 2                         | 電動機（2台）             | 11 | 満減水警報用電極      | 20                                        | 吐出し集合管      |
| 3                         | FRP製受水槽（FB3型）       | 12 | オーバフロー配管      | 21                                        | 制御盤         |
| 4                         | 受水槽架台（溶融亜鉛メッキ／吊り具付） | 13 | ドレン配管（ドレン弁付）  | 22                                        | 外ハシゴ        |
| 5                         | 圧力タンク（10L）          | 14 | ストレーナ（2個）     | 23                                        | 内ハシゴ        |
| 6                         | 水抜き弁                | 15 | 吸込側スルース弁（2個）  | 24                                        | 相フランジ（吐出し用） |
| 7                         | タンク用ボール弁            | 16 | フレキシブルパイプ（2個） | 25                                        | サーミスタ       |
| 8                         | ボールタップ              | 17 | フロースイッチ（2個）   | 26                                        |             |
| 9                         | 防波板                 | 18 | チェック弁（内蔵）（2個） | 27                                        |             |

|                       |              |                      |                   |
|-----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 御 注 文 主<br>CUSTOMER   |              | 機 器 番 号<br>ITEM NO.  |                   |
| 御 使 用 先<br>FINAL USER |              | 機 器 名 称<br>ITEM NAME |                   |
| 荏 原 製 番<br>SER. NO.   | 機 名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY      | 全揚程<br>TOTAL HEAD |
|                       |              |                      | 同期速度<br>SPEED     |
|                       |              |                      | 呼び出力<br>OUTPUT    |
|                       |              |                      | 数 量<br>Q' TY      |
|                       |              |                      | min-1             |