

自動給水装置 エバラフレッシャー3200 推奨末端圧力一定制御 (インバータ方式)

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

プレミアム効率相当電動機搭載
with premium efficiency eq. motor

外形寸法図
DIMENSIONS

機名
MODEL 25BKAME0.4E

単独交互運転方式

浸出性能基準適合品



受水槽 角形1000L
耐震仕様 1 G

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

特殊仕様		加算質量 kg
屋外カバー付		20
受水槽サンドイッチ構造		15
外ハシゴ付		7
内ハシゴ付		3

公共建築工事標準仕様			加算質量 kg
追加工仕様	ボールタップ 受水槽 外ハシゴ付 内ハシゴ付 吸込側スルース弁 ドレン弁 吐出側スルース弁	銅玉 サンドイッチ構造 JIS規格 JIS規格 ポンプ毎	30

- 注) 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。
2. 質量には水質量を含みません。
3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。
5. ※1 制御盤力ケーブル引き出し側。
6. ※2 保護構造 JIS C0920 保護等級3 (防雨形) 準拠品
7. 単相0.6kWの電圧は、200Vです。

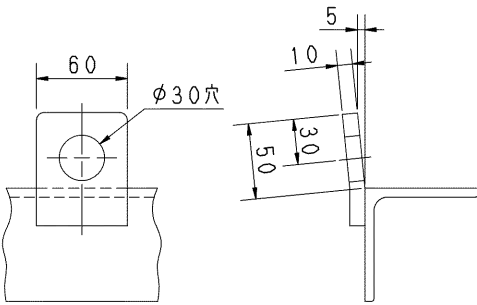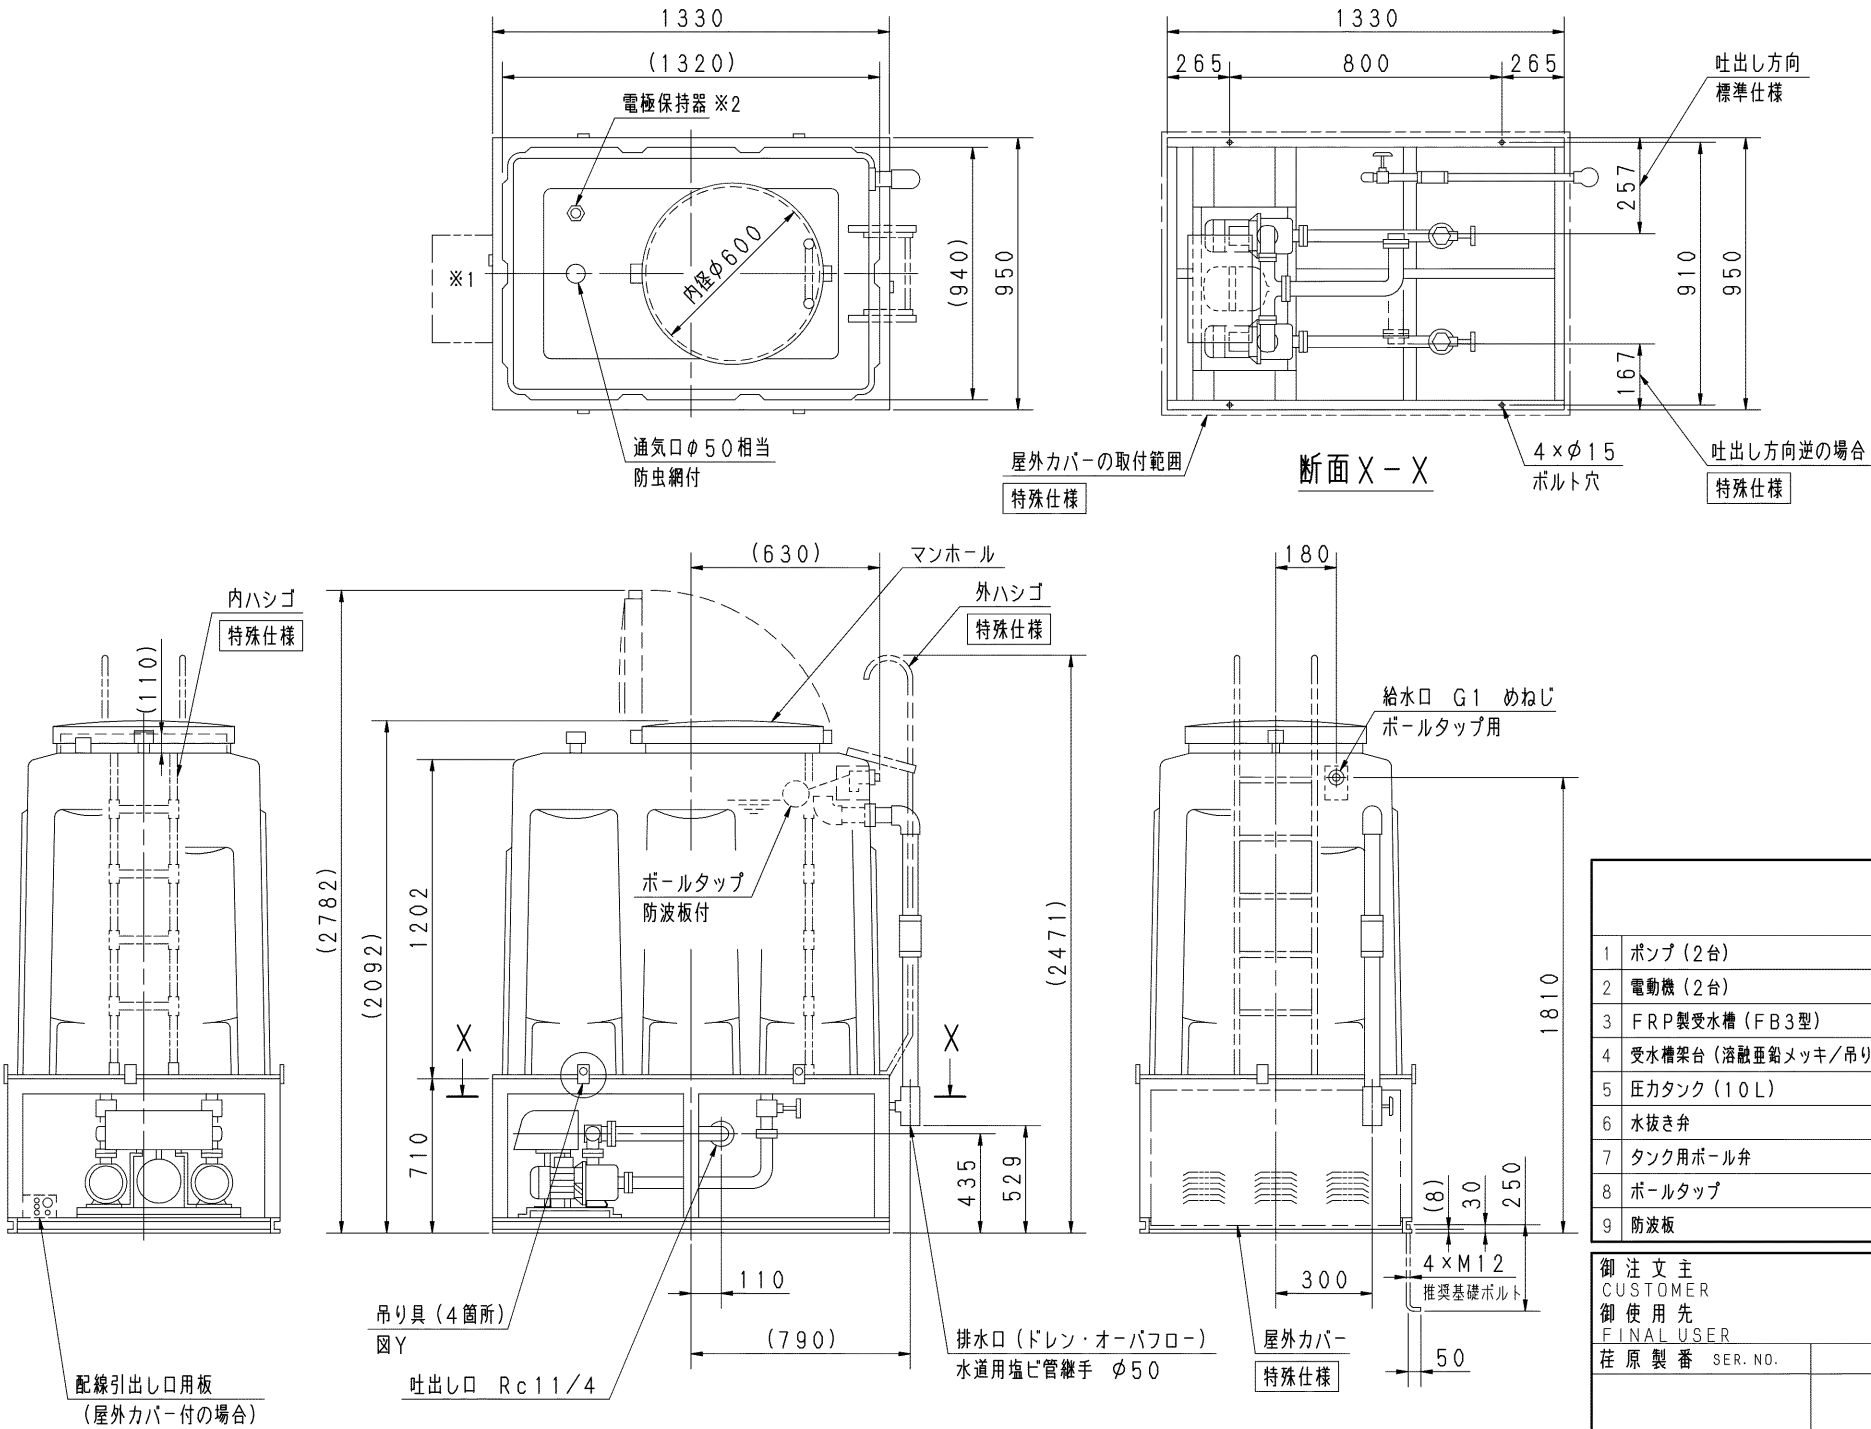

図Y 吊り部詳細

呼び出力 kW	相 PHASE
0.4 X1	三相

質量	285 kg
----	--------

構成機器 ASSEMBLY PARTS			特殊仕様・特別附属品 SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES	
1 ポンプ (2台)	10 通気口 (防虫網付)	19 圧力センサ	1	
2 電動機 (2台)	11 満減水警報用電極	20 吐出し集合管	2	
3 FRP製受水槽 (FB3型)	12 オーバフロー配管	21 制御盤	3	
4 受水槽架台 (溶融亜鉛メッキ/吊り具付)	13 ドレン配管 (ドレン弁付)	22 相フランジ (吐出し用)	4	
5 圧力タンク (10L)	14 ストレーナ (2個)	23 サーミスタ	5	
6 水抜き弁	15 吸込側スルース弁 (2個)	24	6	
7 タンク用ボール弁	16 フレキシブルパイプ (2個)	25	7	
8 ボールタップ	17 フロースイッチ (2個)	26	8	
9 防波板	18 チェッキ弁 (内蔵) (2個)	27	9	

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER. NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
		数量	0' TY