

自動給水装置 エバラフレッシャー3200 推定末端圧力一定制御 (インバータ方式)  
EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BK

トップラナーモータ搭載  
with top runner motor


外形寸法図  
DIMENSIONS

浸出性能基準適合品

機名  
MODEL 40BKAME1.5E

単独交互運転方式


受水槽 角形2000L  
耐震仕様 1 G

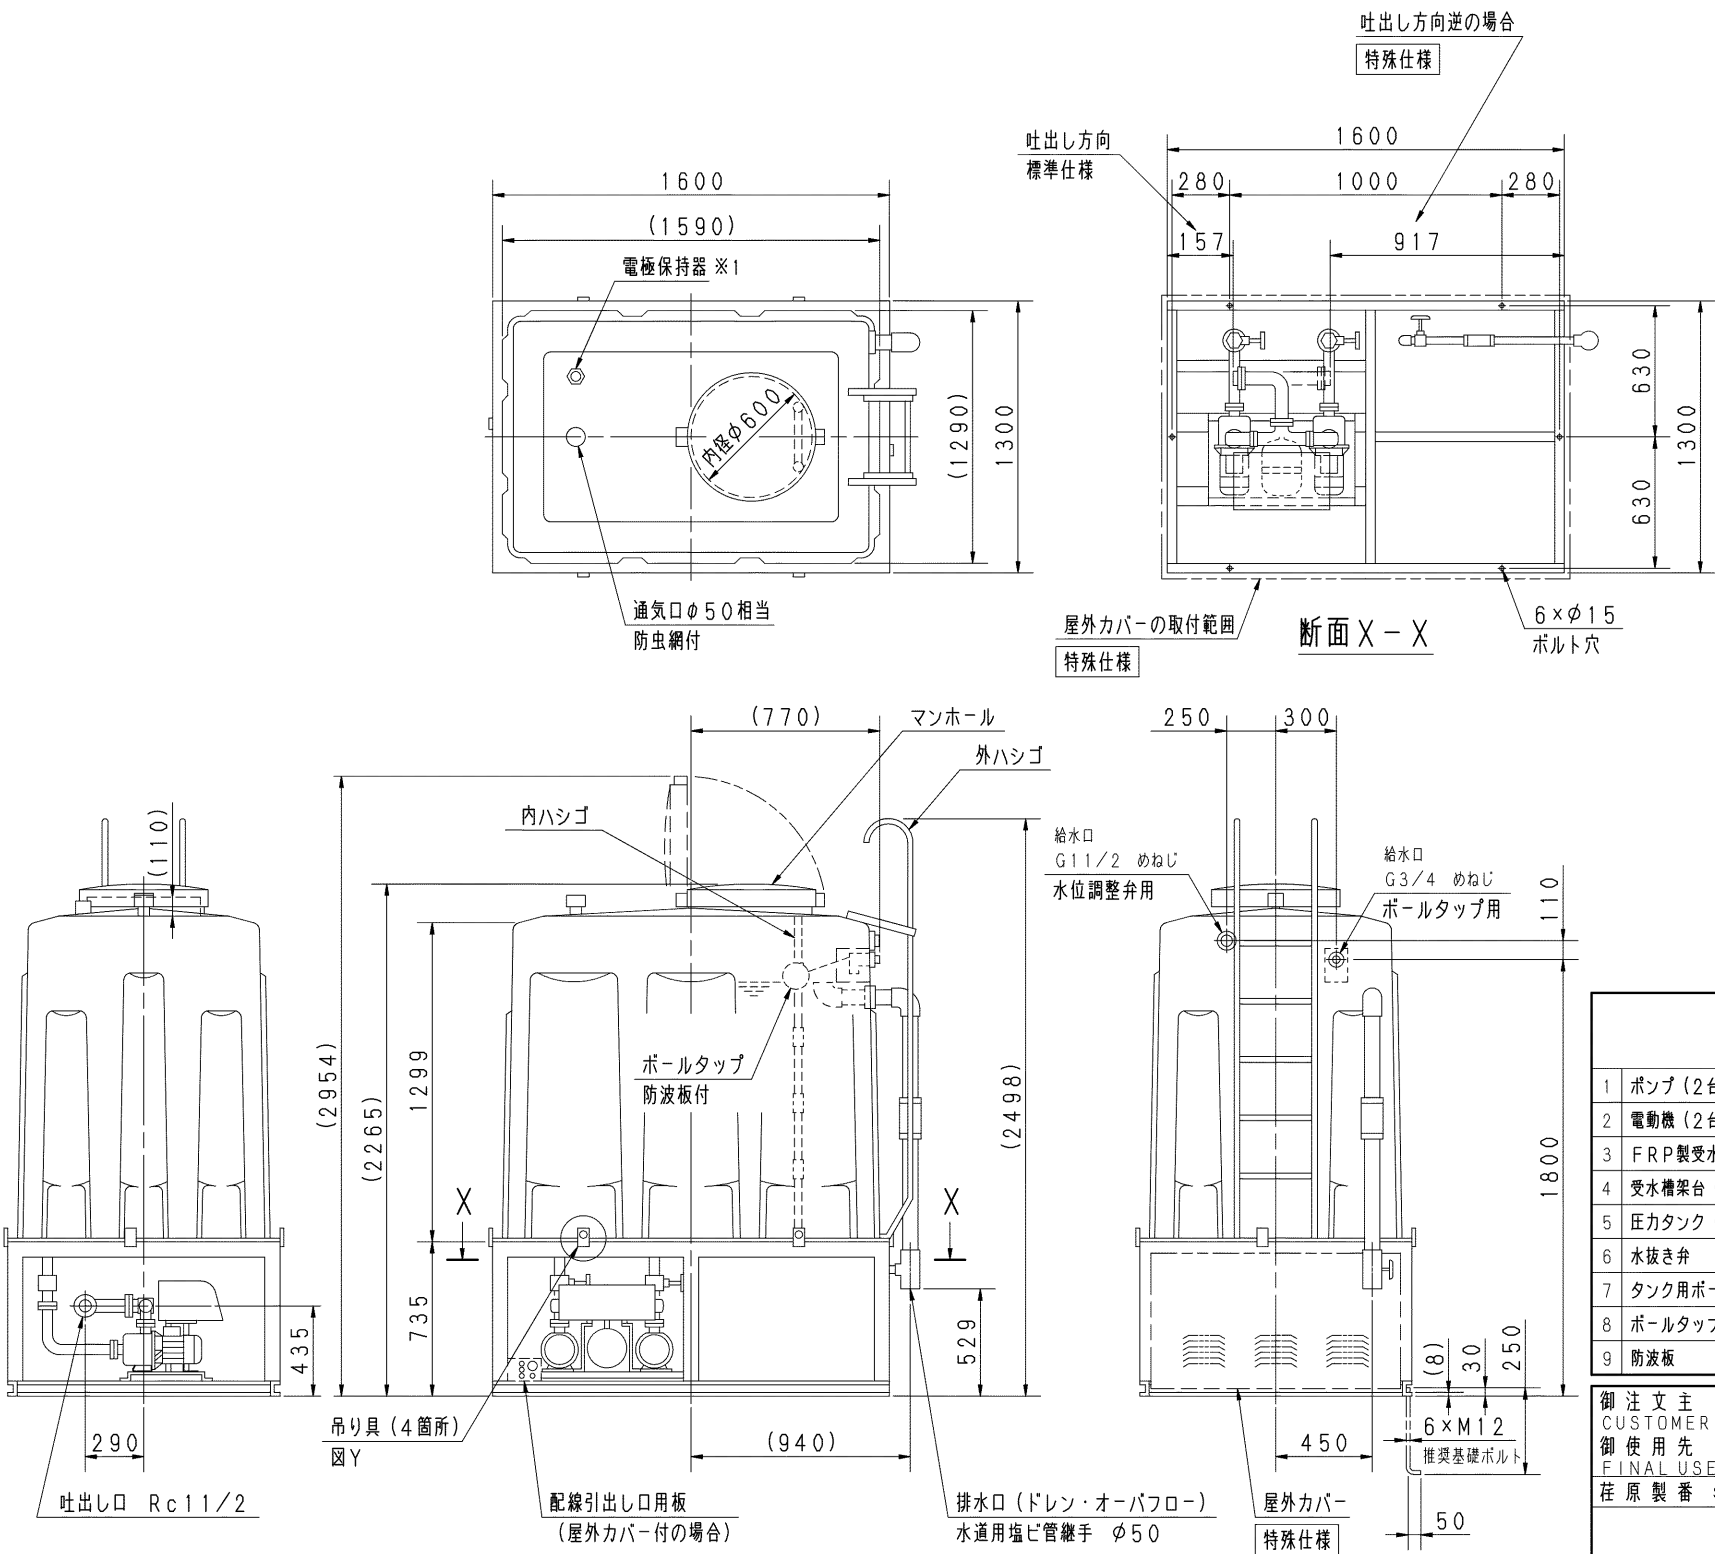

特殊仕様：本ユニットは、下記○印の仕様になります。

| 特 殊 仕 様          |             | 加算質量<br>kg |    |
|------------------|-------------|------------|----|
|                  | 屋外カバー付      | 25         |    |
|                  | 受水槽サンドイッチ構造 | 15         |    |
|                  |             |            |    |
|                  |             |            |    |
| 公共建築工事標準仕様       |             | 加算質量<br>kg |    |
| 追<br>加<br>仕<br>様 | ボールタップ      | 銅玉         | 20 |
|                  | 受水槽         | サンドイッチ構造   |    |
|                  | 吸込側スルース弁    | J I S規格    |    |
|                  | ドレン弁        | J I S規格    |    |
|                  | 吐出側スルース弁    | ポンプ毎       |    |

- 注) 1. 設置は給排水設備技術基準に従い、所定の保守点検スペースを確保ください。  
2. 質量には水質量を含みません。  
3. ユニット内には吐出し側仕切弁を附属しておりませんので、ユニット出口にメンテナンス用として、必ず仕切弁を設置してください。  
(公共建築工事標準仕様は、仕切弁を附属します。)  
4. ドレン配管を施工される場合は、水抜き弁を取り外し、ドレン弁を設置した上で配管してください。配管径は3/8Bとなります。  
5. ※1 保護構造 JIS C0920 保護等級3 (防雨形) 準拠品  
6. 単相0.6kWの電圧は、200Vです。

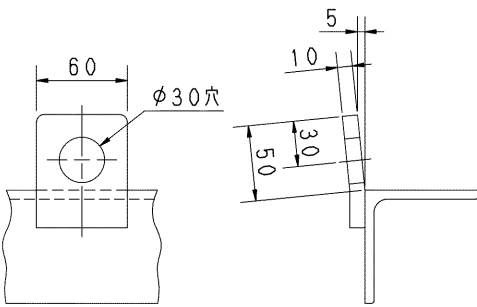

図Y 吊り部詳細

| 呼び出力<br>kW | 相<br>PHASE |
|------------|------------|
| 1.5 X1     | 三相         |

| 質量  | kg |
|-----|----|
| 420 |    |

| 構成機器<br>ASSEMBLY PARTS |                    |                 | 特殊仕様・特別附属品<br>SPECIAL SPEC. & ACCESSORIES |  |
|------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------------------|--|
| 1 ポンプ (2台)             | 10 通気口 (防虫網付)      | 19 圧力センサ        | 1                                         |  |
| 2 電動機 (2台)             | 11 満減水警報用電極        | 20 吐出し集合管       | 2                                         |  |
| 3 FRP製受水槽 (FB3型)       | 12 オーバフロー配管        | 21 制御盤          | 3                                         |  |
| 4 受水槽架台 (溶融亜鉛メッキ/吊り具付) | 13 ドレン配管 (ドレン弁付)   | 22 外ハシゴ         | 4                                         |  |
| 5 圧力タンク (10L)          | 14 ストレーナ (2個)      | 23 内ハシゴ         | 5                                         |  |
| 6 水抜き弁                 | 15 吸込側スルース弁 (2個)   | 24 相フランジ (吐出し用) | 6                                         |  |
| 7 タンク用ボール弁             | 16 フレキシブルパイプ (2個)  | 25 サーミスタ        | 7                                         |  |
| 8 ボールタップ               | 17 フロースイッチ (2個)    | 26              | 8                                         |  |
| 9 防波板                  | 18 チェッキ弁 (内蔵) (2個) | 27              | 9                                         |  |

|                    |             |                   |                   |
|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 御注文主<br>CUSTOMER   |             | 機器番号<br>ITEM NO.  |                   |
| 御使用先<br>FINAL USER |             | 機器名称<br>ITEM NAME |                   |
| 荏原製番<br>SER. NO.   | 機名<br>MODEL | 給水量<br>CAPACITY   | 全揚程<br>TOTAL HEAD |
|                    |             | 同期速度<br>SPEED     | 呼び出力<br>OUTPUT    |
|                    |             | 数量                | 0. TY             |