

自動給水装置 エバラフレッシュー3100BN

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御
(インバータ方式)


結 線 図 WIRING

満 減 水 警 報
ポンプ個別漏電しや断器付
リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲 APPLICATION BNABM


単独交互運転方式

標準仕様

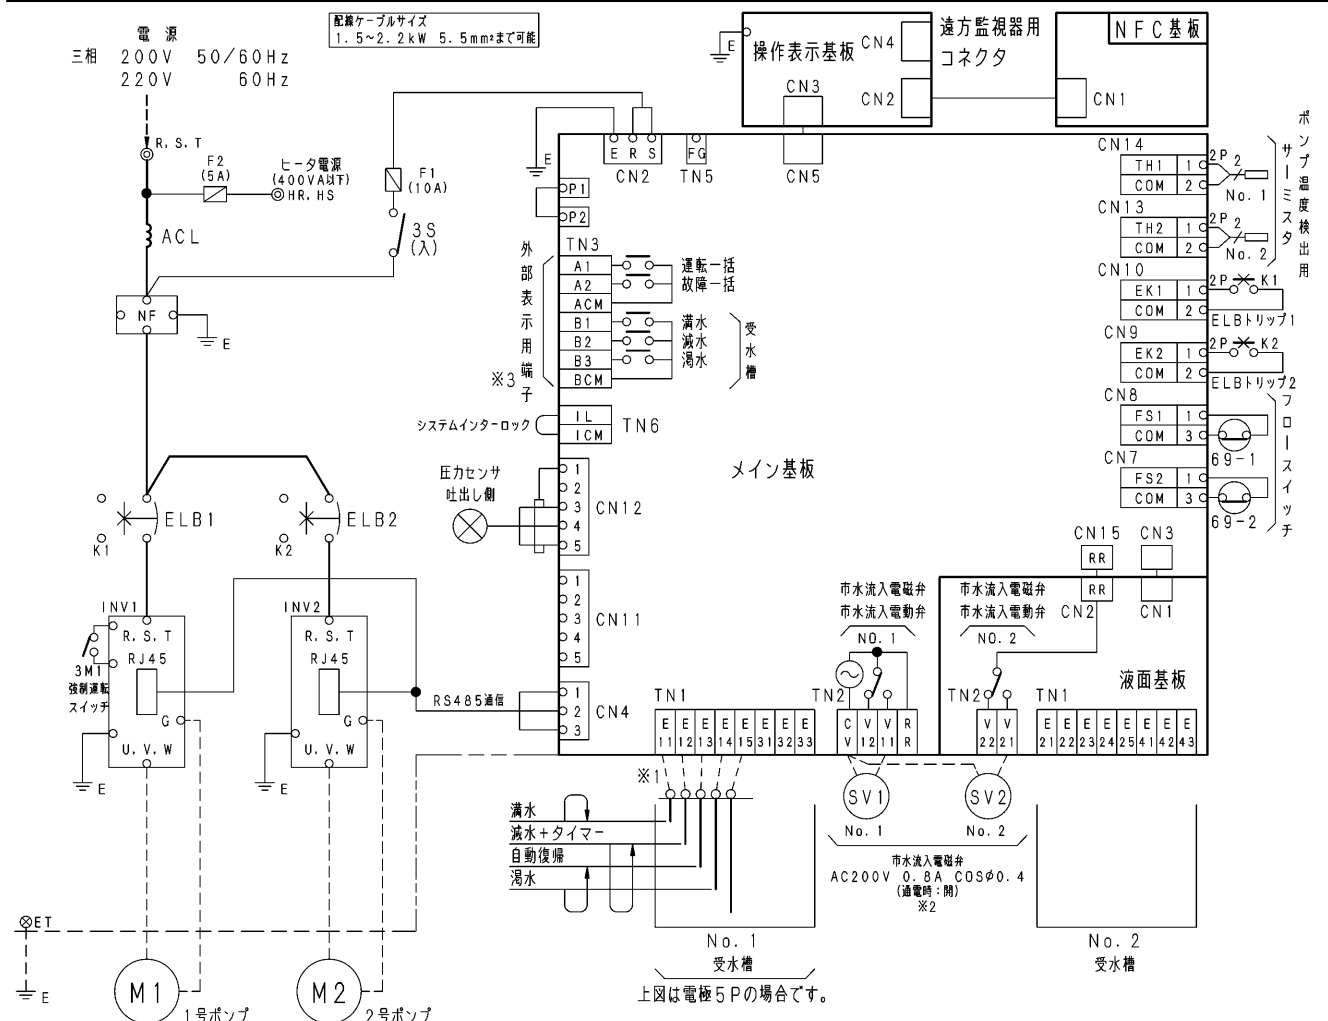

- 注) 1. ※1 水位制御選択は下の方式から選択でき、それぞれの2槽式も選択できます(受水槽結線図参照)。選択方法については、取扱説明書を参照してください。
(設定コードP10の変更が必要となります。)
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、最小DC5V、10mA、COSφ=0.4となります。
4. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

| 出力 kW | ELB (AF/AT・ 30mA, 0.1S) |
|----------|-------------------------------|
| 1.5 | 50/15 |
| 2.2 | 50/15 |

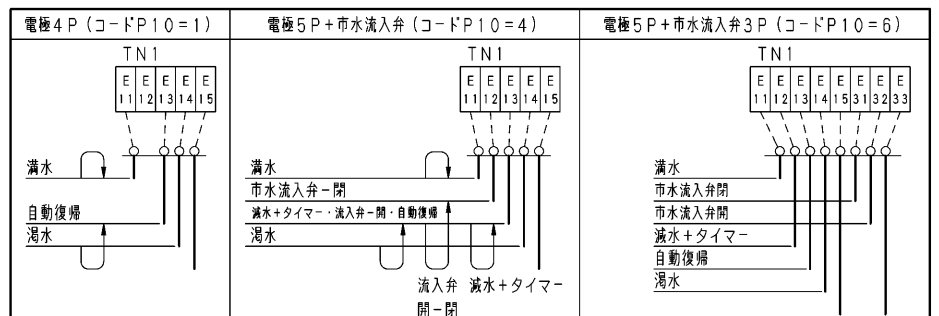

| | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 御 注 文 主 CUSTOMER | | | 機 器 番 号 I T E M N O . | | | |
| 御 使 用 先 F I N A L U S E R | | | 機 器 名 称 I T E M N A M E | | | |
| 住 原 製 番 S E R . N O . | 機 名 M O D E L | 給水量 C A P A C I T Y | 全揚程 T O T A L H E A D | 同期速度 S P E E D | 呼び出力 O U T P U T | 数 量 Q ' T Y |
| | | | | min ⁻¹ | | |



EBARA CORPORATION

図番 DWG. NO. WBABMN1

WBABMN1

170713