

# 自動給水装置 エバラフレッシュャー3100

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

## 結 線 図

WIRING

満 減 水 警 報


ポンプ個別漏電しや断器付

リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲  
APPLICATION

BNAME （三相）

単独交互運転方式

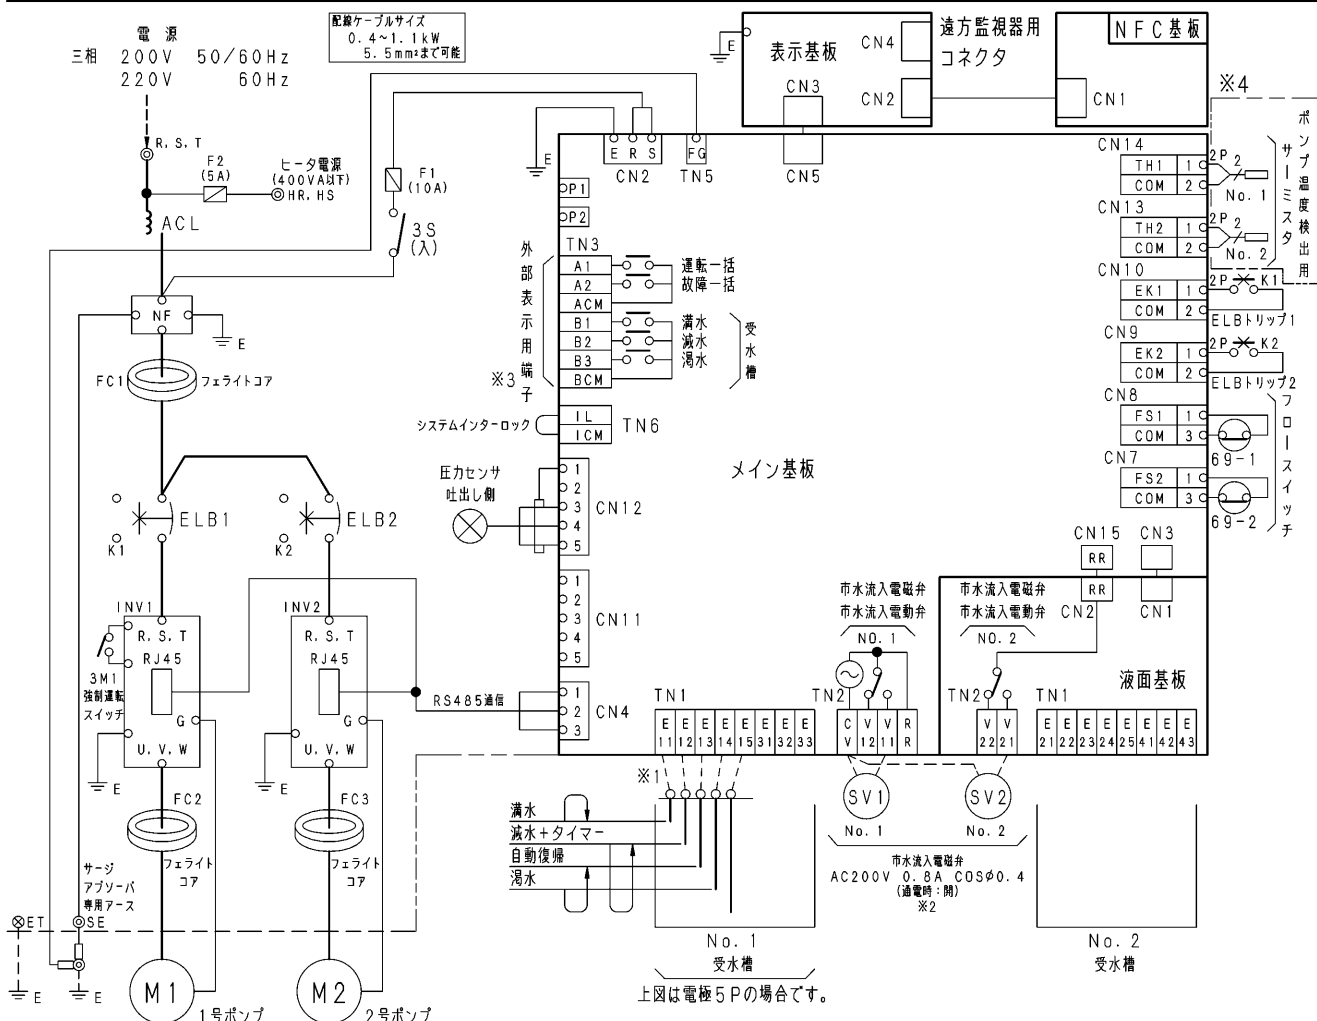

注) 1. ※1 水位制御選択は下の方式から選択でき、それぞれの2槽式も選択できます（受水槽結線図参照）。選択方法については、取扱説明書を参照してください。  
（設定コードP10の変更が必要となります。）

2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。


上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。

3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、最小DC5V、10mA、COSφ=0.4となります。

4. ※4 給湯加圧形（Max 80℃）の場合、サーミスタは付きません。

5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

呼び出力 kW	ELB (AF/AT・ 30mA, 0.1S)
0.4	50/15
0.75	50/15
1.1	50/15

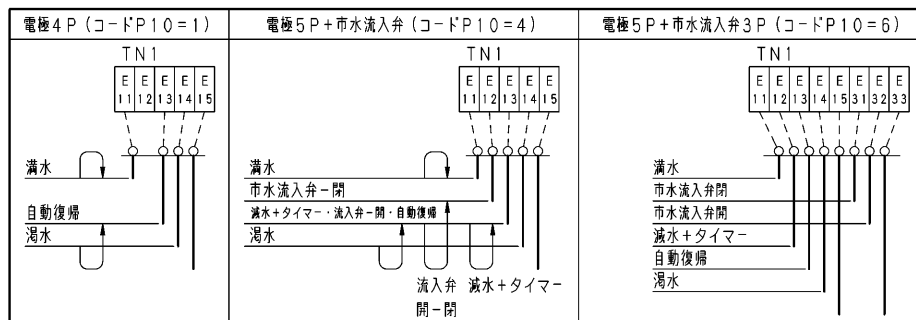

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		同期速度 SPEED		呼び出力 OUTPUT	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME		m in <sup>-1</sup>			
荏原製番	SER. NO.	機名	MODEL	給水量	CAPACITY	全揚程	TOTAL HEAD



EBARA CORPORATION

図 番 DWG. NO. WBNAME6

WBNAME6

000  
170718