

自動給水装置 エバラフレッシャー3100

EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL BN

推定末端圧力一定制御（インバータ方式）

結 線 図

WIRING

満 減 水 警 報

ポンプ個別漏電しゃ断器付


リアクトル・ノイズフィルター付

適用範囲

APPLICATION


BNAME （三相）

単独交互運転方式

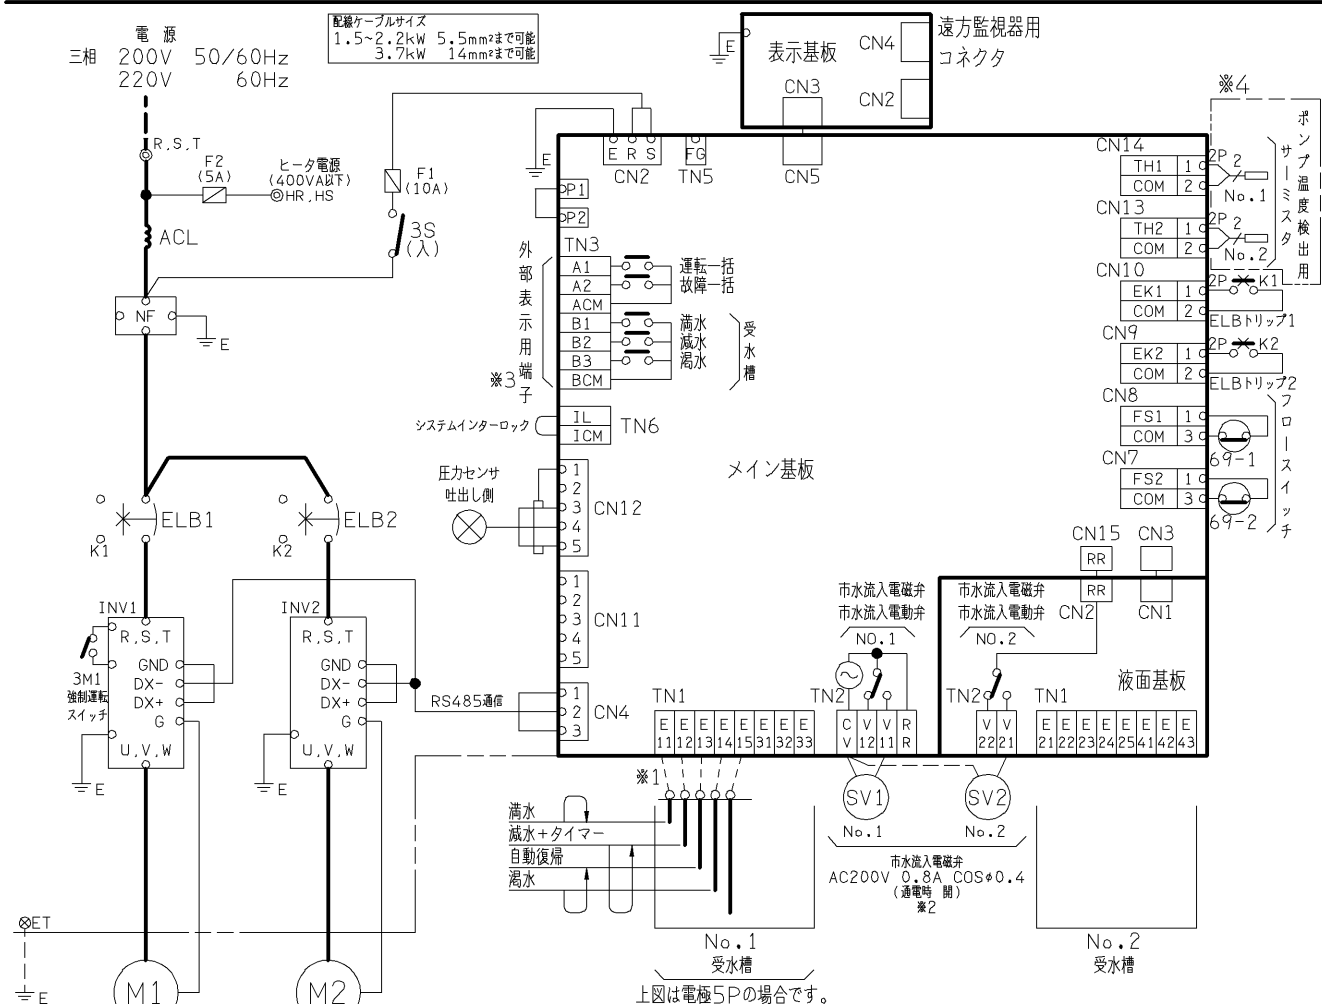

- 注) 1. ※1 水位制御選択は下の方式からも選択でき、それぞれの2槽式も選択できます（受水槽結線図参照）。選択方法については、取扱説明書を参照してください。
（設定コードP10の変更が必要となります。）
2. ※2 定格以外の流入弁を使用する場合は、客先で一度リレー受けて御使用願います。
上記以外の方式や電動弁を使用する際は、受水槽結線図または、取扱説明書を参照してください。
3. ※3 外部表示用端子接続仕様は、最大AC250V、1.0A、最小DC5V、10mA、COSφ=0.4となります。
4. ※4 給湯加圧形（Max 80℃）の場合、サーミスタは付きません。
5. ----- 破線は客先接続範囲を示します。

呼び出力 kW	ELB (AF/AT 30mA, 0.1S)
1.5	50/15
2.2	50/15
3.7	50/30

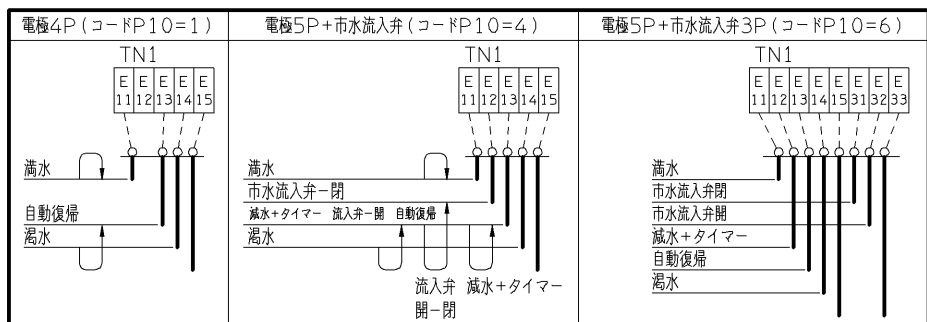

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.	
御使用先 FINAL USER		機器名称 ITEM NAME	
荏原製番 SER.NO.	機 名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD
		同期速度 SPEED	呼び出力 OUTPUT
			数 量 QTY



EBARA CORPORATION

図 番 DWG.NO. WBNAM7

WBNAM7

001

161226