

エバラ直結給水ブースタポンプ


EBARA PACKAGED BOOSTER SYSTEM MODEL PN

推定末端圧力一定制御  
(インバータ方式)

外部接続図  
WIRING

適用範囲 APPLICATION PNAEM(単相)

標準仕様

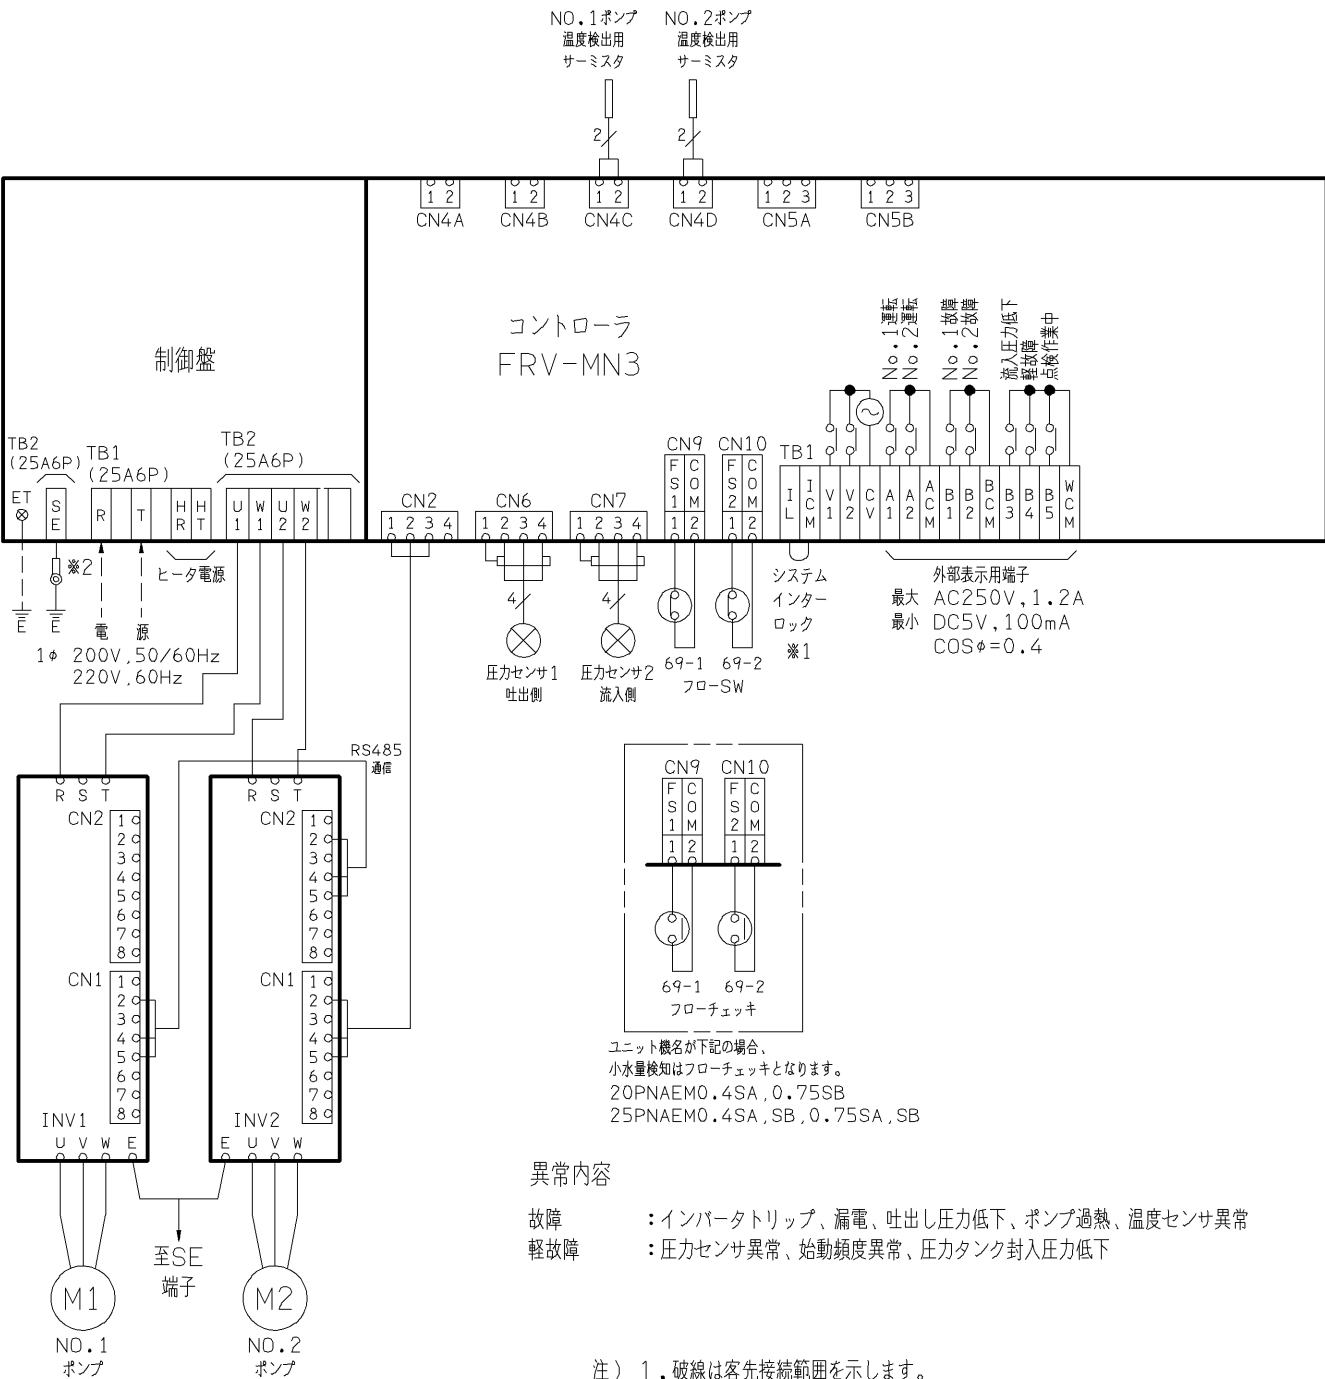

異常内容

- 故障 : インバータトリップ、漏電、吐出し圧力低下、ポンプ過熱、温度センサ異常  
軽故障 : 圧力センサ異常、始動頻度異常、圧力タンク封入圧力低下

- 注) 1. 破線は客先接続範囲を示します。  
2. 制御盤内には電子機器を使用していますので、絶縁抵抗試験(メガーテスト)は行わないでください。  
3. ※1: インターロック時、開  
4. ※2: サージアブソーバ専用アース線 裸圧着端子(丸形)M4付

御注文主 CUSTOMER		機器番号 ITEM NO.		機器名称 ITEM NAME	
御使用先 FINAL USER					
荏原製番 SER.NO.	機名 MODEL	給水量 CAPACITY	全揚程 TOTAL HEAD	同期速度 SPEED	出力 OUTPUT
				min <sup>-1</sup>	数量 QTY



EBARA CORPORATION

図番 DWG.NO. WPNAE3A 002  
WPNAE3A

120106